
CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

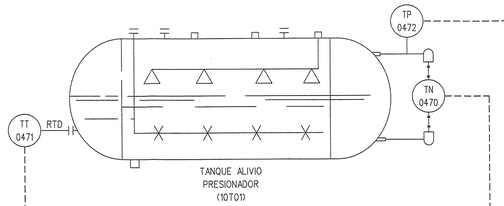

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

YQP0472 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YP0472 → IP 0472 P-1

YP0472A → TP0472

SP 0472A → SP0472A — 1F — YP/ NC — ALARMA ALTA PRESION (AHP-0472)

SP 0472B → SP0472B — 1F — YP/ — ORDEN DE CIERRE VCP-0472 (J-810.1)

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YQN0470 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YN0470A → IN 0470 P-1

YN0470B → TN0470

SN 0470A → SN0470A — 1F — YN/ NC — ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0470A)

SN 0470B → SN0470B — 1F — YN/ NC — ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0470B)

TREN N / CABINA A-5 / DROP 5/55

YT0471 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)

YT0471A → IT 0471 P-1

YT0471B → TT0471

ST 0471 → ST0471 — 1F — YT/ NC — ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0471)

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3981

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: J-819 Fecha: 20/01/2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 16V

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUE DE ALIVIO DEL PRESIONADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-016	–	0

2J-819-016-00_31506-1.DGN