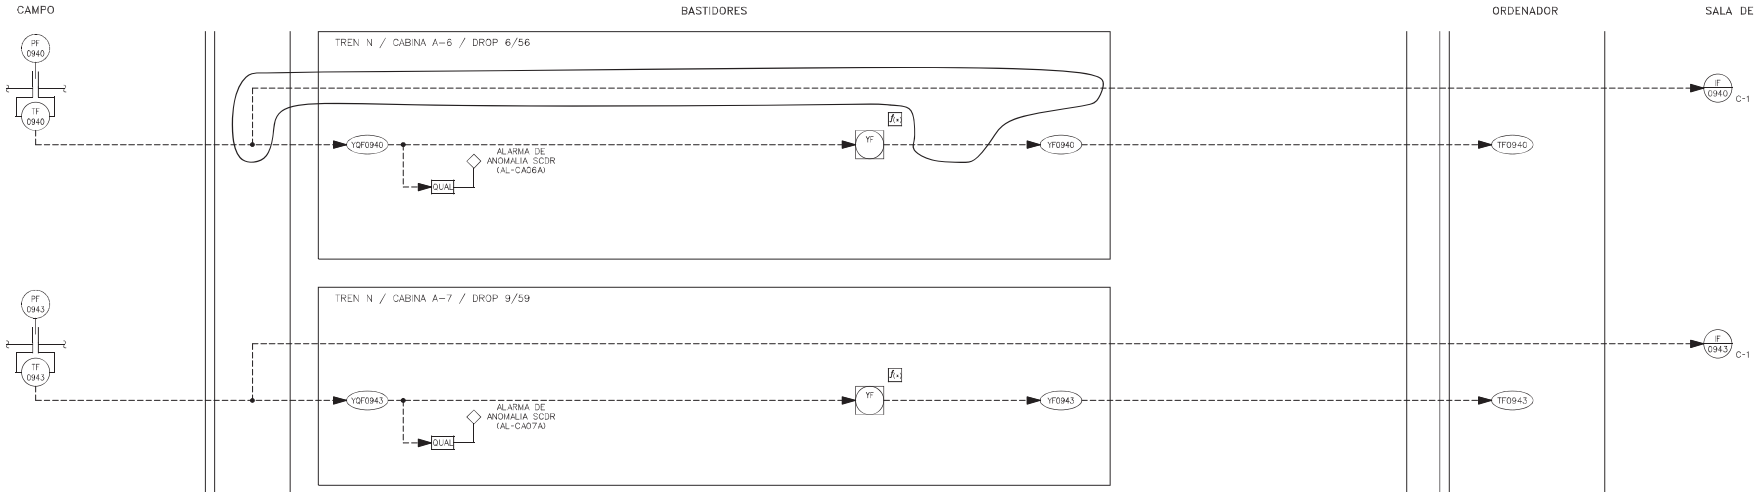


DST-IDC
CONFIGURADO
ESP. / ATP Fecha: 28/01/2021

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

1	OCT.20	PARA PCD-2/31506-1	JSR	JMG	MSG	MOP
EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 28V

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
INYECCION DE SEGURIDAD (ALTA PRESION)

ESCALA/Scale	PLANO Nº/	CLASE/	EDICION/
-/-	2/J-819-028	-	1

2J-819-028-01_31506-1.DGN

A B C D E F G H I J K L M