
2/J-819-057

CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-223 / DROP 14/64

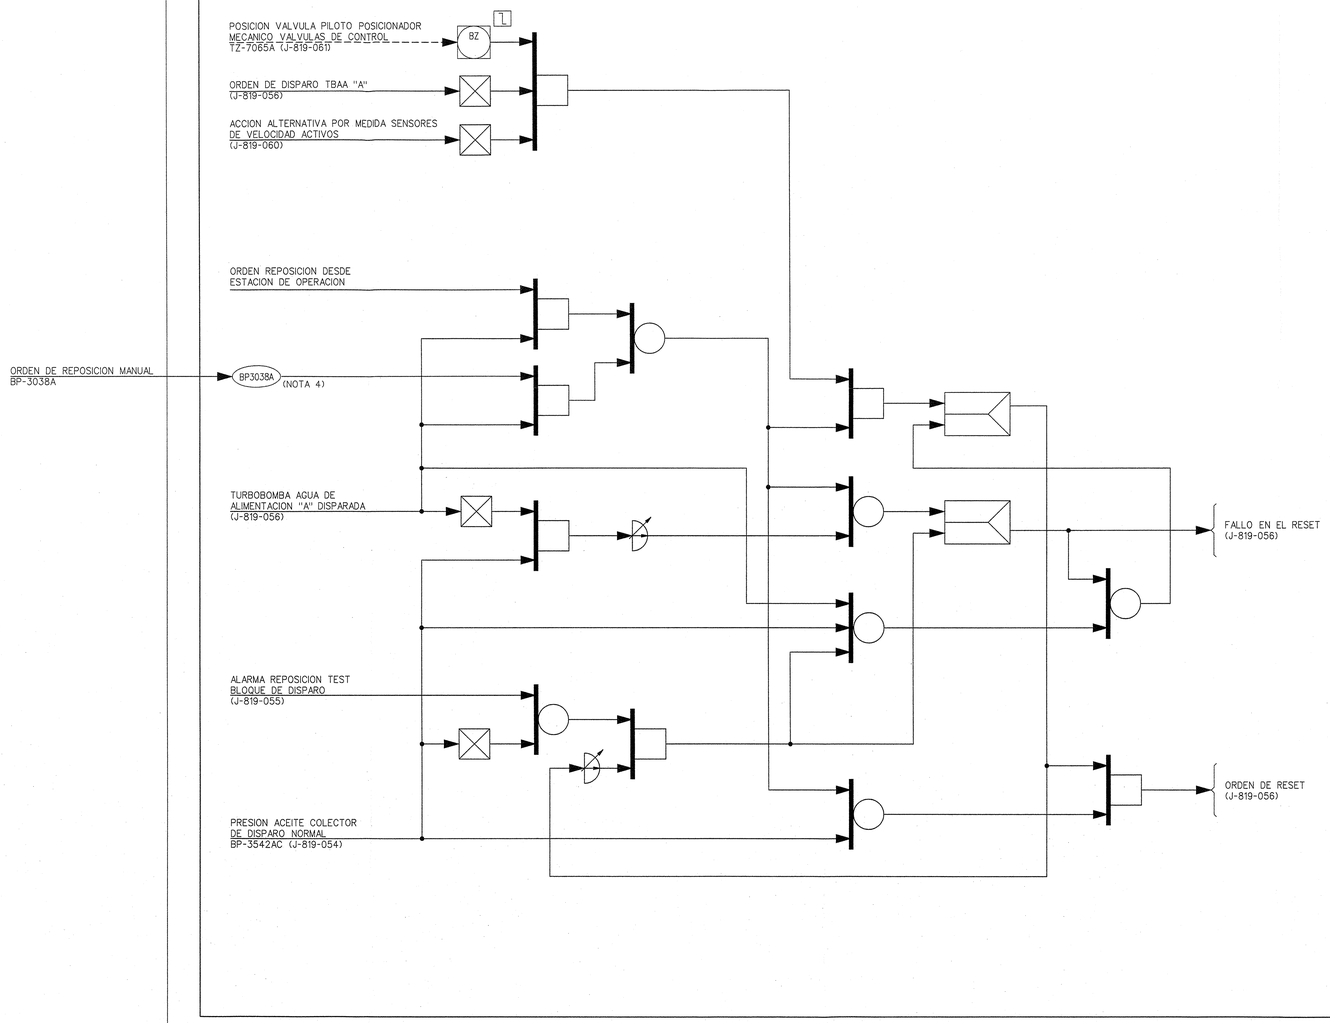

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP: Fecha: 09/09/2020

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- EL CONTROL MANUAL MANDA CUALQUIER SEÑAL CUANDO ACTUA

3.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL

4.- EN CASO DE MALA CALIDAD LA SEÑAL NO PROGRESA

1512

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-2
ACTIVIDAD Nº. 19V

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	ENE-14	PARA PCD-2/31506-2	GSG	JGV	--	CBF	--	CBAR

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
REPOSICION DEL DISPARO DE LA
TURBOBOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION "A"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-057	–	0

2J-819-057-00_31506-2.DGN