

2/J-821.1

BOMBAS DIVERSAS




BOMBA	PL-1 BOTON PULSADOR	PL-1 LAMPARA
21P05	BP-2102	L-2102

BOMBA DE LAVANDERIA Y DUCHAS

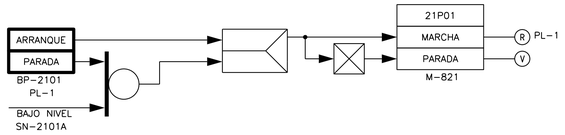

BOMBA	PL-1 BOTON PULSADOR	ORDEN DE PARADA/ PERMISIVO DE ARRANQUE	PL-1 LAMPARA
21P01	BP-2101	SN-2101A	L-2101


VALVULAS A TANQUE DE RETENCION DESECHOS LIQUIDOS

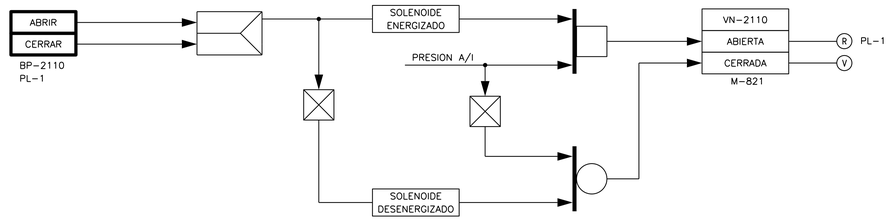

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	PL-1 BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	PL-1 LAMPARA
VN-2110	BP-2110	SZ-2110	L-2110
VN-2112	BP-2112	SZ-2112	L-2112


BOMBAS DEL TANQUE DRENAJE DE SUELOS

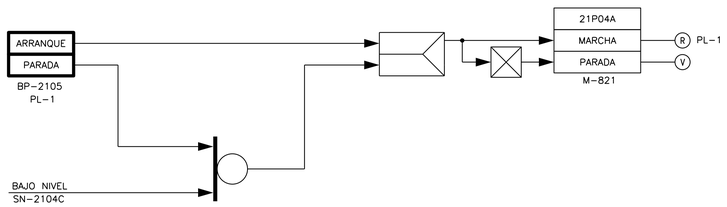

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	PL-1 BOTON PULSADOR	ORDEN DE PARADA/ PERMISIVO DE ARRANQUE	PL-1 LAMPARA
21P04A	BP-2105	SN-2104C	L-2105
21P04B	BP-2106		L-2106


VALVULAS DESCARGA DESECHOS

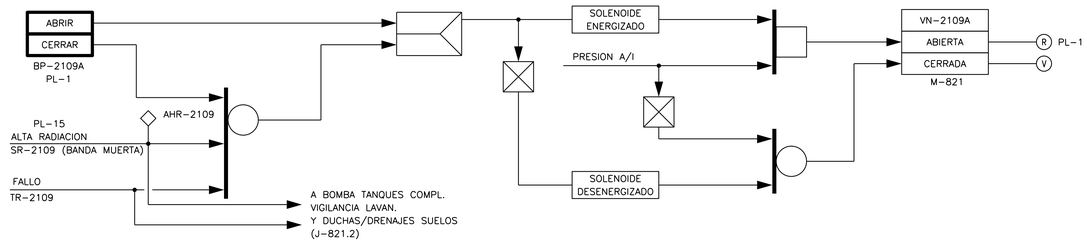

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN


VALVULA	PL-1 BOTON PULSADOR	PL-15 ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	PL-1 LAMPARA	ALARMA
VN-2109A	BP-2109A	SR-2109 FALLO TR-2109	SZ-2109A	L-2109A	AHR-2109
VN-2109B	BP-2109B		SZ-2109B	L-2109B	
VN-2113	BP-2113		SZ-2113	L-2113	

VALVULA AISLAMIENTO DRENAJE DE SUELOS EDIF. AUXILIAR

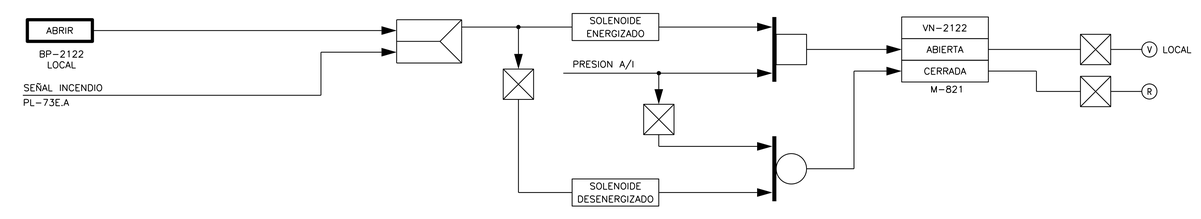

VALVULA	BOTON PULSADOR LOCAL	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA LOCAL	TREN
VN-2122	BP-2122	8 2/PL-173CL SEÑAL INCENDIO	SZ-2122	L-2122	N

VALVULAS ENTRADA TANQUES VIGILANCIA "LAVAND. Y DUCHAS" Y "DREN. SUELOS"

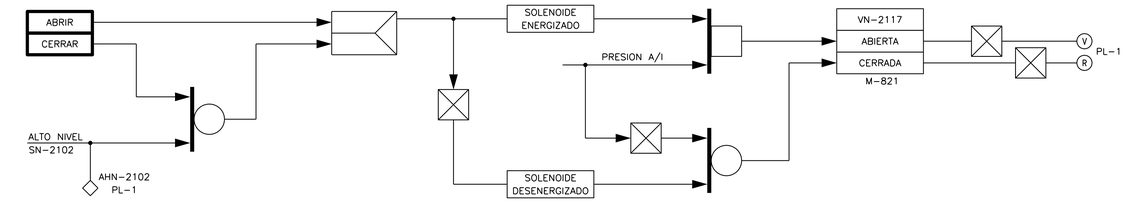

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS

VALVULA	PL-1 BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	PL-1 LAMPARA	PL-1 ALARMA
VN-2117	BP-2117	SN-2102	SZ-2117	L-2117	AHN-2102
VN-2118	BP-2118	SN-2103	SZ-2118	L-2118	AHN-2103
VN-2115	BP-2115	SN-2115	SZ-2115	L-2115	AHN-2115
VN-2116	BP-2116	SN-2116	SZ-2116	L-2116	AHN-2116

NOTA:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-821 GRUPO I REV.3

LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR WESTINGHOUSE

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ... 4

• EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ... 2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
8	AGO.18	PCD-2/31344-4/A5-06	–			OSF
			–	AGG	XCC	
7	FEB.16	PCD-2/35306/A4-06	BPP	FSS	JLM	MOP
6	JUN.03	3/20157-4/A1, A2-05	CHB	JGV	VBL	PA JPB
5	JUN.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	VMI	RGF	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

IDOM

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE DESECHOS LIQUIDOS
DE BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	2/J-821.1	–	8

J-821.01-06.DGN