
BOMBA TANQUE VIGILANCIA DESECHOS LAVANDERIA Y DUCHAS

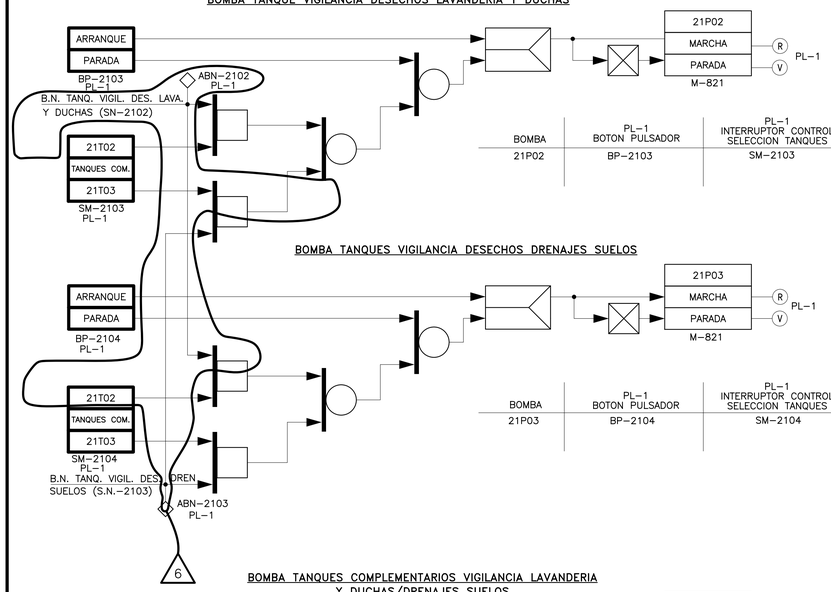

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS


BOMBA	PL-1 BOTON PULSADOR	PL-1 INTERRUPTOR CONTROL SELECCION TANQUES	ORDEN PARADA	PL-1 LAMPARA	PL-1 ALARMA	TREN
21P02	BP-2103	SM-2103	SN-2102 SN-2103	L-2103	ABN-2102 ABN-2103	N

BOMBA TANQUES VIGILANCIA DESECHOS DRENAJES SUELOS

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	PL-1 BOTON PULSADOR	PL-1 INTERRUPTOR CONTROL SELECCION TANQUES	ORDEN PARADA	PL-1 LAMPARA	PL-1 ALARMA	TREN
21P03	BP-2104	SM-2104	SN-2102 SN-2103	L-2104	ABN-2102 ABN-2103	N


BOMBA TANQUES COMPLEMENTARIOS VIGILANCIA LAVANDERIA Y DUCHAS/DRENAJES SUELOS

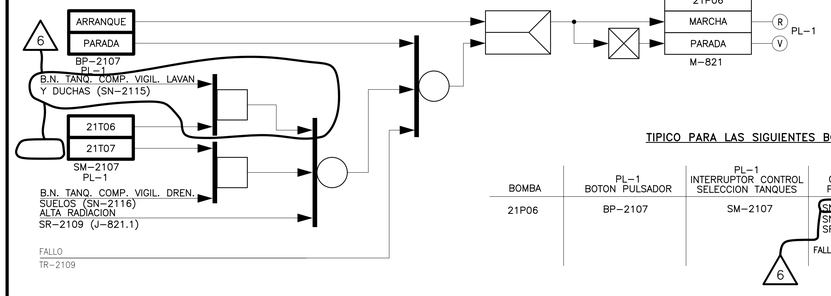

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	PL-1 BOTON PULSADOR	PL-1 INTERRUPTOR CONTROL SELECCION TANQUES	ORDEN PARADA	PL-1 LAMPARA	TREN
21P06	BP-2107	SM-2107	SN-2115 SN-2116 SR-2109 FALLO TR-2109	L-2107	N

BOMBA AUXILIAR SUMIDERO EDIFICIO AUXILIAR

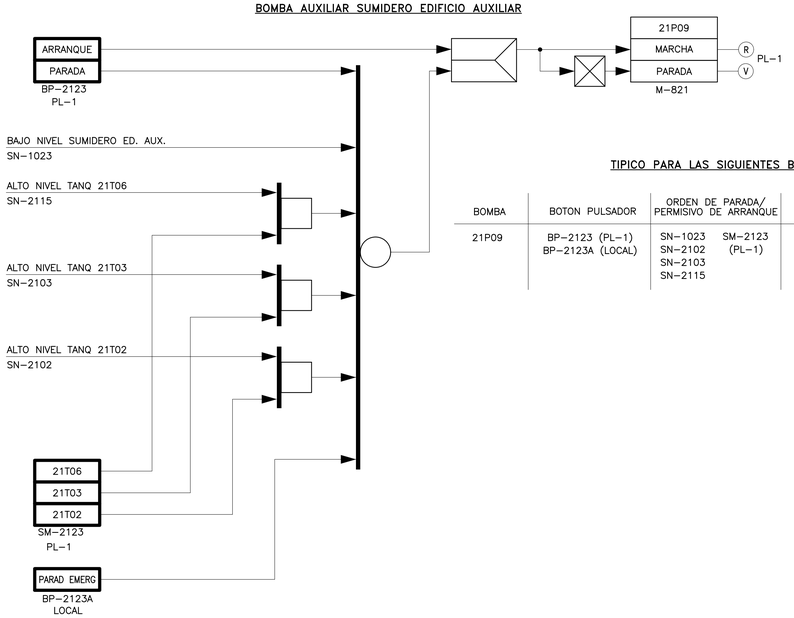

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE PARADA/ PERMISIVO DE ARRANQUE	PL-1 LAMPARA	TREN
21P09	BP-2123 (PL-1) BP-2123A (LOCAL)	SN-1023 SM-2123 (PL-1) SN-2102 SN-2103 SN-2115	L-2123	N

NOTAS:

1- LA NUMERACION DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/

6

EL PLANO REVISION 1 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0

ACTUALIZADO IDR JUL-2022

LA EDICION 2 PROVIENE DE LA EDICION 1 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
6	JUL.22	CT-220106210 (S/HCl T.RETIRADA)	JSR	JMG	BPP	MOP
5	JUN.22	CT-220106210 (S/HCl T.MONTAJE)	JSR	MMA	BPP	MOP
4	OCT.16	PCD-2/35717-2/A1-03	MCF	VRA	MSG	MOP
3	FEB.16	PCD-2/35306/A5-02	BPP	FSS	JLM	MOP
2	NOV.02	CDD-2/ST-0261	–	–	–	–

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DESECHOS LIQUIDOS
BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	2/J-821.2	–	6

2-821.02-06.DGN