

VALVULA RECIRCULACION TANQUE ALIMENTACION DESECHOS Y VALVULA PARA ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS

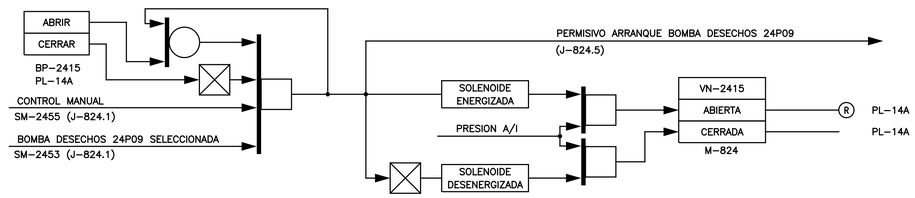


VALVULA	PANEL LOCAL BOTON PULSADOR	PERMISO APERTURA	FIN DE CARRERA	PANEL LOCAL LAMPARA	
VN-2415	BP-2415 (PL-14A)	SM-2453 SM-2455	SZ-2415	L-2415 (PL-14A)	NOTA 1
VN-2437	BP-2437 (PL-14L)		SZ-2437	L-2437 (PL-14L)	

VALVULA DESCARGA BOMBA EVACUACION EMERGENCIA

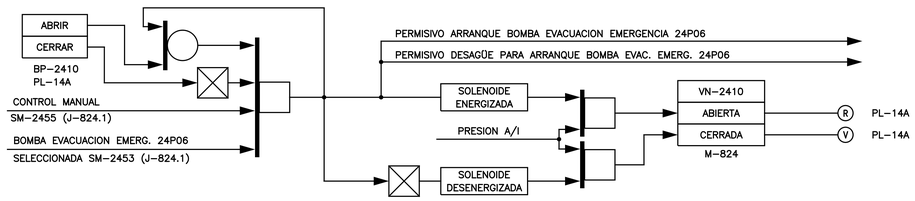


VALVULA	PL-14A BOTON PULSADOR	PERMISO APERTURA	FIN DE CARRERA	PL-14A LAMPARA	
VN-2410	BP-2410	SM-2453; SM-2455	SZ-2410	L-2410	NOTA 1

AGITADOR TANQUE ALIMENTACION DESECHOS

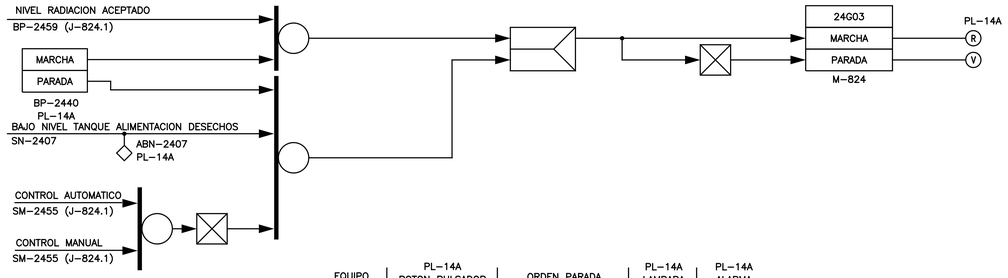

EQUIPO	PL-14A BOTON PULSADOR	ORDEN PARADA	PL-14A LAMPARA	PL-14A ALARMA
24G03	BP-2440 BP-2459	SN-2407	L-2440	ABN-2407


VALVULA LIMPIEZA DESCARGA BOMBA DESECHOS

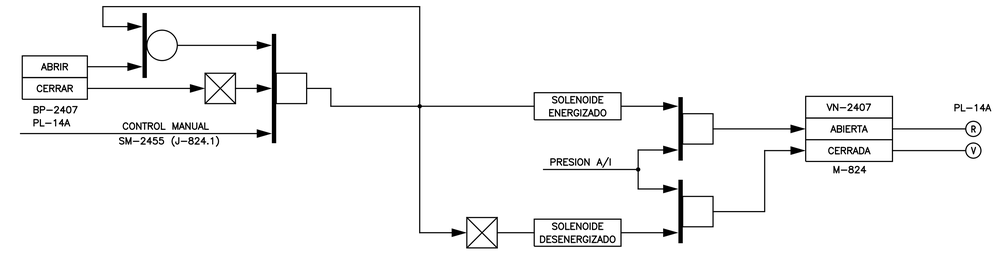

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

	VALVULA	PL-14A BOTON PULSADOR	PERMISIVO APERTURA	FIN DE CARRERA	PL-14A LAMPARA
NOTA 1	VN-2407	BP-2407	SM-2455	SZ-2407	L-2407


VALVULAS LIMPIEZA DESCARGA BOMBA EVACUACION EMERGENCIA

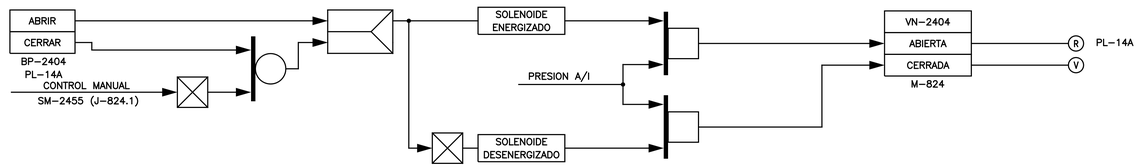

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN


	VALVULA	PL-14A BOTON PULSADOR	ORDEN CIERRE	FIN DE CARRERA	PL-14A LAMPARA
NOTA 1	VN-2404	BP-2404	SM-2455	SZ-2404	L-2404

VALVULA DESCARGA TANQUE ALIMENTACION DESECHOS

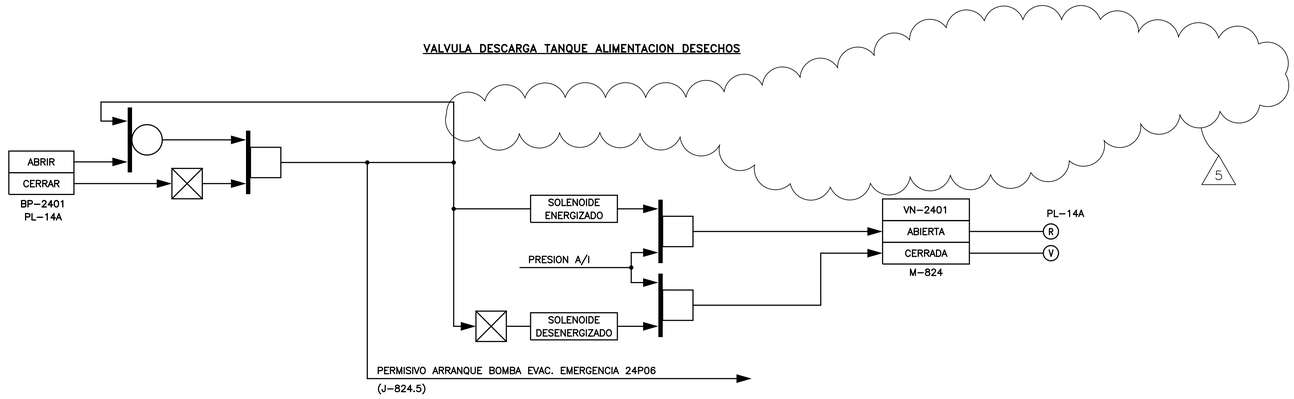

VALVULA	BOTON PULSADOR	PL-14A LAMPARA	TREN	
VN-2401	BP-2401	L-2401	N	NOTA 1

VALVULA ASPIRACION BOMBA DOSIFICADORA DE DESECHOS

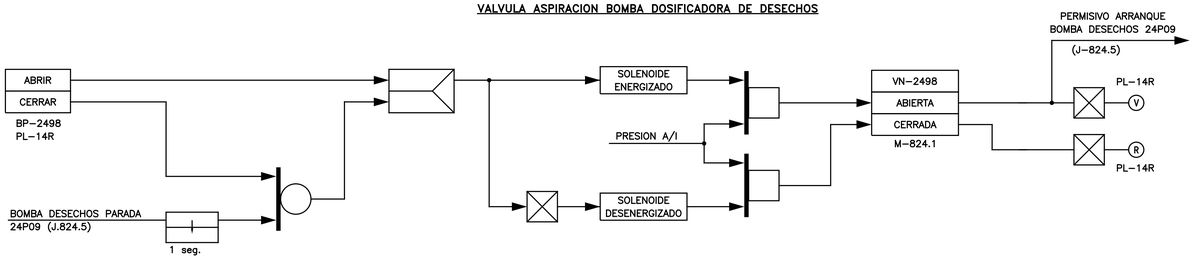

VALVULA	PL-14R BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	ENCLAVAMIENTO	FIN DE CARRERA	PL-14R LAMPARA	TREN
VN-2498	BP-2498	BOMBA DESECHOS PARADA 24P09 (J-824.5)	PERMISIVO ARRANQUE BOMBA 24P09 (J-824.5)	SZ-2498	L-2498	N

NOTAS:

1.– LAS VALVULAS PERMANECEN EN POSICION POR FALLO DE AIRE.
2.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 2/.

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-824.4 GRUPO I REV. 0

ACTUALIZADO JUN-2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
5	MAR.21	PCD-2/36964/A1-04	JLM	MMA	–	JSR	–	MOP
4	ABR.13	PCD-2/20002/A1-03	JLM	JRG	–	JSR	–	MOP
3	AGO.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	RZA	TGC/MA	RGF	CDM	EVL

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2	
* EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0	

	Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
	Westinghouse ANAV Engineering Support
	CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2
	DIAGRAMA LOGICO SISTEMA DE DESECHOS SOLIDOS
ESCALAS: ÷	PLANO Nº: 2/J-824.4
CLASE: –	EDICION: 5

I LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR ANA - CNV II I

2-J824_04--05.DGN

A B C D E F G H I J K L M