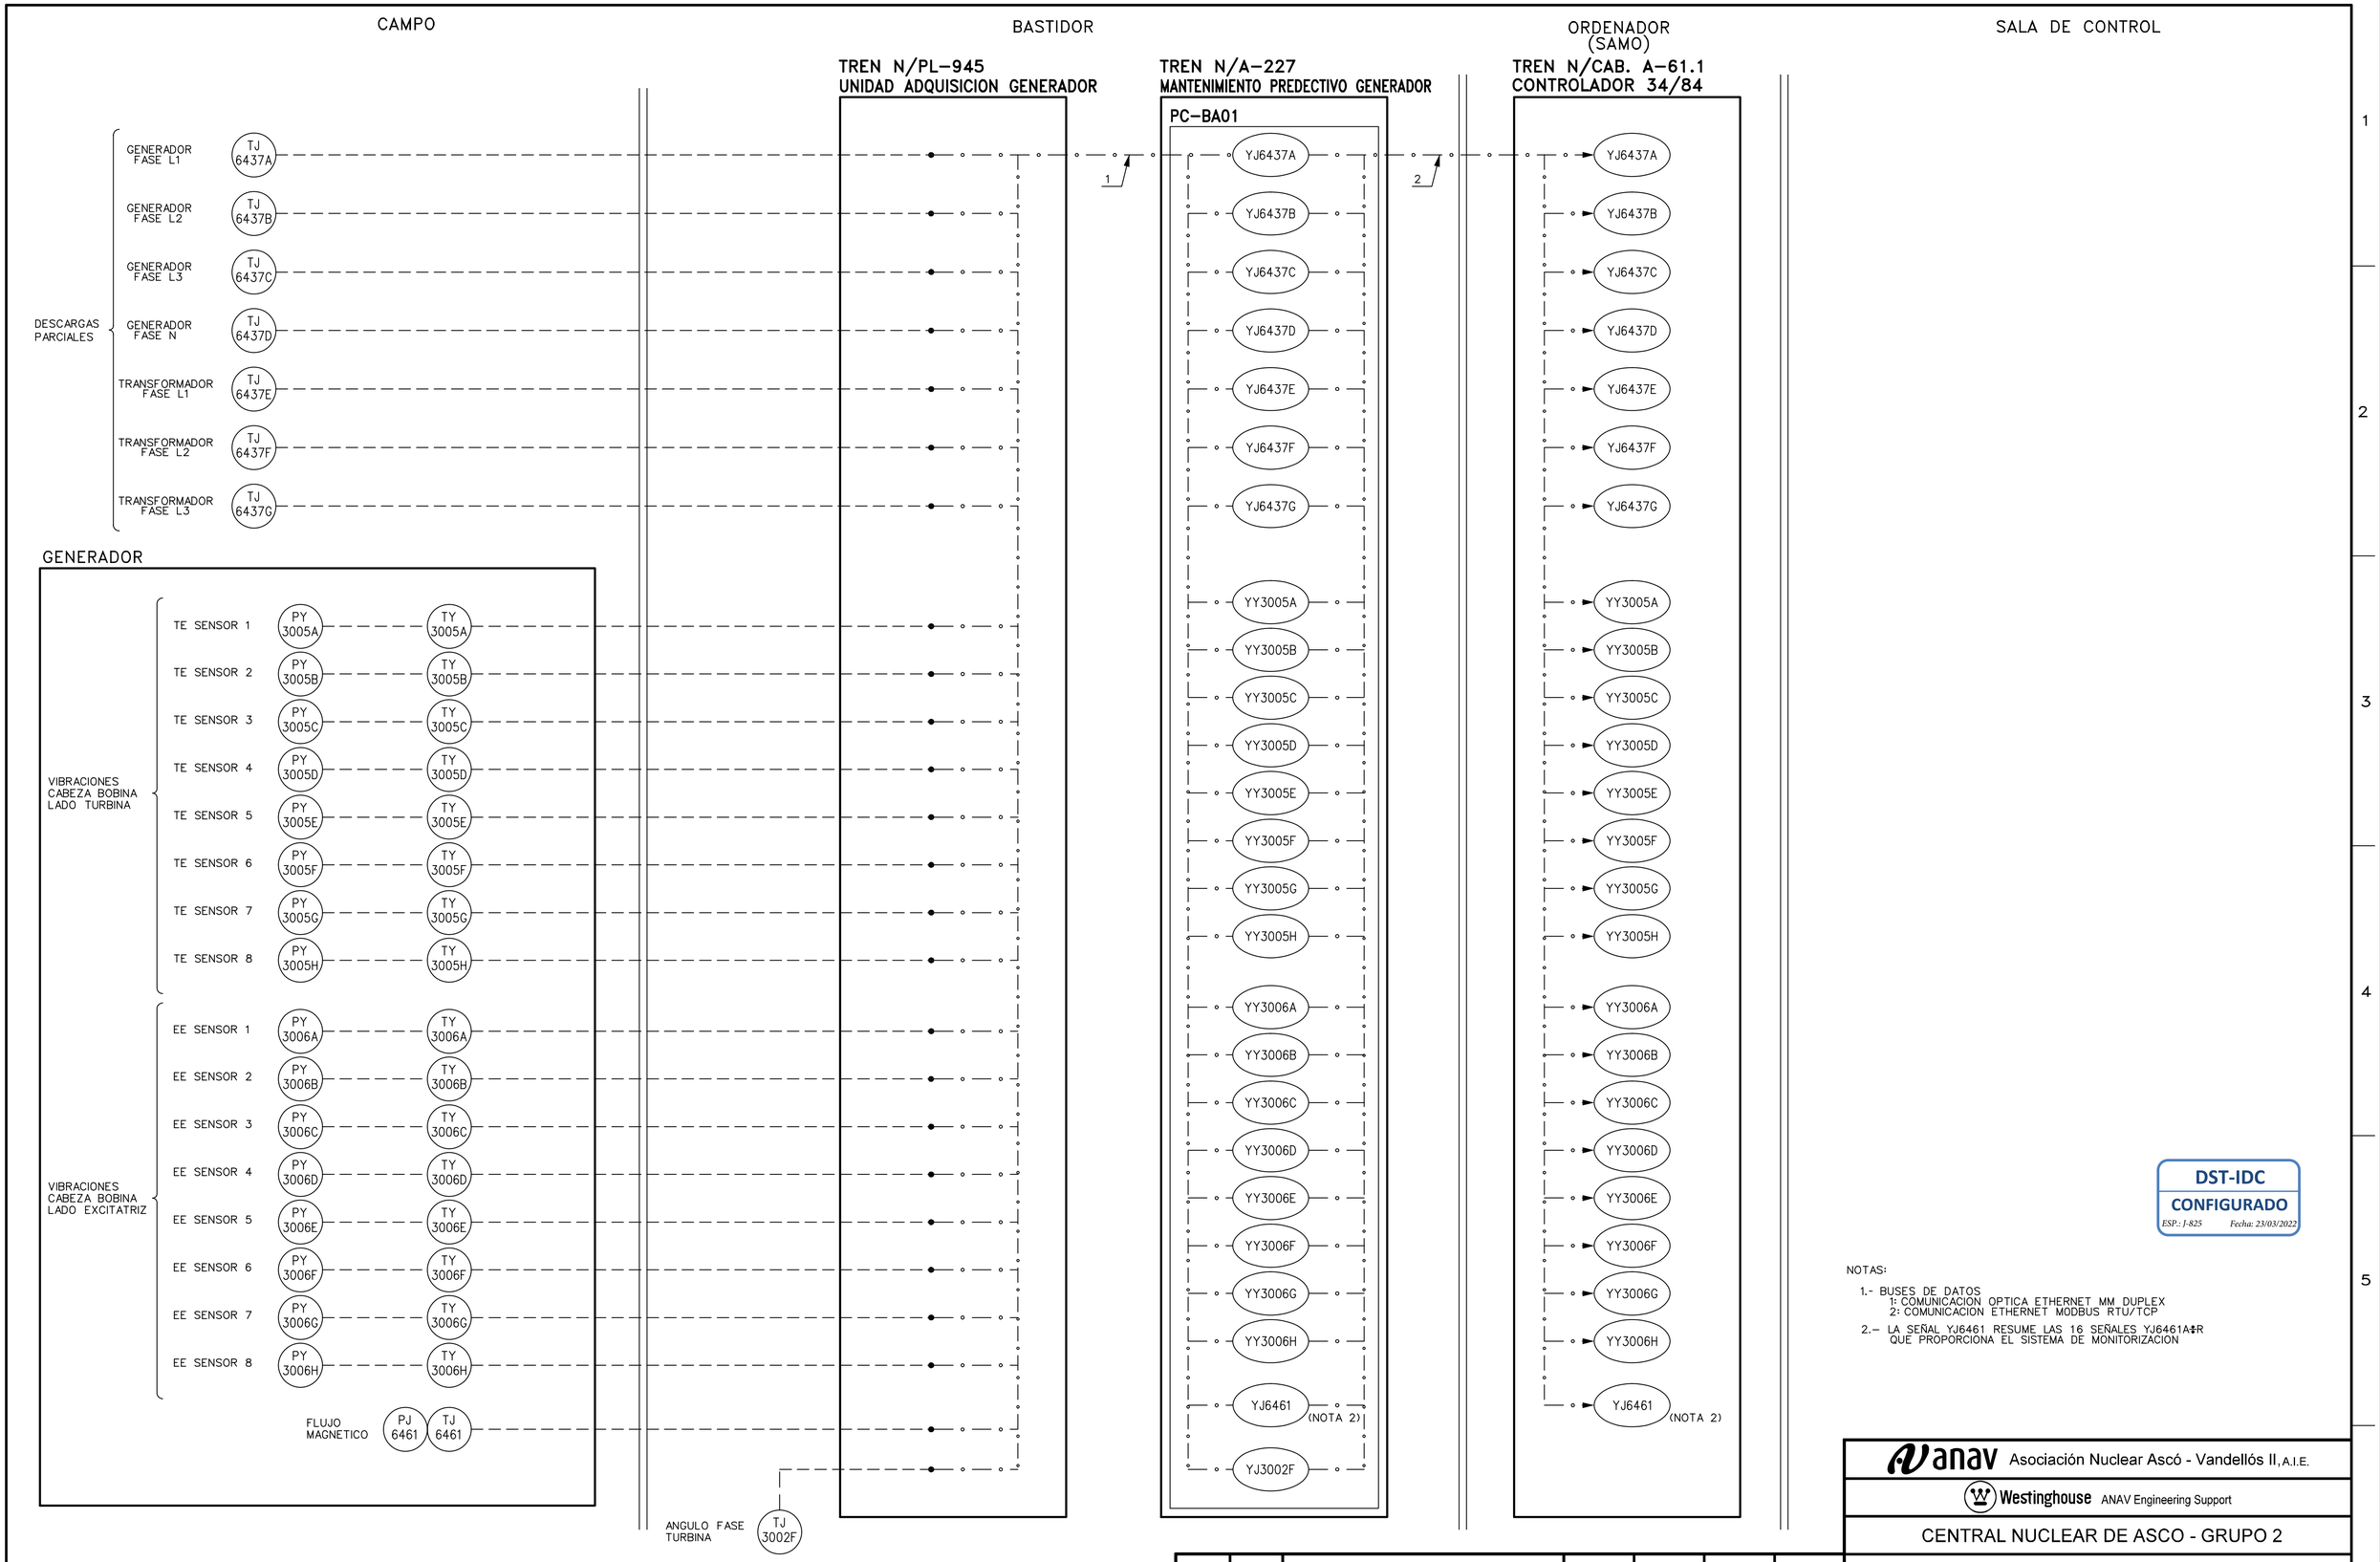



2/J-825-002

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: J-825 Fecha: 23/03/2022

NOTAS:

1.- BUSES DE DATOS
1: COMUNICACION OPTICA ETHERNET MM DUPLEX
2: COMUNICACION ETHERNET MODBUS RTU/TCP

2.- LA SEÑAL YJ6461 RESUME LAS 16 SEÑALES YJ6461A‡R QUE PROPORCIONA EL SISTEMA DE MONITORIZACION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO NUEVO | | | | | | | |
| PCD Nº 2/35960 | 2 | DIC.21 | PARA PCD-2/35960 | JSR | ICG | BPP | MOP |
| ACTIVIDAD Nº 2V | EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

# DIAGRAMA DE LAZOS SISTEMA DE GAS $H_2$ DEL GENERADOR

| ESCALAS: | PLANO Nº: | CLASE: | EDICION: |
|---|---|---|---|
| ÷ | 2/J-825-002 | – | 2 |

2J-825-002-02_2-35960.DGN

A B C D E F G H

1 2 3 4 5 6