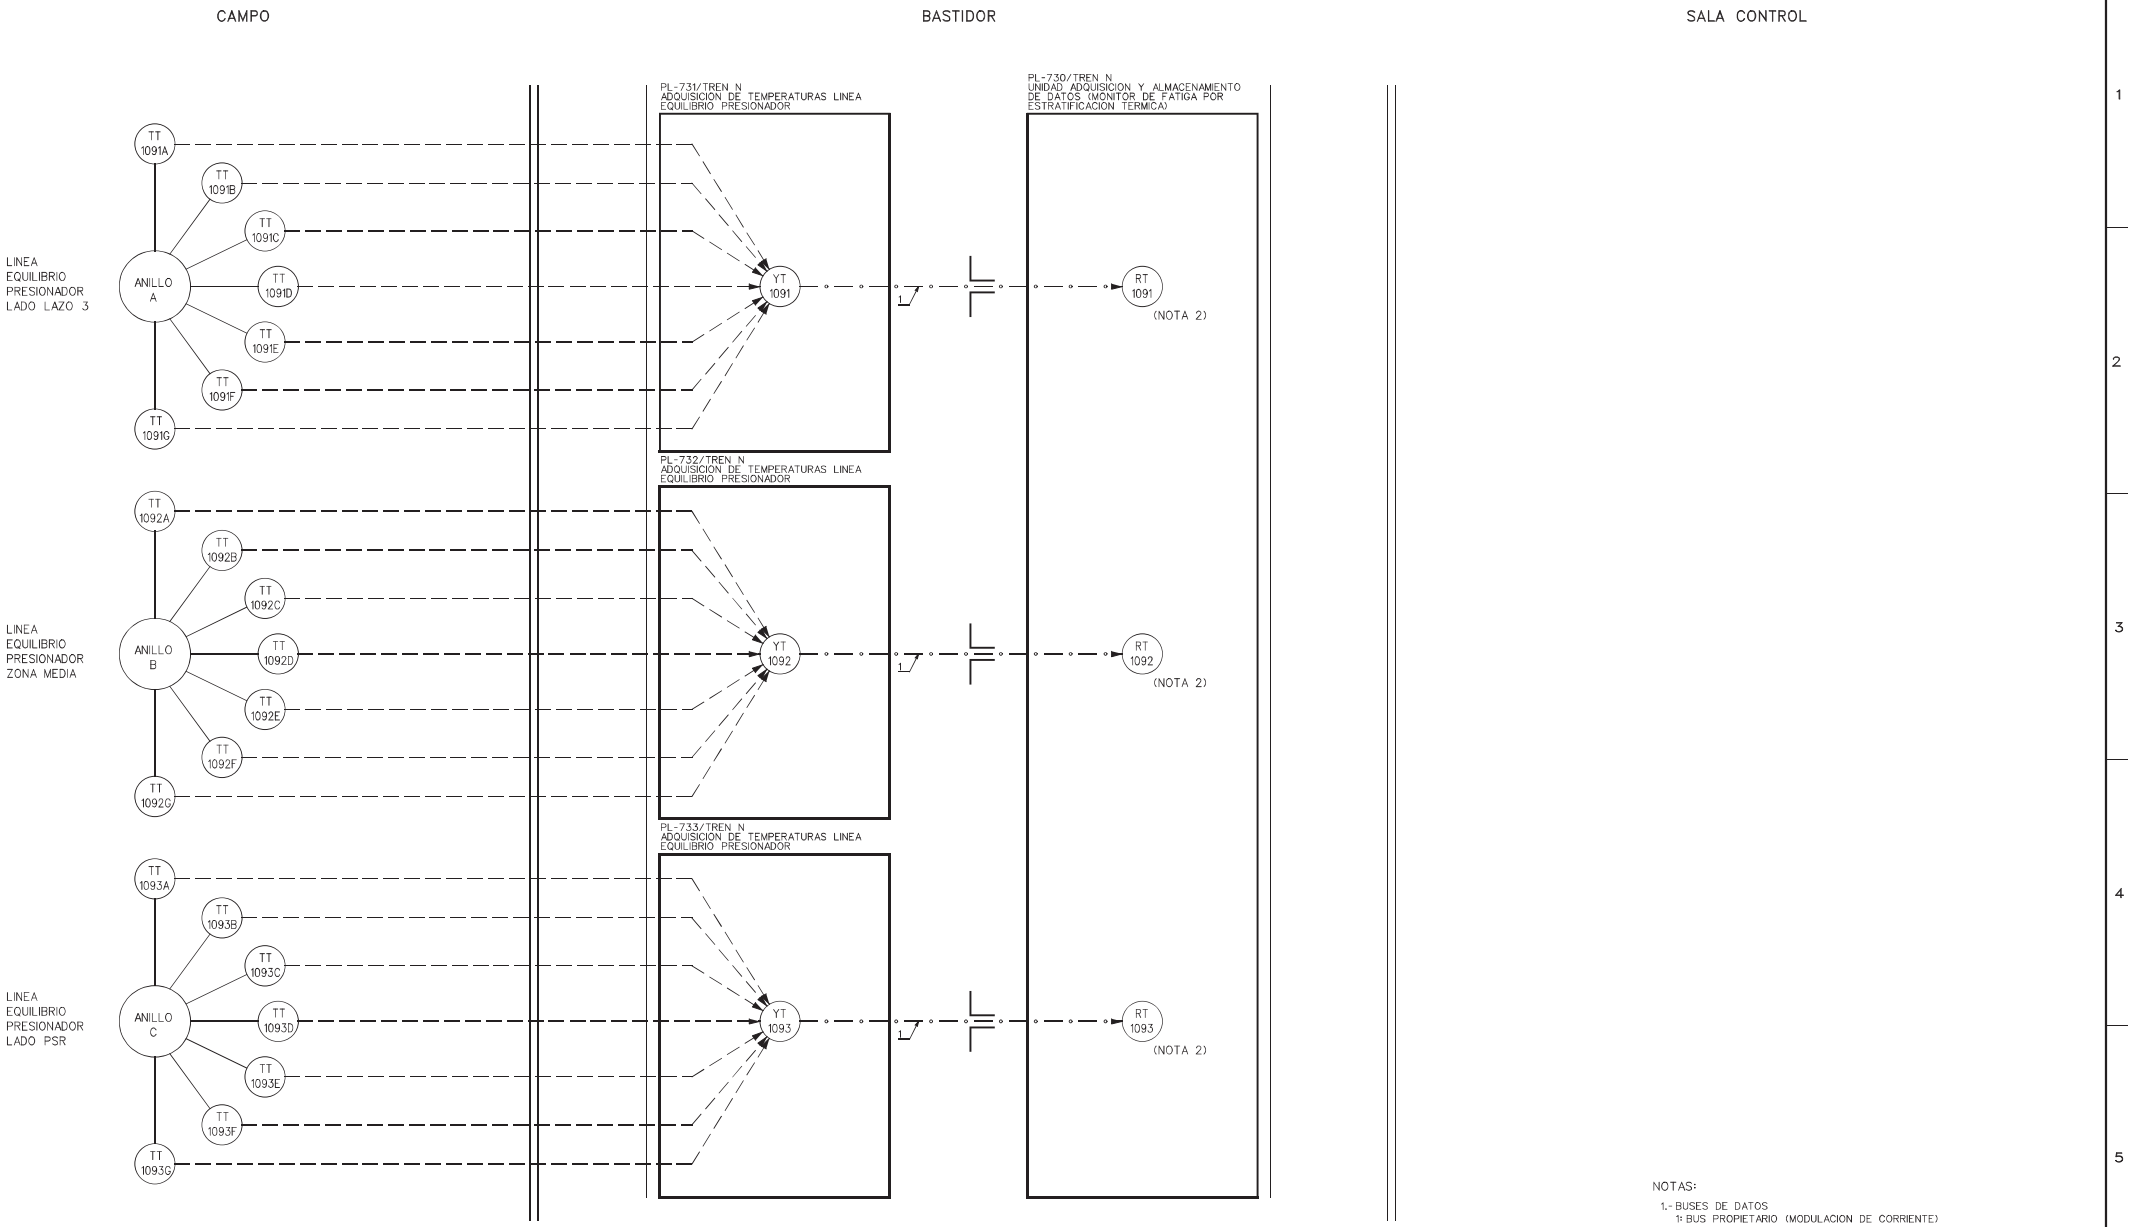


NOTAS:

1.- BUSES DE DATOS
1: BUS PROPIETARIO (MODULACION DE CORRIENTE)

2.-ESTE EQUIPO NO DISPONE DE INDICACION LOCAL. ESTA PREVISTO EL VOLCADO DE DATOS A UN EQUPO EXTERNO

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: J827 *Fecha: 18/11/2022*

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR
MONITOR DE FATIGA TERMICA

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
1	MAR.20	PARA NCD-2/36756-01 (PLANO NUEVO)	JSR	JMG	MCF	MOP

PLANO NUEVO
NCD Nº 2/36756-01
ACTIVIDAD Nº 2V

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-827-002 | CLASE: – | EDICION: 1

2/J-827-002-01-2/36756-01(NCD)