

BY-PASS A CONDENSADOR

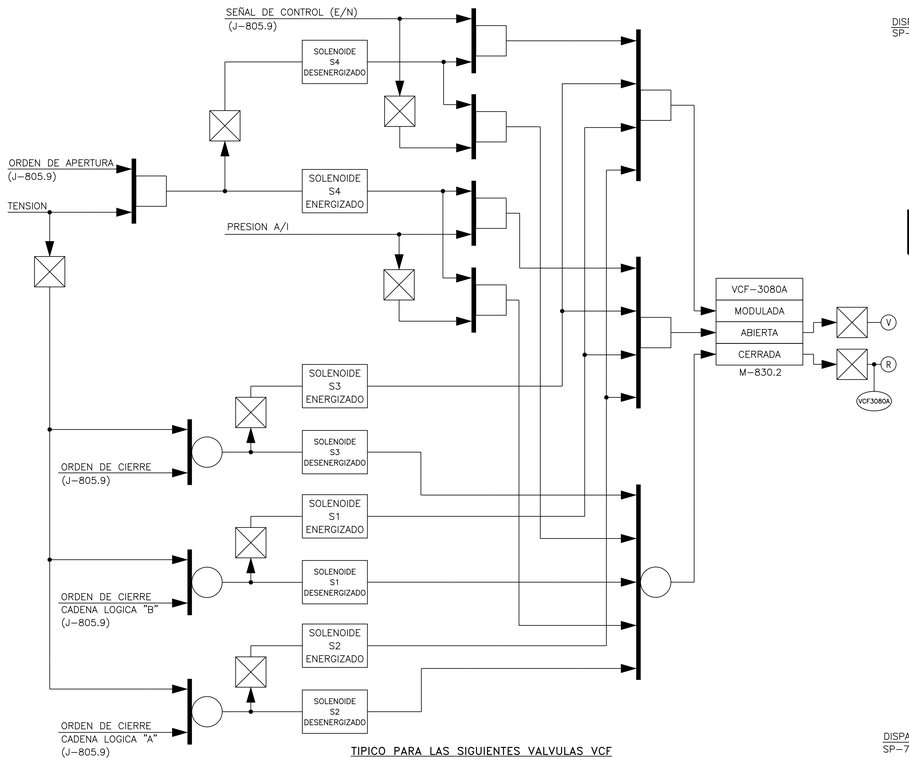

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCF


VALVULA	ORDEN DE CIERRE (J-805.9)	ORDEN DE APERTURA/ PERMISIVO DE MODULACION (J-805.9)	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR
VCF-3080A	S1; S2; S3	S4	SZ-3080A	L-3080A	VCF-3080A
VCF-3080B	S1; S2; S3	S4	SZ-3080B	L-3080B	VCF-3080B
VCF-3080C	S1; S2; S3	S4	SZ-3080C	L-3080C	VCF-3080C
VCF-3080D	S1; S2; S3	S4	SZ-3080D	L-3080D	VCF-3080D
VCF-3080E	S1; S2; S3	S4	SZ-3080E	L-3080E	VCF-3080E
VCF-3080F	S1; S2; S3	S4	SZ-3080F	L-3080F	VCF-3080F
VCF-3080G	S1; S2; S3	S4	SZ-3080G	L-3080G	VCF-3080G
VCF-3080H	S1; S2; S3	S4	SZ-3080H	L-3080H	VCF-3080H

VALVULAS ROCIADO TURBINAS B.P.

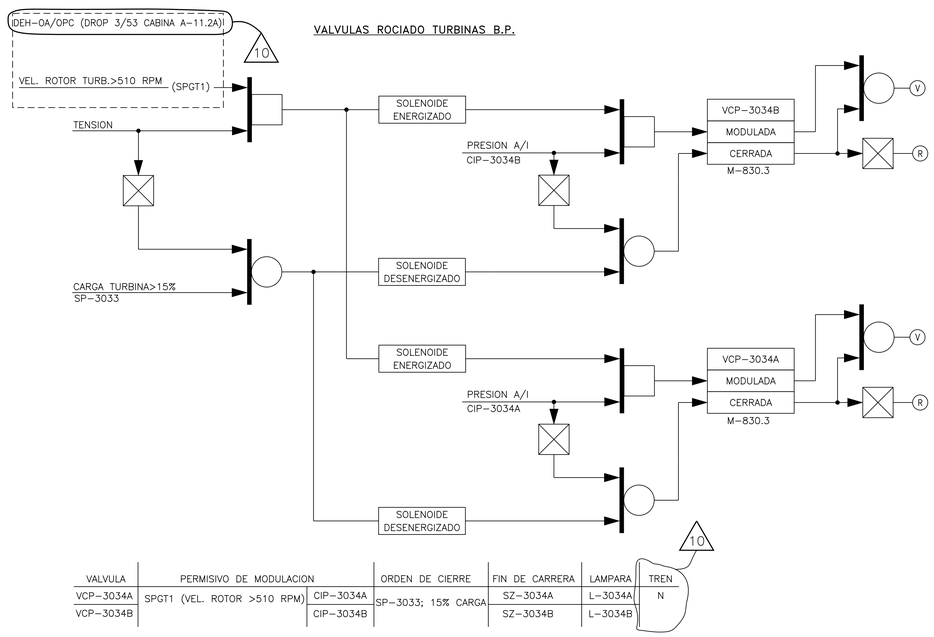


VALVULA	PERMISIVO DE MODULACION		ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VCP-3034A	SPGT1 (VEL. ROTOR >510 RPM)	CIP-3034A	SP-3033; 15% CARGA	SZ-3034A	L-3034A	N
VCP-3034B		CIP-3034B		SZ-3034B	L-3034B	

VALVULA DRENAJE EXTRACCION TURBINA A.P.

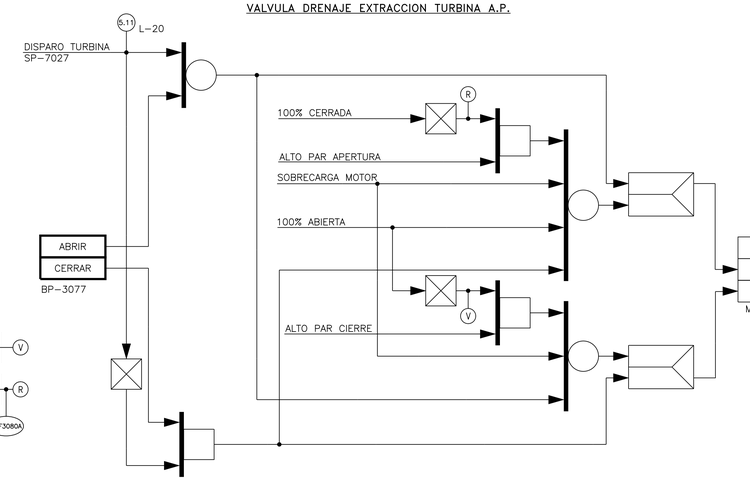

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA/ PERMISIVO DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARAS	
VM-3077	BP-3077	SP-7027	SZ-3077	L-3077	5.11-L0020


VALVULAS DRENAJE TURBINAS B.A.A.

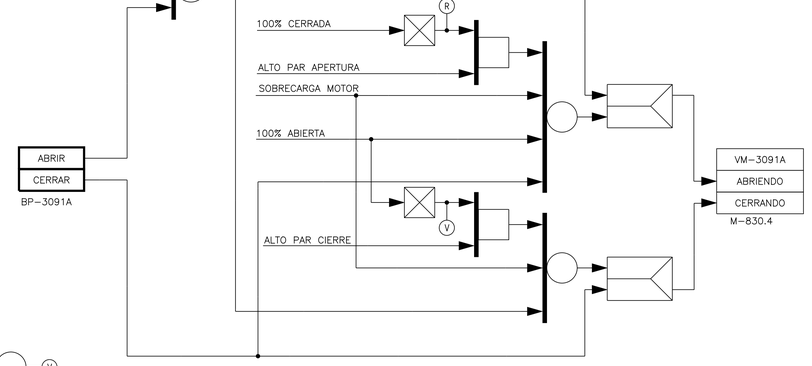

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA/ PERMISIVO DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VM-3091A	BP-3091A	SP-7055A	SZ-3091A	L-3091A
VM-3092A	BP-3092A		SZ-3092A	L-3092A
VM-3093A	BP-3093A		SZ-3093A	L-3093A
VM-3094A	BP-3094A		SZ-3094A	L-3094A
VM-3095A	BP-3095A		SZ-3095A	L-3095A
VM-3091B	BP-3091B	SP-7055B	SZ-3091B	L-3091B
VM-3092B	BP-3092B		SZ-3092B	L-3092B
VM-3093B	BP-3093B		SZ-3093B	L-3093B
VM-3094B	BP-3094B		SZ-3094B	L-3094B
VM-3095B	BP-3095B		SZ-3095B	L-3095B


VALVULAS DRENAJE TURBINA

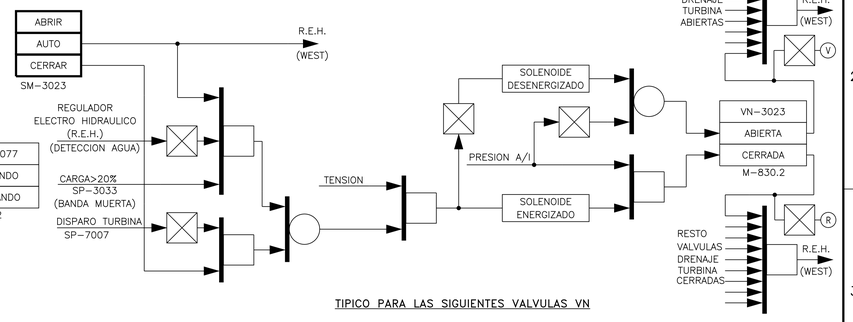

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

	VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
M-830.2	VN-3023	SM-3023	SP-7007	SP-3033	SZ-3023	L-3023
	VN-3024				SZ-3024	L-3024
	VN-3025				SZ-3025	L-3025
	VN-3026				SZ-3026	L-3026
	VN-3027				SZ-3027	L-3027
M-830.3	VN-3028A				SZ-3028A	L-3028A
	VN-3028B				SZ-3028B	L-3028B
	VN-3029A				SZ-3029A	L-3029A
	VN-3029B				SZ-3029B	L-3029B


VALVULAS DIVERSAS

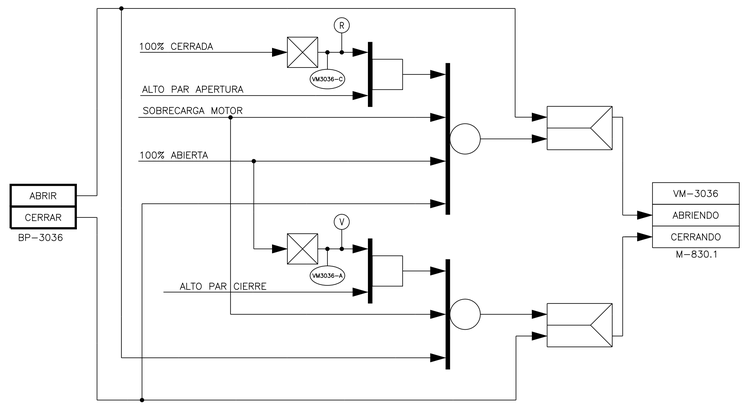

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

	VALVULA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR	
M-830.1	VM-3036	BP-3036	SZ-3036	L-3036	VM 3036-A	VM 3036-C
	VM-3039	BP-3039	SZ-3039	L-3039	VM 3039-A	VM 3039-C
M-830.4	VM-3037	BP-3037	SZ-3037	L-3037		
	VM-3040	BP-3040	SZ-3040	L-3040		

VALVULAS VAPOR CIERRES TURBINA

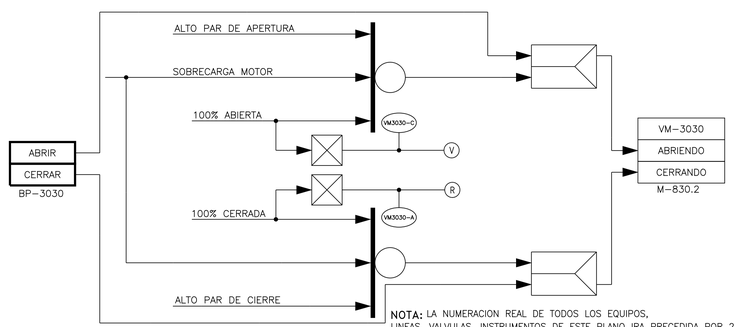

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULAS	ORDENADOR		BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VM-3030	VM 3030-A	VM 3030-C	BP-3030	SZ-3030	L-3030
VM-3032			BP-3032	SZ-3032	L-3032
VM-3033			BP-3033	SZ-3033	L-3033

NOTA: LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

* EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

** EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

EL PLANO REVISION 8 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7

ACTUALIZADO DIC-2017

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
10	NOV.17	PCD-2/31505/A6-09	JSR	FSS	JER	MOP
9	NOV-06	PCD-2/21638 (H.C.I.)	JLL	MPM	JSR	MOP
8	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	GZF	RCB-DGV	RGF	EVL

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-830.1	–	10

I LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR ANA - CNV II

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-830.1 GRUPO I REV. 4

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE VAPOR

2-DP-J-830.1-10.DGN