
BOMBAS DESCARGA TANQUE DRENAJES BY-PASS TURBINA

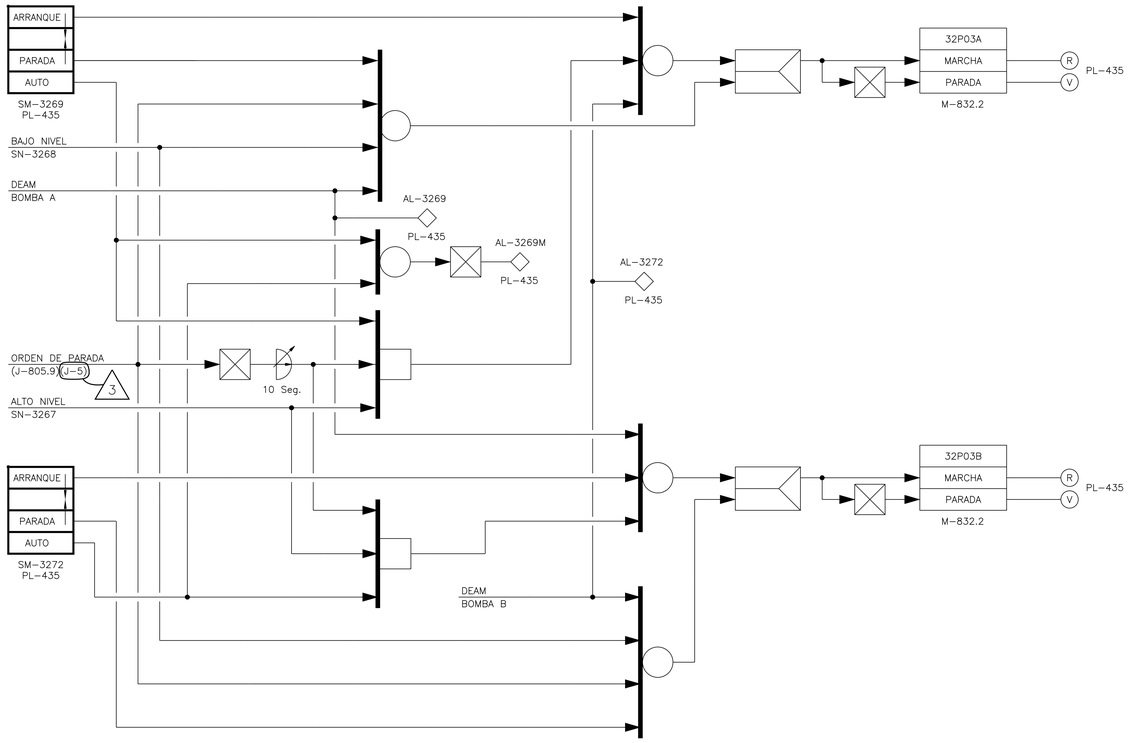


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	PL-435 INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA	PL-435 LAMPARA	PL-435 ALARMA		TREN
32P03A	SM-3269	SN-3267 (J-805.9)(J-5)	SN-3268 (J-805.9)(J-5)	L-3289	AL-3269M	AL-3269	N
32P03B	SM-3272			L-3272		AL-3272	

3

VALVULAS DRENAJE BY-PASS TURBINA

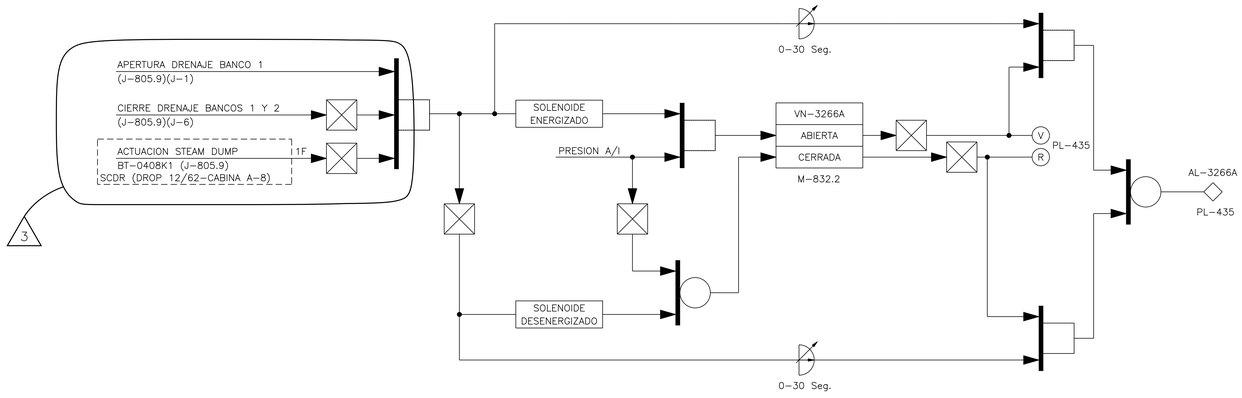

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS

VALVULA	ORDEN DE CIERRE		ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	PL-435 LAMPARA	PL-435 ALARMAS	TREN
VN-3266A	BT0408K1 (J-805.9)	BANCOS 1 Y 2 (J-805.9)(J-6)	BANCO 1 (J-805.9)(J-1)	SZ-3266A	L-3266A	AL-3266A	N
VN-3266B	BT0408K2 (J-805.9)			SZ-3266B	L-3266B	AL-3266B	
VN-3266C	BT0408L1 (J-805.9)	BANCOS 3 Y 4 (J-809.9)(J-6)	BANCOS 2, 3, 4 (J-809.9)(J-4)	SZ-3266C	L-3266C	AL-3266C	
VN-3266D	BT0408L2 (J-805.9)			SZ-3266D	L-3266D	AL-3266D	

3

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

ESTE PLANO 2/J-832.2 EDIC.1 PROVIENE DEL PLANO 2/J-832 EN EDIC.11

ACTUALIZADO NOV-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
3	OCT.20	PAC-20/2583/01	ONF	MMA	–	JSR	–	MOP
2	AGO.16	PCD-2/31506-1/A1-01	JSAR	ICG	–	CBF	–	SMZ
1	ENE.06	PCD-2-21119	JLL	JGV	–	JSR	MOP	JAB
0	NOV.03	PARA EMISION PCD-2-21119	MOP	JAR	–	JLL	JAB	CSP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DEL CONDENSADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-832.2	–	3

2J-832.02--03.DGN