
2/J-835.1


VALVULAS RECIRCULACION B.A.A.

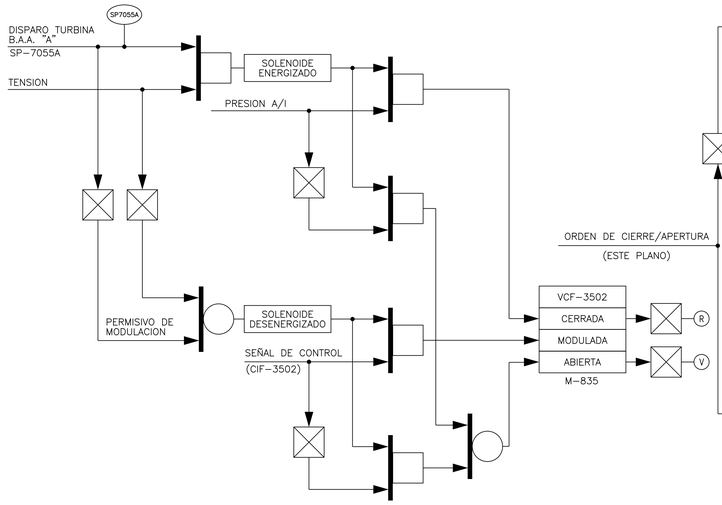

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCF

VALVULA	ORDEN DE APERTURA/PERMISIVO DE MODULACION	SEÑAL DE MODULACION	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR
VCF-3502	DISPARO TURBINA B.A.A. "A"; SP-7055A	CIF-3502	SZ-3502	L-3502	SP-7055A
VCF-3504	DISPARO TURBINA B.A.A. "B"; SP-7055B	CIF-3504	SZ-3504	L-3504	SP-7055B


VALVULAS CIERRE EXTRACCIONES A CALENTADORES

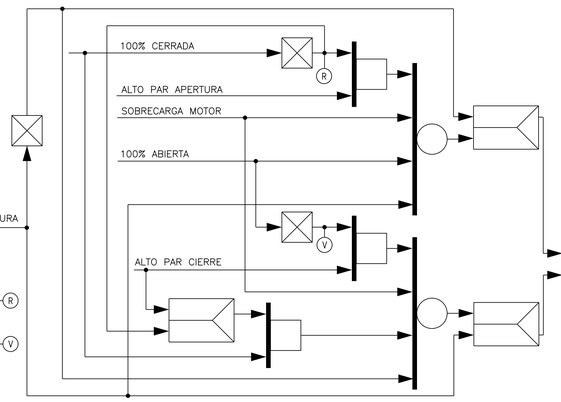

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	ORDEN DE CIERRE/APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VM-3513	ESTE PLANO	SZ-3513	L-3513	N
VM-3514	ESTE PLANO	SZ-3514	L-3514	


VALVULAS EXTRACCION VAPOR A CALENTADORES A.P. N° 1

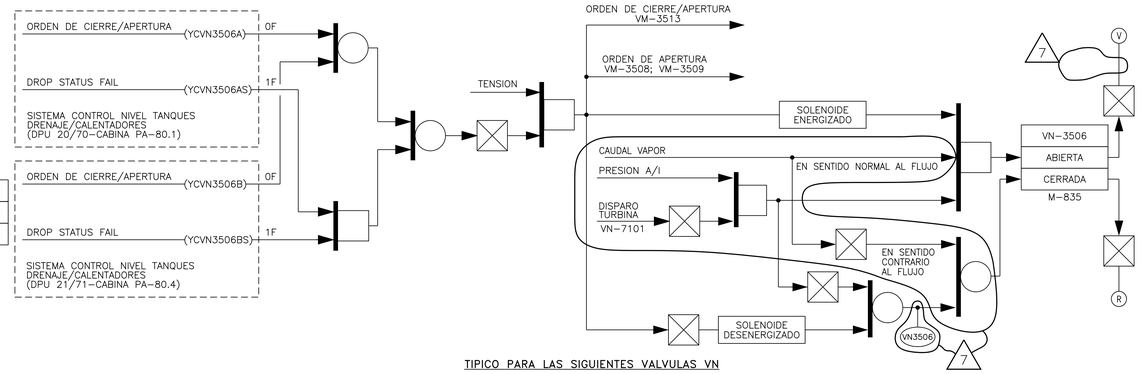

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	ORDEN DE CIERRE/APERTURA	ENCLAVAMIENTO	FIN DE CARRERA	LAMPARA	AIRE ALIMENTACION	ORDENADOR	TREN
VN-3506	YCVN3506A/AS; YCVN3506B/BS	VM-3513; VM-3508; VM-3509	SZ-3506	L-3506	DISPARO TURBINA	VN-3506	N
VN-3507	YCVN3507A/AS; YCVN3507B/BS	VM-3514; VM-3511; VM-3512	SZ-3507	L-3507	DISPARO TURBINA	VN-3507	


VALVULAS DRENAJE DE CALENTADORES A.P. N°1

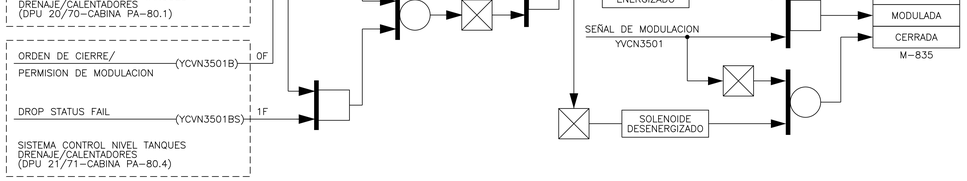

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCN.

VALVULA	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE MODULACION	SEÑAL DE MODULACION	TREN
VCN-3501	YCVCN3501A/AS; YCVCN3501B/BS	YVCN3501	N
VCN-3502	YCVCN3502A/AS; YCVCN3502B/BS	YVCN3502	

VALVULAS PRECALENTAMIENTO B.A.A.

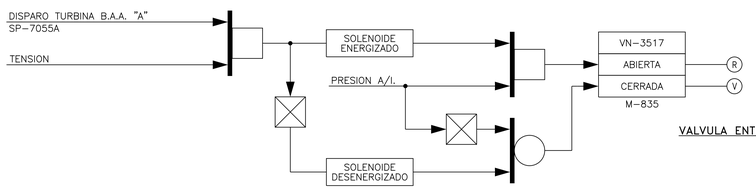

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-3517	SP-7055A	SZ-3517	L-3517
VN-3518	SP-7055B	SZ-3518	L-3518

VALVULAS DRENAJE EXTRACCIONES A CALENTADORES


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VM-3508	BP-3508	ESTE PLANO	SZ-3508	L-3508	N
VM-3509	BP-3509		SZ-3509	L-3509	
VM-3511	BP-3511	ESTE PLANO	SZ-3511	L-3511	
VM-3512	BP-3512		SZ-3512	L-3512	

VALVULA ENTRADA NITROGENO TANQUE ACUMULADOR AGUA CIERRES B.A.A.

VALVULA	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE
VN-3560	SN-3562 (1° ETAPA)	SN-3564


VALVULAS DESCARGA B.A.A.

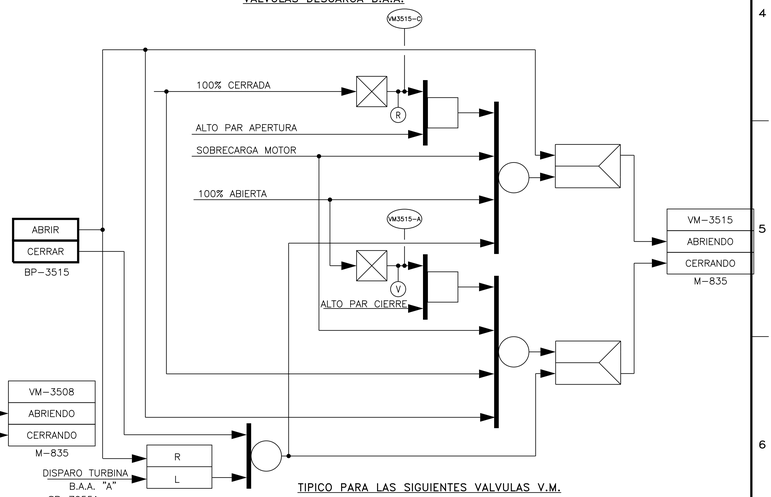

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS V.M.

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR
VM-3515	BP-3515	SP-7055A	SZ-3515	L-3515	VM3515-A VM3515-C
VM-3516	BP-3516	SP-7055B	SZ-3516	L-3516	VM3516-A VM3516-C

VALVULA APORTACION TANQUE ACUMULADOR AGUA CIERRES B.A.A.

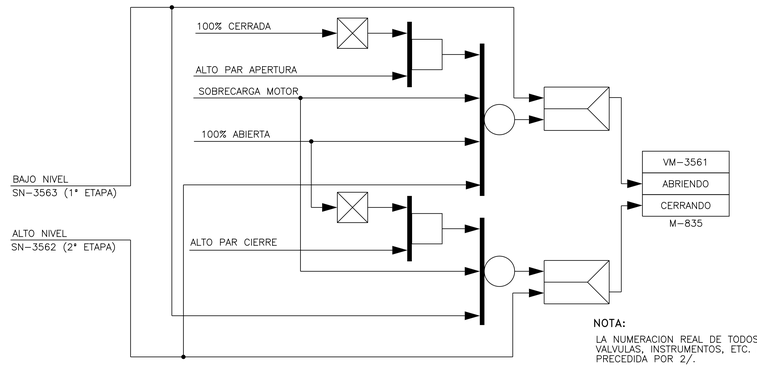

VALVULA	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA
VM-3561	SN-3563 (1° ETAPA)	SN-3562 (2° ETAPA)	SZ-3561

NOTA:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-835 GRUPO 1 REV. 5

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

*EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE DENOMINACION J-835 Y REVISION 3

ACTUALIZADO IDR MAY-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
7	FEB.21	PCD-2/36720/A1-06	MCF	ICG	–	JAPM	–	JMB
6	MAY-13	PCD-2/20339-1/A2-05	JSA	LAB	–	JADM	–	SMZ
5	JUN-00	REV. MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RCB-DGV	RGF	CDM	EVL

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO SISTEMA SEPARADOR DE HUMEDAD RECALENTADOR

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-835.1 | CLASE: – | EDICION: 7

2-835-01-DGN