

2/J-837.1


SELECTOR VAPOR AUXILIAR

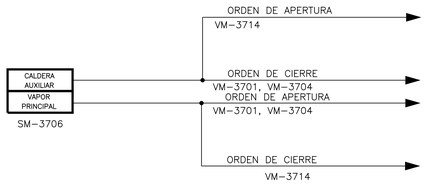

BOMBAS RETORNO CONDENSADO EDIFICIO AUXILIAR

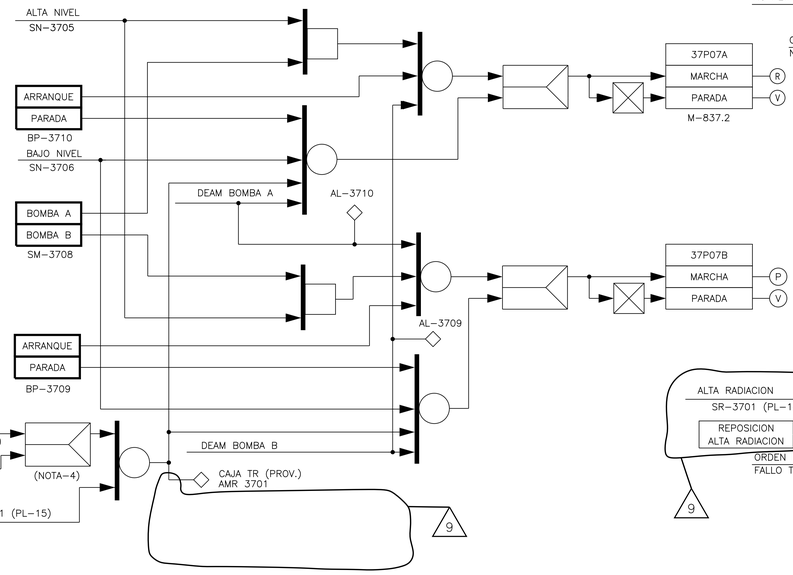


VALVULA VAPOR AUXILIAR

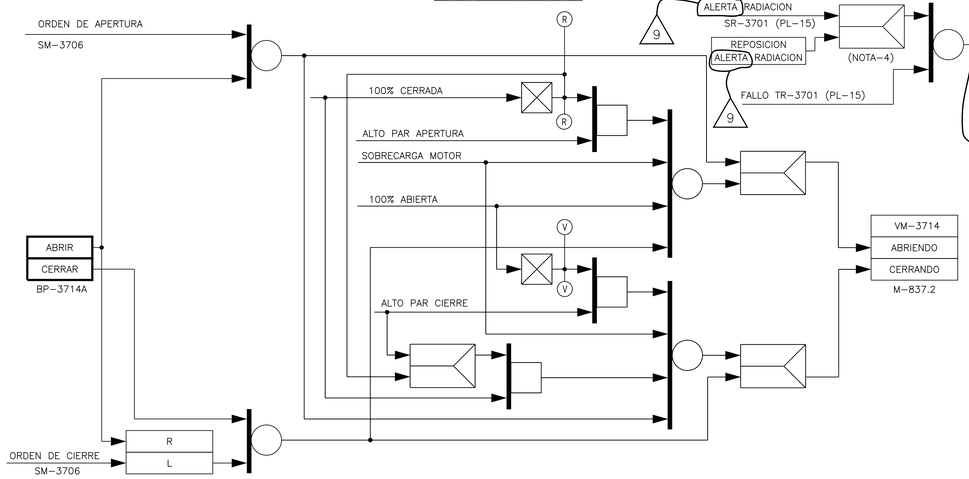

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA /CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VM-3714	BP-3714A	SM-3706	SZ-3714	L-3714A L-3714B


VALVULAS DIVERSAS

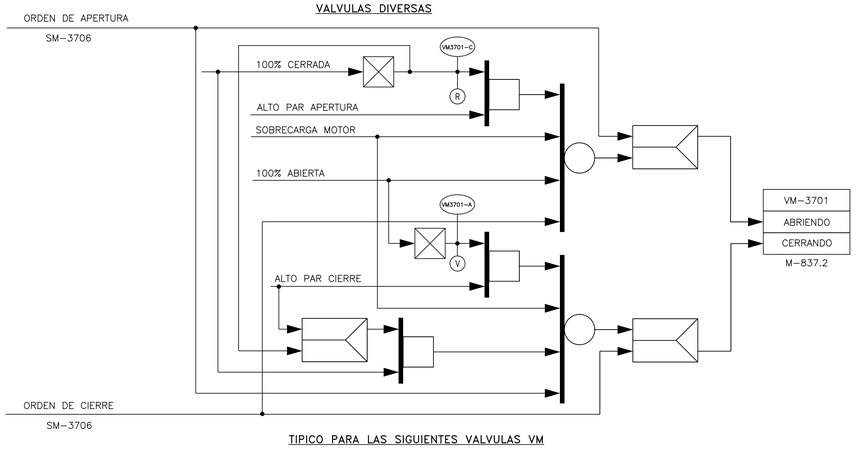

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM


	VALVULA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR	
(NOTA 2)	VM-3701	SM-3706	SZ-3701	L-3701	VM3701-A	VM3701-C
	VM-3704		SZ-3704	L-3704		

VALVULA ATEMPERACION TANQUE RETORNO CONDENSADOS EDIFICIO AUXILIAR

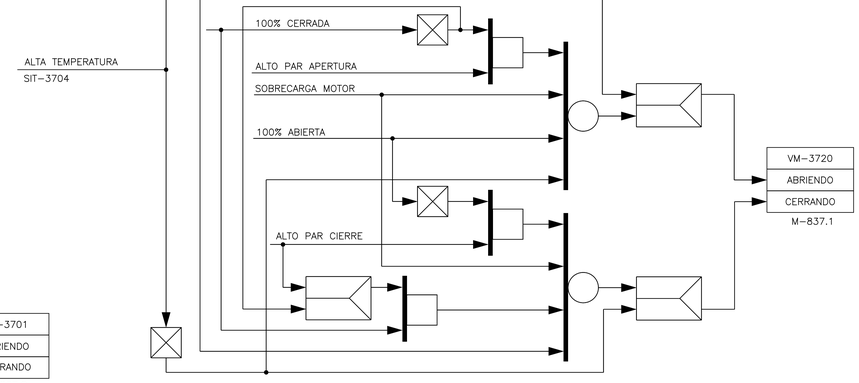

VALVULA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA
VM-3720	SIT-3704	SZ-3720

VALVULA RETORNO CONDENSADOR DESDE EDIFICIO AUXILIAR

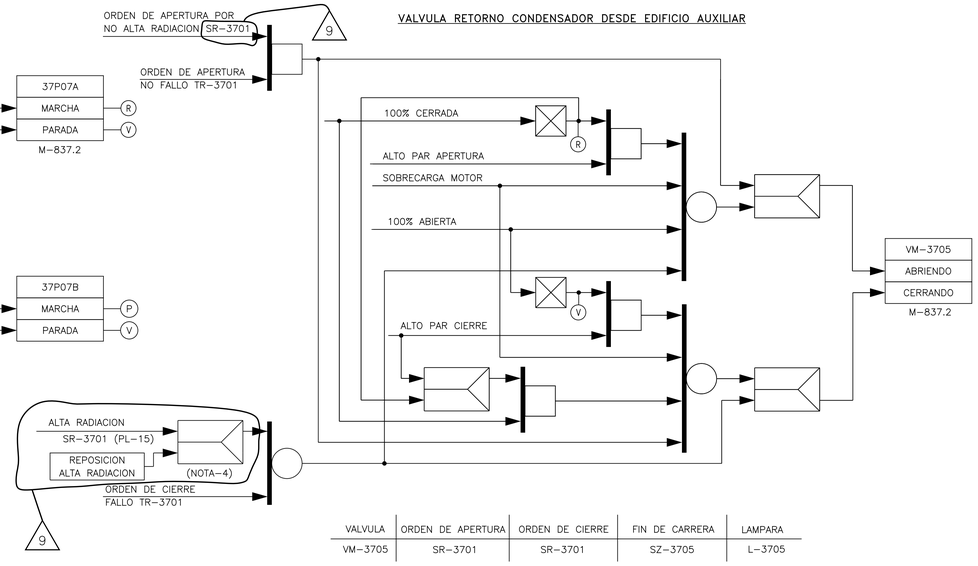

VALVULA	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VM-3705	SR-3701	SR-3701	SZ-3705	L-3705

BOMBA	SELECTOR	BOTON PULSADOR	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA	LAMPARA	ALARMA
37P07A	SM-3708	BP-3710	SN-3705	SN-3706	L-3710	AL-3710
37P07B		BP-3709	SR-3701	SR-3701	L-3709	AL-3709

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- LA VALVULA VM-3704 ESTA ENCLAVADA POR EXTRACCION DEL CUBICULO DEL C.C.M.

3.- ANULADO

4.- LA MEMORIA SE ENCUENTRA EN EL RATIMETRO YIR-3701 EN PL-15, LA REPOSICION SE ACCIONA DESDE EL MISMO RATIMETRO

EL PLANO REVISION 7 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

** EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

* EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2

ACTUALIZADO IDR MAY-2022

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
9	ABR.21	PCD-2/36737/A1-08	BPP	JMG	MSG	MOP
8	FEB.16	PCD-2/35306/A1-07	BPP	FSS	JLM	MOP
7	AGO.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	RZA	RGF	EVL

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR AUXILIAR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-837.1	–	9

2J-837.01---09.30H