

VALVULAS AISLAMIENTO CONTENCION

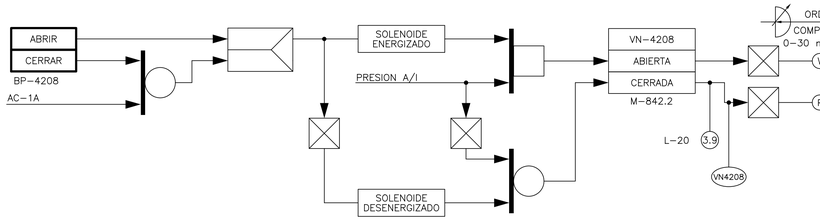

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ORDENADOR	TREN
VN-4208	BP-4208	AC-1A	SZ-4208	L-4208	3.9-L-0020	VN4208	A
VN-4210	BP-4210	AC-1B	SZ-4210	L-4210	6.9-L-0020	VN4210	B
VN-4214	BP-4214	AC-1A	SZ-4214	L-4214	3.2-L-0020	VN4214	A


VALVULAS ENTRADA AGUA A COMPRESORES AIRE

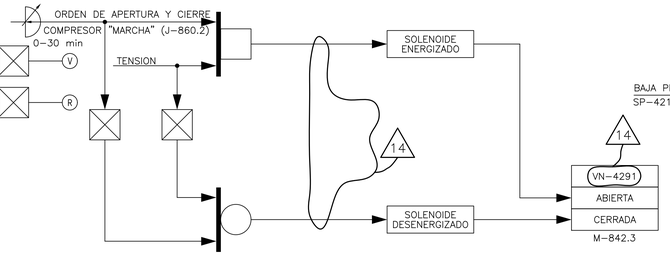

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS


VALVULA	ORDEN DE APERTURA/CIERRE		TREN
VN-4291	60C01A	(J-860.2)	N
VN-4292	60C01B	(J-860.2)	
VN-4293	60C01C	(J-860.2)	

BOMBAS AGUA REFRIGERACION DE COMPONENTES

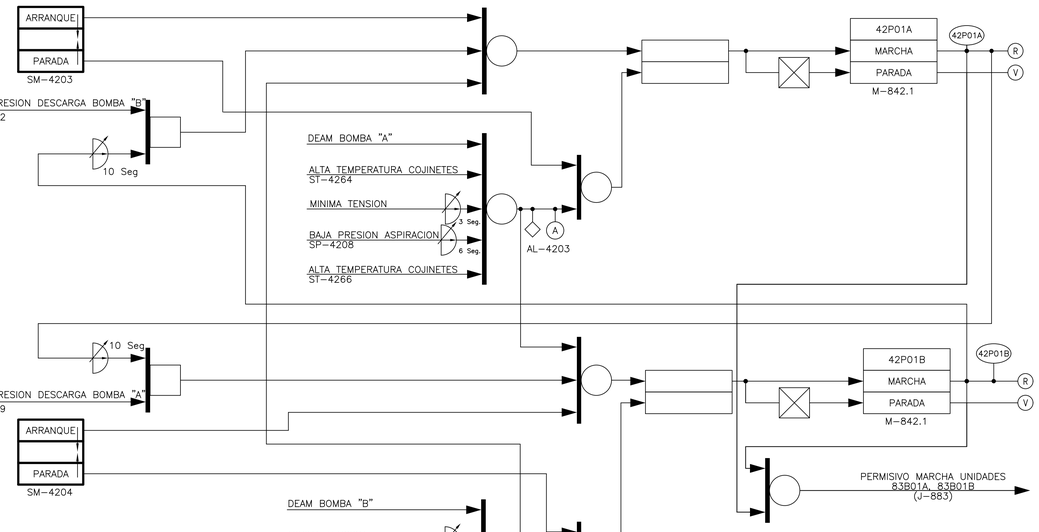


BOMBA	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA	ENCLAVAMIENTO	LAMPARA	ALARMA	ORDENADOR	TREN
42P01A	SM-4203	SP-4212	SP-4208 ST-4264 ST-4266	83B01A/B (J-883)	L-4203	AL-4203	42P01A	N
42P01B	SM-4204	SP-4209	SP-4210 ST-4265 ST-4267		L-4204	AL-4204	42P01B	

VALVULA BY-PASS AGUA REFRIGERACION UNIDAD ENFRIADORA REGENERACION TERMICA

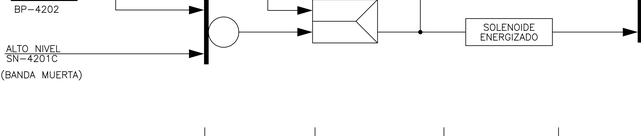


VALVULAS AISLAMIENTO CONTENCION

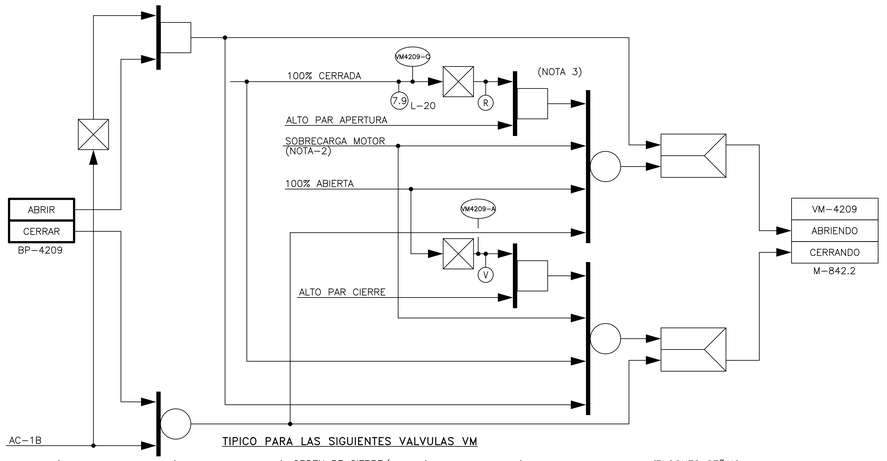

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	ORDENADOR		BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	TREN
VM-4209	VM4209-A	VM-4209-C	BP-4209	AC-1B	SZ-4209	L-4209	7.9-L0020	SI (NOTA 2)	B
VM-4211	VM4211-A	VM-4211-C	BP-4211	AC-1A	SZ-4211	L-4211	4.9-L0020	SI (NOTA 2)	A

VALVULA ENTRADA CAMBIADOR DE CALOR DESCARGA AUXILIAR

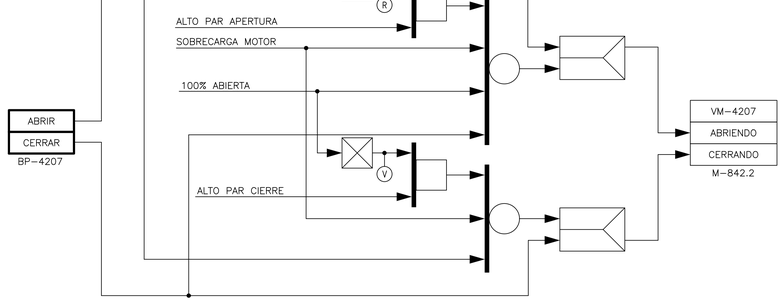


VALVULA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VM-4207	BP-4207	SZ-4207	L-4207	N

VALVULAS ENTRADA AGUA A COMPRESORES DESECHOS GASEOSOS

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VS

VALVULA	ORDEN APERTURA/CIERRE	TREN
VS-4206	25C01A (J-825.2)	N
VS-4205	25C01B (J-825.2)	

VALVULAS AGUA REFRIGERACION UNIDADES CAVIDAD REACTOR

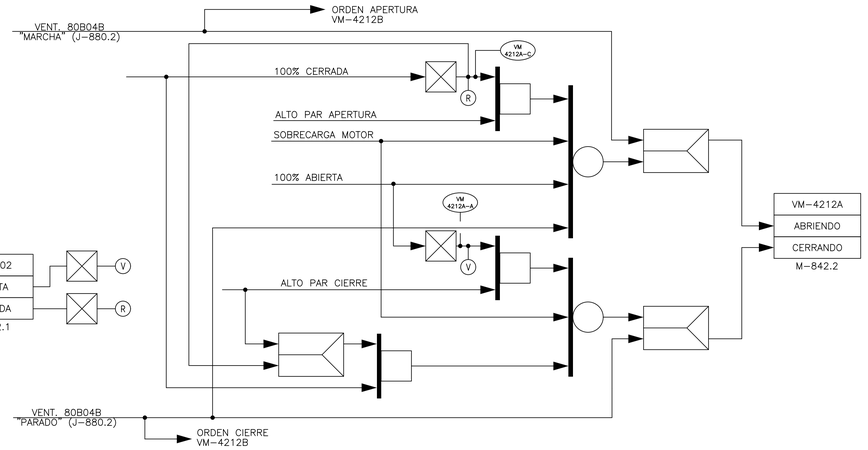

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR		TREN
VM-4212A	SM-4212	SZ-4212A	L-4212A	VM4212A-A	VM4212A-C	N
VM-4212B		SZ-4212B	L-4212B	VM4212B-A	VM4212B-C	
VM-4213A	SM-4213	SZ-4213A	L-4213A	VM4213A-A	VM4213A-C	
VM-4213B		SZ-4213B	L-4213B	VM4213B-A	VM4213B-C	

VALVULA ENTRADA AGUA DESMINERALIZADA A TANQUE DE EQUILIBRIO

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VN-4202	BP-4202	SN-4201B	SN-4201C	SZ-4202	L-4202	N

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO 2/J-800

3.- PARA AJUSTE DE BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA VER LA FICHA TECNICA DE VALVULA MOTORIZADA CORRESPONDIENTE. DICHO VALOR NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

EL PLANO REVISION 11 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 10

*** EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. 2/J-842 Y REVISION 6

** EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

LA EDICION 12 PROVIENE DE LA EDICION 11 EMITIDA POR ANA - CNV II

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-842.4 GRUPO 1 REV. 4

ACTUALIZADO IDR JUN-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
14	MAY.22	PCD-2/35356-2/A1-13	JAPM	ICG	JLM	MOP
13	ENE-13	PCD-2/35098/A7-12	JSPE	JMG	MCF	MOP
12	ENE-07	PCD-2/20321-1/A1-11; PCD-2/20321-2/A2(F)-11	JLL	MPM	JSR	MOP
11	JUL-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RGF	EVL

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/J-842.1	C	14