
2/J-844.4

VALVULAS AGUA REFRIGERACION SALVAGUARDIAS UNIDADES REFRIGERACION CONTENCION

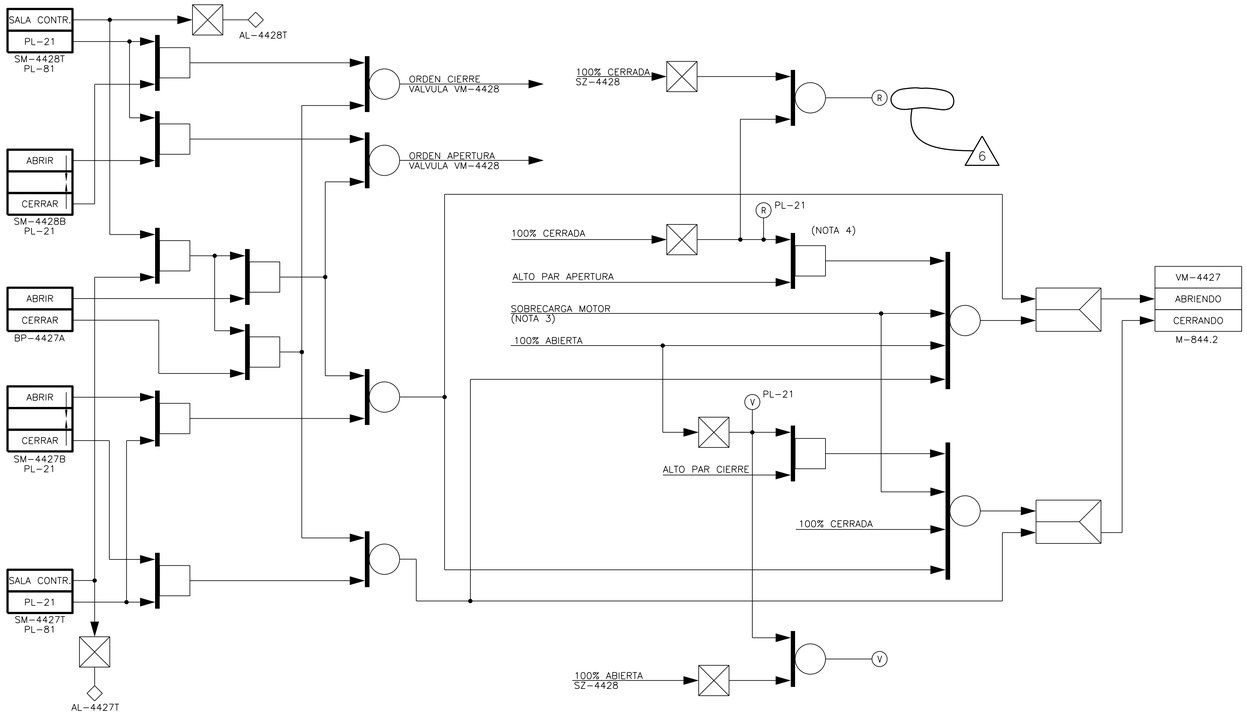

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	PL-21 INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-81 SELECTOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA	PL-21 LAMPARA	ALARMA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	TREN
VM-4427	BP-4427A	SM-4427B	SM-4427T	SZ-4427	L-4427A	L-4427B	AL-4427T	SI (NOTA 3)	A
VM-4428		SM-4428B	SM-4428T	SZ-4428		L-4428B	AL-4428T	SI (NOTA 3)	
VM-4429	BP-4429A	SM-4429B	SM-4429T	SZ-4429	L-4429A	L-4429B	AL-4429T	SI (NOTA 3)	
VM-4430		SM-4430B	SM-4430T	SZ-4430		L-4430B	AL-4430T	SI (NOTA 3)	

6

NOTAS:

1.- PARA INDICACION LUMINOSA VER PLANO J-801.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

3.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO 2/J-800

4.- PARA AJUSTE DE BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA VER LA FICHA TECNICA DE VALVULA MOTORIZADA CORRESPONDIENTE. DICHO VALOR NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

6

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-844.4 GRUPO 1 REV 0

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

* EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0.

ACTUALIZADO
IDR NOV-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
6	NOV.23	CT-A/220707002 (S/HCI T. RETIRADA)	JLM	CC SYNAPSES	–	JSR	MOP
5	SEP.22	CT-A/220707002 (S/HCI T. MONTAJE)	JLM	VRA	–	JSR	MOP
4	NOV.11	PCD-2/31715/A3-03	JSPE	JMG	–	JSR	MOP
3	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	RZA	TGG-MAA	RGF	–	–

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE LAS SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-844.4	C	6

2-844.04--06.DGN