

BOMBAS PRECALENTAMIENTO AGUA REFRIGERACION MOTORES GENERADORES DIESEL

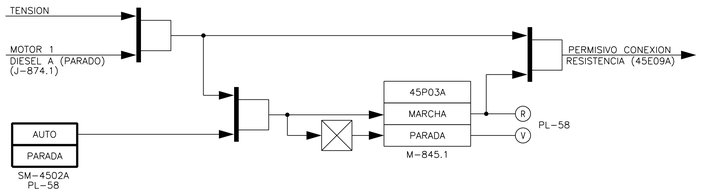

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN MARCHA/PARADA	LAMPARA
45P03A	SM-4502A; PL-58	MOTOR 1 DIESEL A (J-874.1)	L-4502A; PL-58
45P04A	SM-4503A; PL-58	MOTOR 2 DIESEL A (J-874.1)	L-4503A; PL-58
45P03B	SM-4502B; PL-59	MOTOR 1 DIESEL B (J-874.3)	L-4502B; PL-59
45P04B	SM-4503B; PL-59	MOTOR 2 DIESEL B (J-874.3)	L-4503B; PL-59

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO AGUA REFRIGERACION MOTORES GENERADORES DIESEL

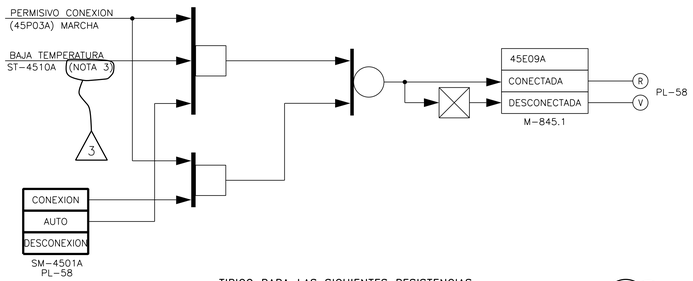

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES RESISTENCIAS

RESISTENCIA	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DESCONEXION/ PERMISIVO CONEXION	LAMPARA	TREN
45E09A	SM-4501A; PL-58	ST-4510A (NOTA 3) 45P03A	L-4501A; PL-58	A
45E10A	SM-4504A; PL-58	ST-4512A (NOTA 3) 45P04A	L-4504A; PL-58	A
45E09B	SM-4501B; PL-59	ST-4510B (NOTA 3) 45P03B	L-4501B; PL-59	B
45E10B	SM-4504B; PL-59	ST-4512B (NOTA 3) 45P04B	L-4504B; PL-59	B

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- LA ALARMA ABF-4501 ESTA REPRESENTADA EN EL J-843.1

3.- VALOR ACTUACION: 50 ºC
VALOR REPOSICION: 55 ºC

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-845 GRUPO I REV. 1

ACTUALIZADO
IDR JUN-2025

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
3	FEB.25	PCD-2/38253/A1-02	JSR	JMG	JLM	MOP
2	JUN.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	-	VMI	TGG-MAA	RGF

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA REFRIGERACION DE LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-845	-	3

EL PLANO REVISION 2 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

2-845-03.DGN