

AGITADOR TANQUE REFRIGERACION MUESTRAS SECUNDARIO

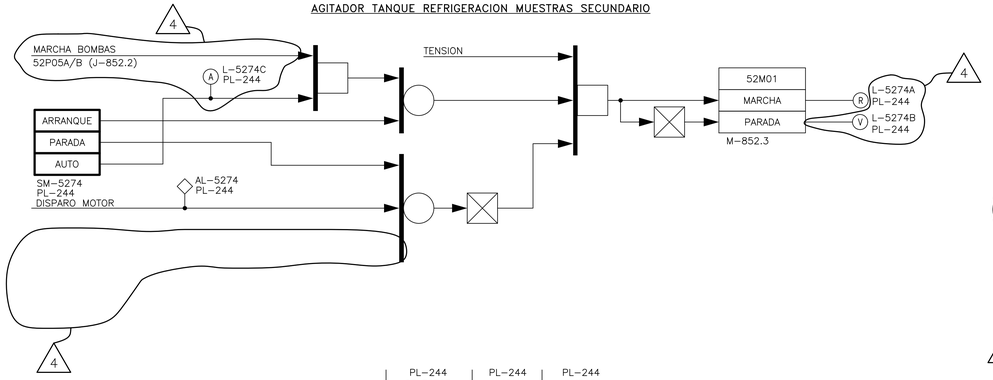


AGITADOR	PL-244 SELECTOR	PL-244 ALARMA	PL-244 LAMPARA
52M01	SM-5274	AL-5274	L-5274A/B/C

HYDROKIT PARA BOMBAS DE ENFRIADORAS POR AIRE (52B02)

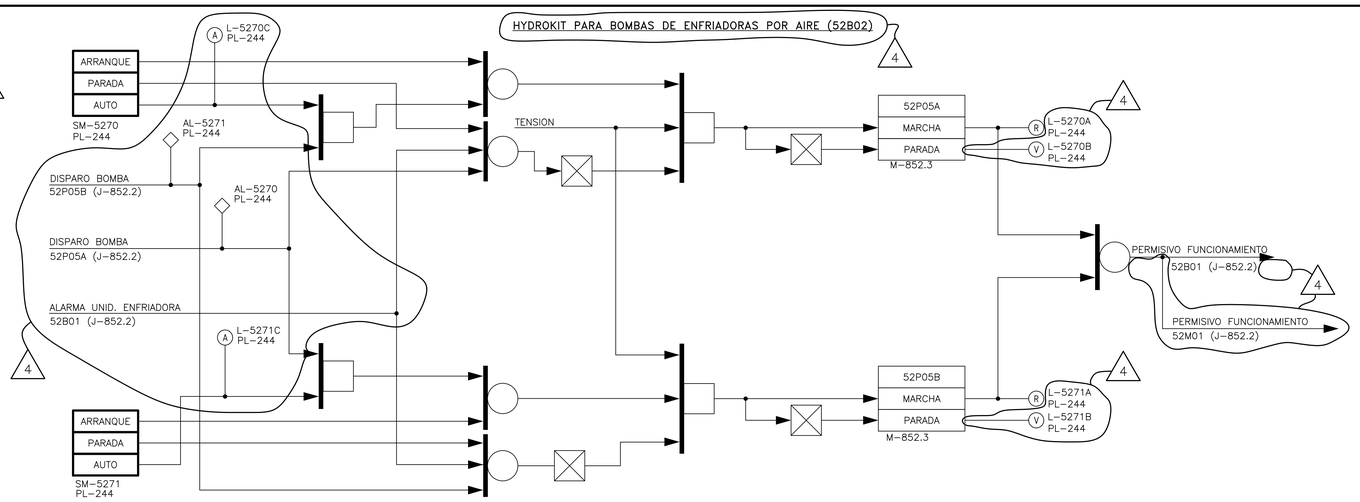

BOMBA	PL-244 SELECTOR	ORDEN PARADA BOMBA	PL-244 LAMPARA	PL-244 ALARMAS	TREN
52P05A	SM-5270	ALARMA UNID. ENFRIADORA	L-5270A/B/C	AL-5270	N
52P05B	SM-5271		L-5271A/B/C	AL-5271	

ENFRIADOR AGUA REFRIGERACION MUESTRAS SECUNDARIO (52B01)

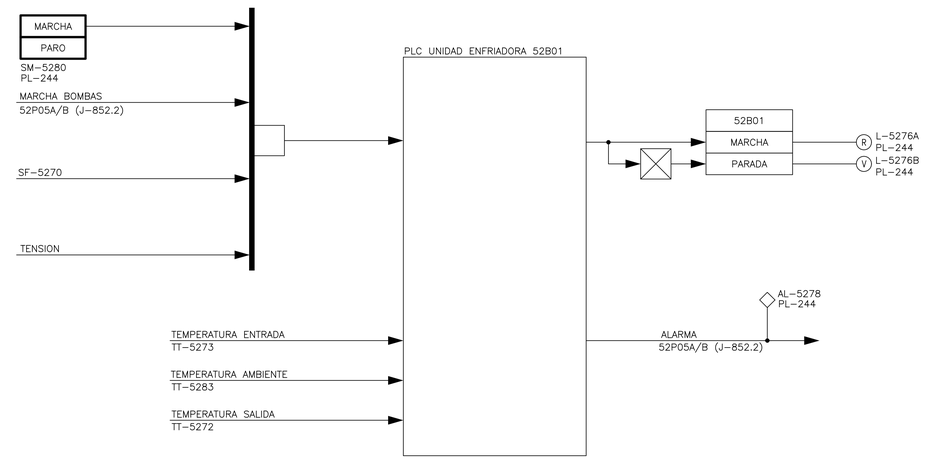

ENFRIADOR	PL-244 SELECTOR	PERMISIVO ARRANQUE	PL-244 LAMPARA	PL-244 ALARMA	TREN
52B01	SM-5280	MARCHA BOMBAS 52P05A/B SF-5270	L-5276A/B	AL-5278	N

NOTA:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

** EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0

* EL PLANO REVISION 0 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION A (PP.119B)

EL PLANO REVISION ... SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...

2J-852.02-04.DGN

LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO IDR AGO-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
4	JUL.23	PCD-2/35485/A1-03	JAPM	ICG DYNATEC	-	JLM	-	MOP
3	MAY-10	NCD-2/2204/A4-02	JLL	JMP	-	JSR	-	MOP
2	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	GZF	-	RCB-DGV	RGF	CDM	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE REFRIGERACION DE MUESTRAS CONVENCIONALES

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-852.2	-	4