

VALVULA COLECTOR AIRE SERVICIOS

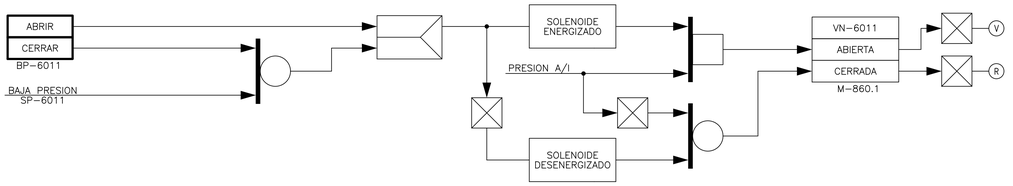

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-6011	BP-6011	SP-6011	SZ-6011	L-6011


VALVULAS AISLAMENTO COLECTORES AIRE A LA CONTENCION

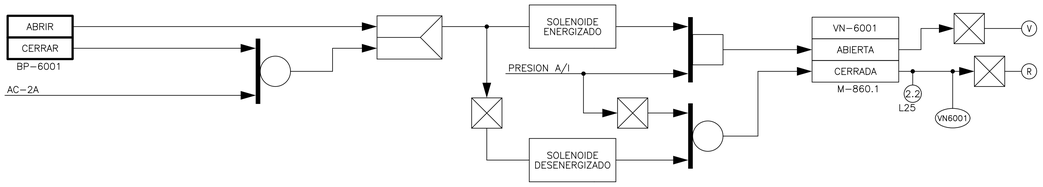

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN


VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ORDENADOR
VN-6001	BP-6001	AC-2A	SZ-6001	L-6001	2.2-L0025	VN6001

VALVULA AISLAMIENTO COLECTOR AIRE A LA CONTENCION

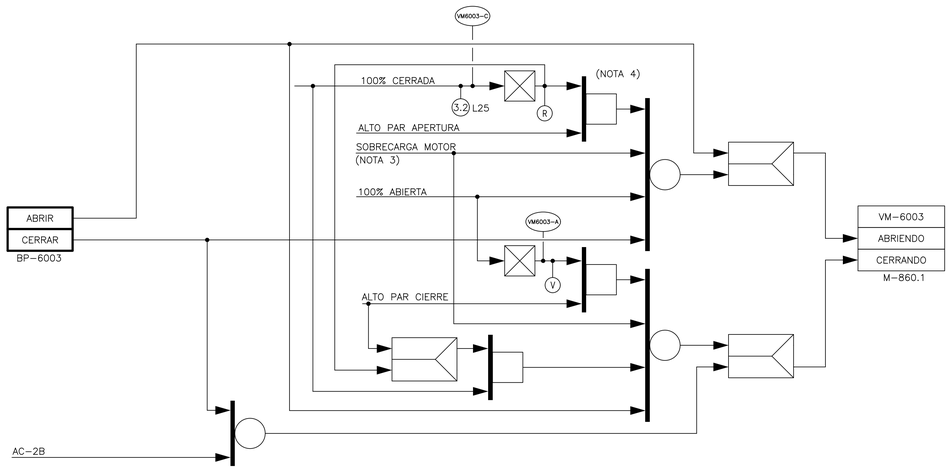


VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		BY-PASS DE APA DESDE EL 80 AL 100% CERRADA
VM-6003	BP-6003	AC-2B	SZ-6003	L-6003	3.2-L0025	SI (NOTA 2)	VM6003-A	VM6003-C	SI (NOTA 4)


ELECTRO VALVULAS DE AIRE

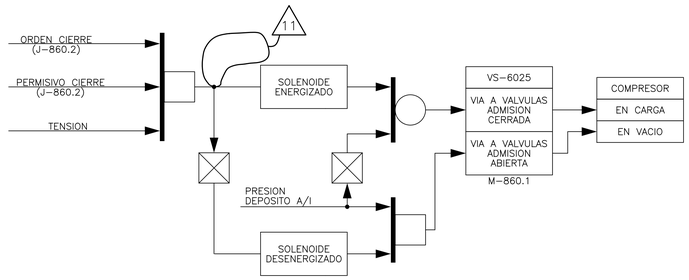


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS

COMPRESOR	VALVULA
60C01A	VS-6025
60C01B	VS-6026
60C01C	VS-6027

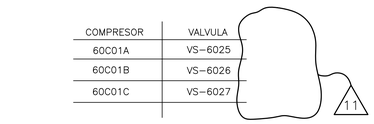

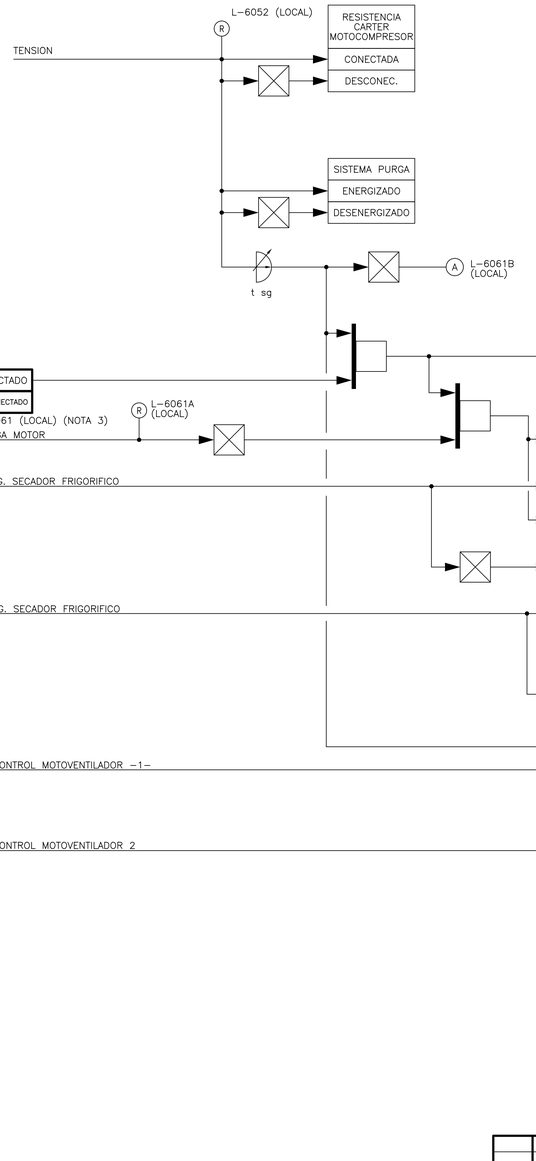

VALVULA BY-PASS SISTEMA FILTRADO Y SECADO

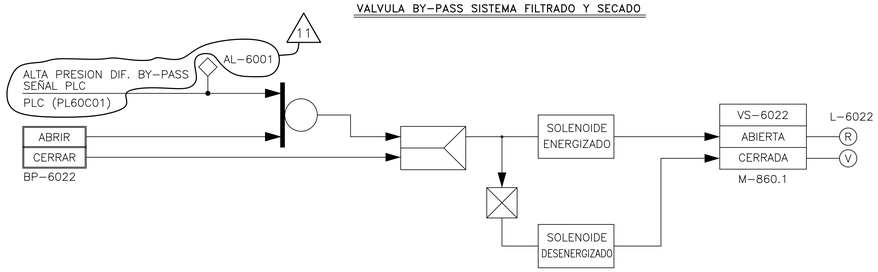

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ALARMA	TREN
VS-6022	BP-6022	PLC (PL60C01) 11	SZ-6022	L-6022	AL-6001 11	N

EQUIPO DE FILTRADO Y SECADO DE AIRE

NOTA:

1- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO 2/J-800.

3- EL PULSADOR BP-0661 ES DE CONTACTOS MANTENIDOS.

4- EN LAS VALVULAS INDICADAS EL BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA SE REALIZA DESDE EL 80 AL 100% DE LA VALVULA CERRADA. ELLO NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-860.1 GRUPO 1 REV.4

EL PLANO REVISION 9 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8

*EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

ACTUALIZADO IDR JUN-2022

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
11	MAY 22	PCD-2/35356-2/A9-10	JAPM	ICG	-	JLM	-	MOP
10	OCT-08	PCD-2/21171/A1-09	JSR	JPT	-	JLL	-	MOP
9	JUL-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	-	TTP	RCB-DGV	RGF	CDM	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 11

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	2/J-860.1	C	11

2J-860.01-11.DGN