

J-864

VALVULAS DE APORTE Y VENTEO DE HIDROGENO DEL ALTERNADOR

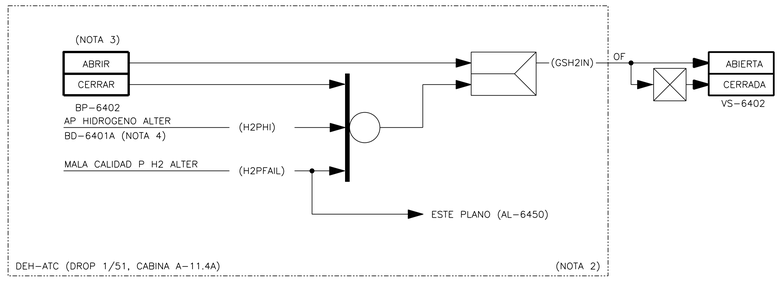

VALVULA	PULSADOR (NOTA 3)	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO APERTURA	TREN
VS-6402	BP-6402	BD-6401A (H2PHI) H2PFAIL	N
VS-6403	BP-6403	–	

ALARMAS ANOMALIA AUXILIARES ALTERNADOR

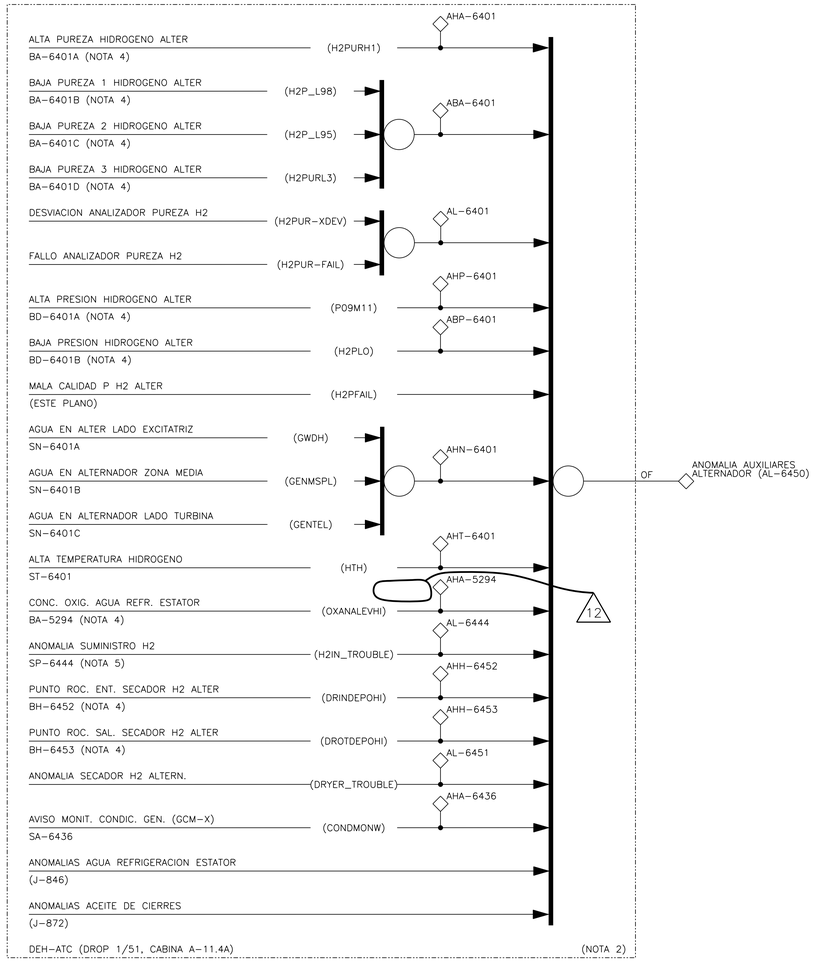

NOTAS:

1.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 2/.
2.– VER DETALLE DE LA LOGICA EN PLANO WNA-CB-00199-FFY.
3.– INSTRUMENTO SOFTWARE.
4.– LOS BIESTABLES SOFT INDICADOS RECIBEN SEÑAL DE LOS INSTRUMENTOS SIGUIENTES:
–BA-6401A/B/C/D DE TA-6401 Y TA-6402 (CON SEÑALES DE ENTRADA AL DEH H2PUR1/H2PUR2)
–BD-6401A/B DE TP-6401 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH H2P)
–BA-5294 DE TIA-5294 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH OXANALEV)
–BH-6452 DE TH-6452 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH DRINDEPO)
–BH-6453 DE TH-6453 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH DROTDEPO)
5.– ANOMALIA SUMINISTRO H2, ADEMAS DE SP-6444 INCLUYE SP-6445, SP-6446A/B Y SP-6447A/B

12

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-864 GRUPO I REV. 4

ACTUALIZADO IDR FEB-2026

LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
12	FEB.26	CT-A/251204001 REV.1 (S/HCI T. RETIRADA)	JSR	JMG	JLM	MOP
11	DIC.25	CT-A/251204001 REV.1 (S/HCI T. MONTAJE)	JSR	VRA	JLM	MOP
10	DIC.20	PCD-2/35959/A1-09	JSR	JMG	BPP	MOP
9	ABR.19	PCD-2/35959/A6-08	JSR	JMG	BPP	MOP
8	JUL-09	PCD-2/20345/A1-07	JADM	RGS	VGM	JGC

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE GAS H2 DEL GENERADOR

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-864 | CLASE: – | EDICION: 12

EL PLANO REVISION 7 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

* EL PLANO REVISION 4.* SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

2J-864---12.DGN