

MOTOR VIRADOR

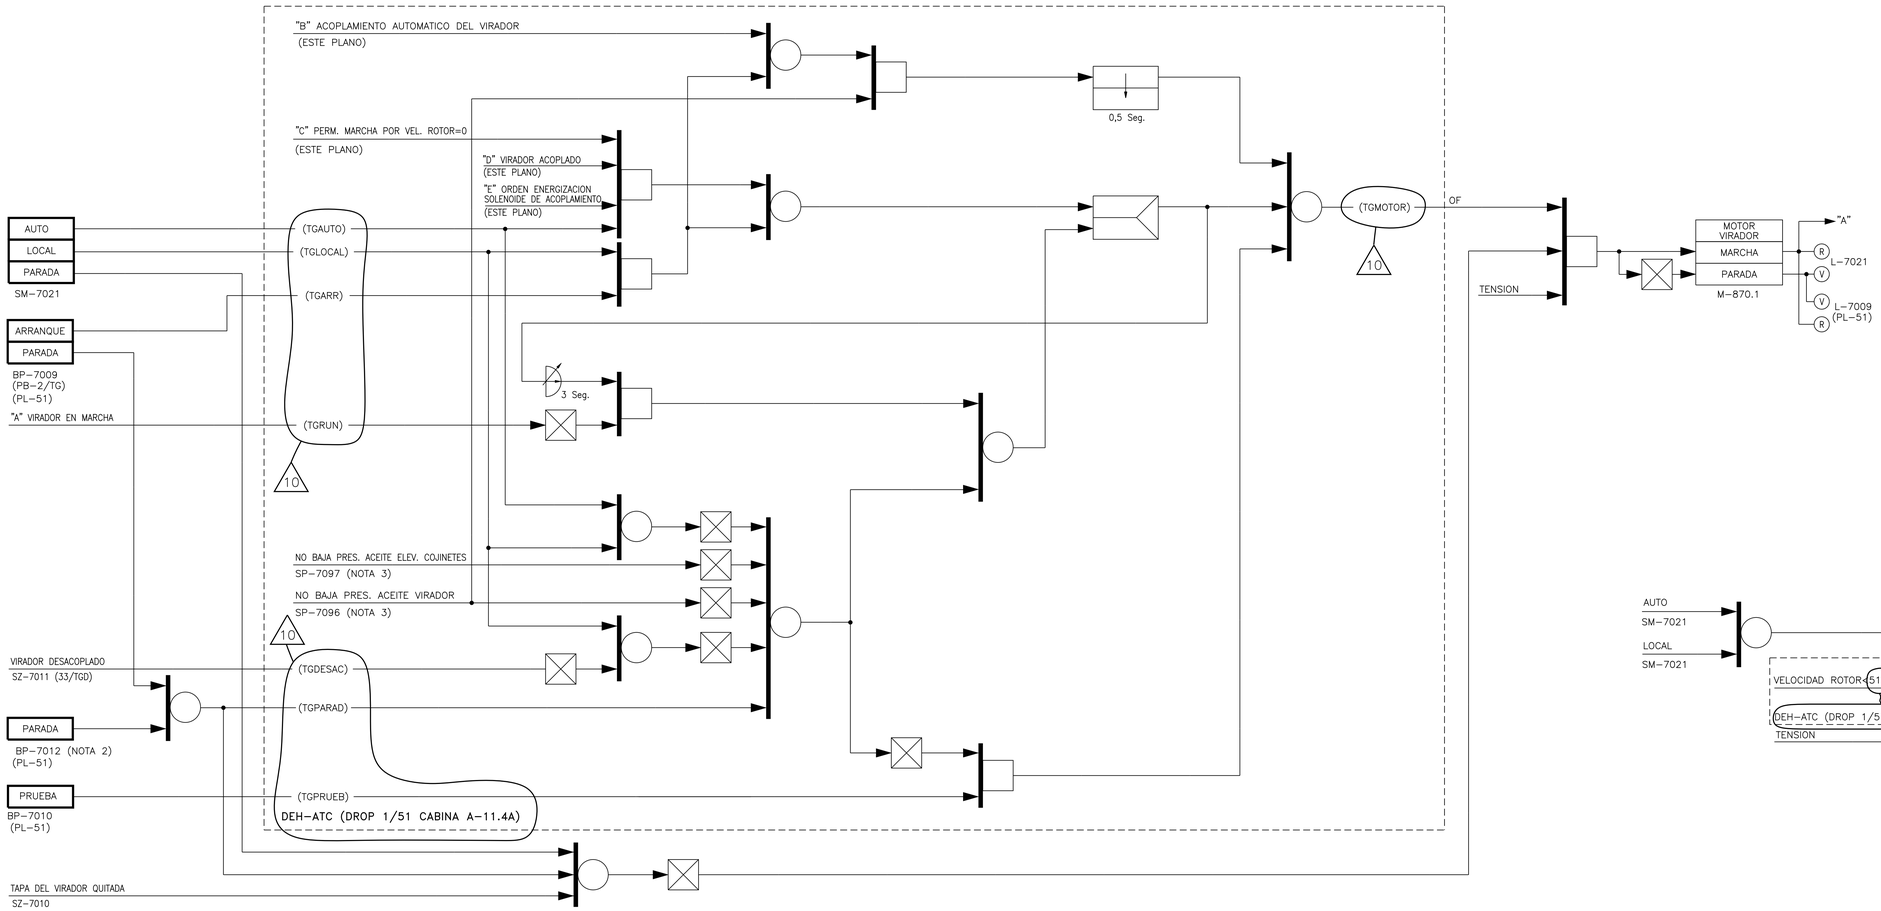


EQUIPO	INTERRUPTOR DE CONTROL	BOTON PULSADOR LOCAL (PL-51)	ORDEN DE ARRANQUE/ PERMISIVO DE MARCHA	LAMPARA	LAMPARA LOCAL (PL-51)	TREN
MOTOR VIRADOR	SM-7021	BP-7009 BP-7010 BP-7012	"B" ACOPL. AUTOMATICO VIRADOR (DEH) "C" VEL. ROTOR=0 (DEH) SZ-7011 SZ-7012 SP-7096 SP-7097 SZ-7010	L-7021	L-7009	N

VALVULA LUBRICACION VIRADOR

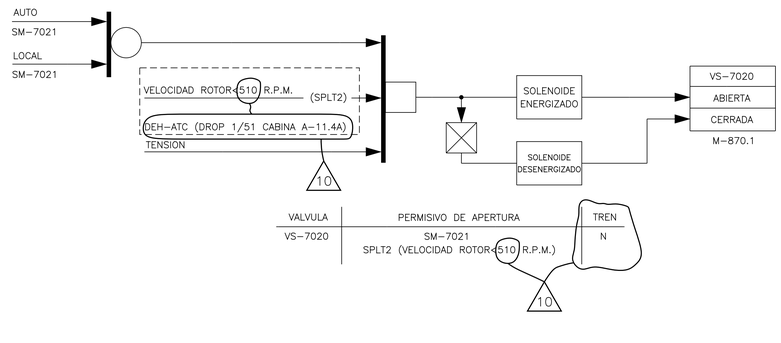

VALVULA	PERMISIVO DE APERTURA	TREN
VS-7020	SM-7021 SPLT2 (VELOCIDAD ROTOR<510 R.P.M.)	N

SISTEMA ACOPLAMIENTO VIRADOR

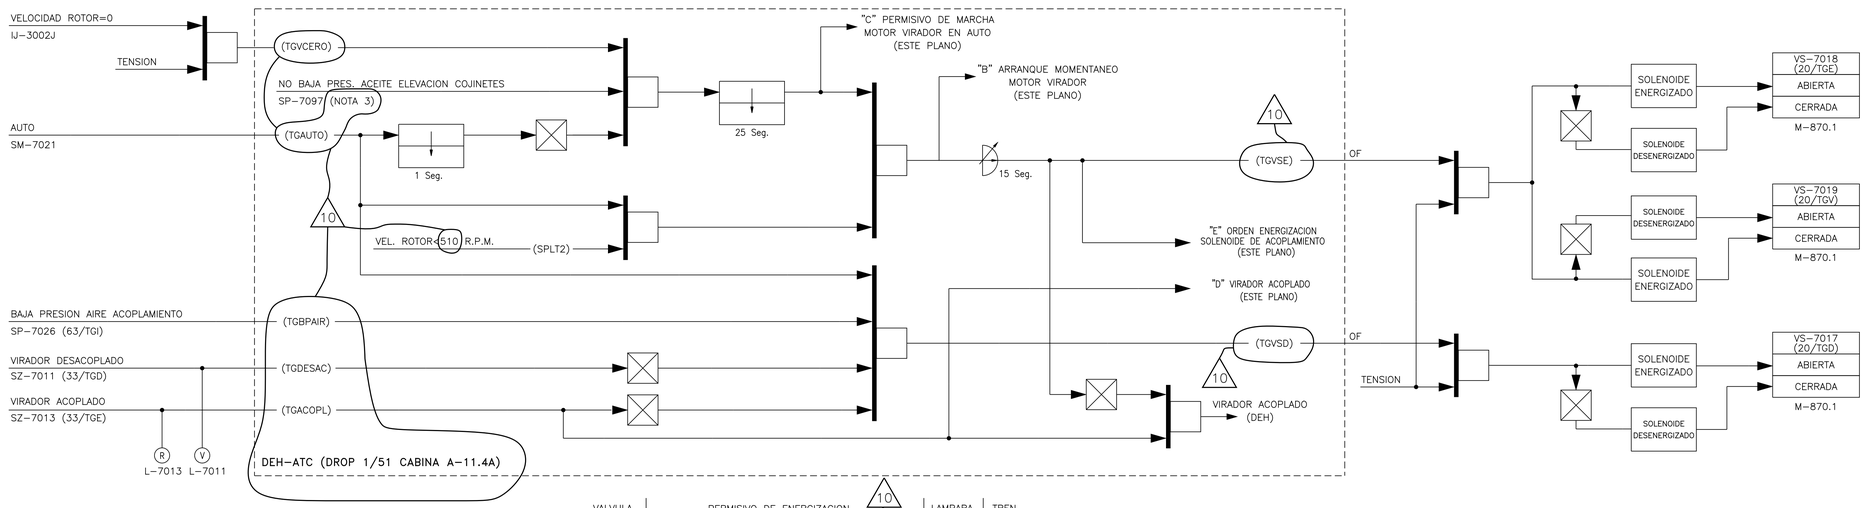

VALVULA	PERMISIVO DE ENERGIZACION	LAMPARA	TREN
VS-7018 20/TGE	IJ-3002J SPLT2 (VELOCIDAD ROTOR<510 R.P.M.) SM-7021 SP-7097	L-7011 L-7013	N
VS-7019 20/TGV			
VS-7017 20/TGD	SM-7021 SP-7026 SZ-7011 SZ-7013		

NOTA:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- EL BOTON PULSADOR BP-7012 ES UN PULSADOR DE EMERGENCIA TIPO SETA Y SU ACCION ES MANTENIDA.

3.- LOS BIESTABLES SOFT INDICADOS RECIBEN SEÑAL DE LOS INSTRUMENTOS SIGUIENTES:
- SP-7096 DEL TP-7096 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH (PACVIR).
- SP-7097 DEL TP-7097 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH (PACELEV).

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-870.2 GRUPO I REV. 4

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 6 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

ACTUALIZADO DIC-2017

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
10	NOV.17	PCD-2/31505/A6-09	JSR	FSS	JER	MOP
9	JUN-07	PCD-2/20335 (S/H.C.I. Rev.2)	ADM	RGS	VGM	JGC
8	MAR-07	PCD-2/20335/A2-06 (SC)	JLL	JMG	JSR	MOP
7	NOV-06	PCD-2/21638 (H.C.I.)	JLL	MPM	JSR	MOP

DIAGRAMA LOGICO SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACION TURBINA PRINCIPAL

ESCALAS: - | PLANO Nº: 2/J-870.2 | CLASE: - | EDICION: 10