

EXTRACTORES VAPOR TANQUE DRENAJE COJINETES GENERADOR

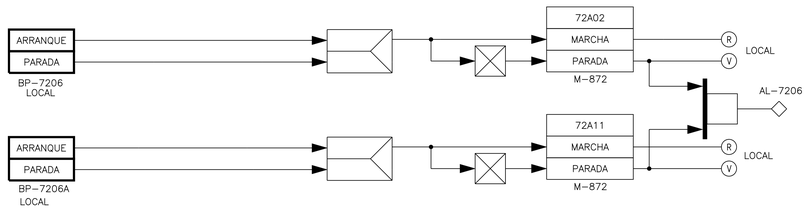

EXTRACTOR	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARA	ALARMA	TREN
72A02	BP-7206	L-7206	AL-7206	N
72A11	BP-7206A	L-7206A		


BOMBAS ACEITE DE CIERRES

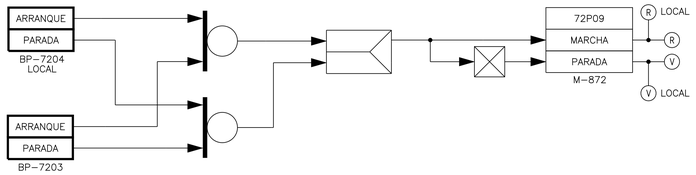

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BOTON PULSADOR	LOCAL BOTON PULSADOR	LAMPARA	LOCAL LAMPARA	TREN
72P03	BP-7201	BP-7202	L-7201	L-7202	N
72P09	BP-7203	BP-7204	L-7203	L-7204	


BOMBA DE RESERVA ACEITE CIERRES LADO AIRE

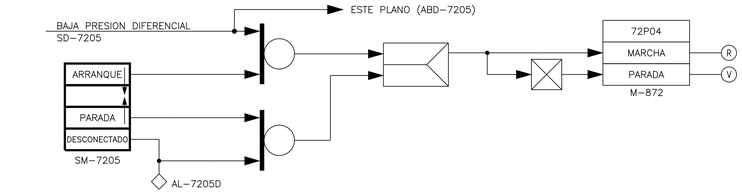

ALARMA POR SOBRECARGA (VER NOTA 1) ◇ AL-7205S

BOMBA	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE ARRANQUE	LAMPARA	DEH ALARMA	ALARMA	TREN
72P04	SM-7205	SD-7205	L-7205	ABD-7205	AL-7205D AL-7205S	N

ALARMAS ANOMALIA AUXILIARES ALTERNADOR

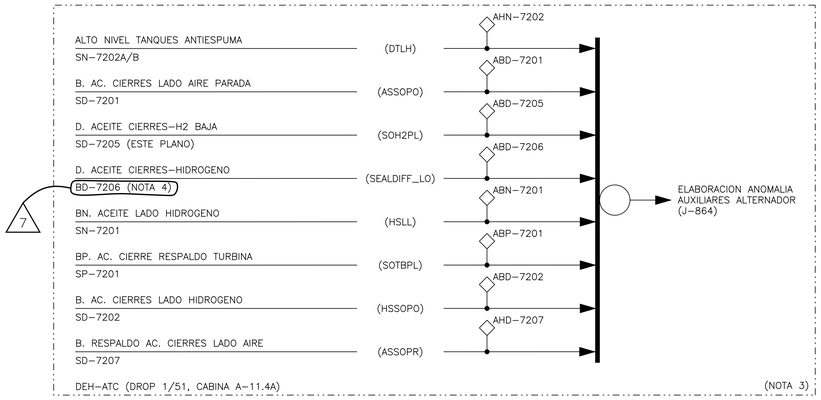

NOTAS:

1.– EL CONTACTO POR SOBRECARGA SOLO ACTUA UNA ALARMA, NO PRODUCIENDOSE EL DISPARO DEL MOTOR.

2.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 2/.

3.– VER DETALLE DE LA LOGICA EN PLANO WNA-CB-00199-FFY.

4.– EL BIESTABLE SOFT BD-7206 RECIBE SEÑAL DEL INSTRUMENTO TID-7206

7

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-872 GRUPO I REV. 3

ACTUALIZADO DIC-2020

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR (DIGITALIZACION)

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
7	DIC.20	PCD-2/35959/A1-06	JSR	JMG	BPP	MOP
6	ABR.19	PCD-2/35959/A1-05	BPP	JMG	JSR	MOP
5	JUN.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	VMI	TGG-MAA	RGF	–

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA ACEITE DE CIERRES DEL GENERADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/J-872	–	7

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

▪ EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

2J-872-07.DGN