
UNIDADES CALENTAMIENTO AIRE EDIFICIO COMBUSTIBLE




TIPICO PARA LOS SIGUIENTES CALENTADORES

CALENTADOR	ORDEN ARRANQUE/PARADA	TREN
81B57	ST-8168	N
81B58	ST-8169	N

10

COMPUERTAS VENTILACION FOSO COMBUSTIBLE GASTADO

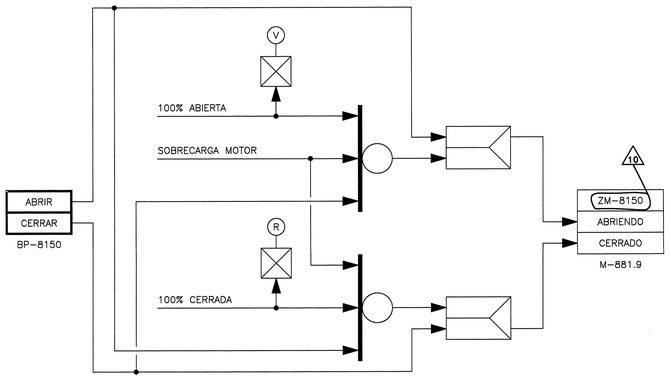


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
ZM-8150	BP-8150	SZ-8150	L-8150	N
ZM-8151	BP-8151	SZ-8151	L-8151	N

10

ALARMAS MAL FUNCIONAMIENTO FILTROS UNIDADES EXTRACCION Y SUMINISTRO EDIFICIO COMBUSTIBLE

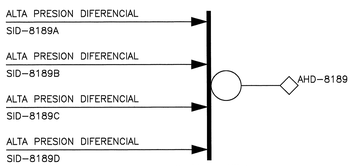

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES ALARMAS AHD

UNIDAD	ORDEN ENERGIZACION		ALARMA	TREN
81A29A	SID-8189A SID-8189B	SID-8189C SID-8189D	AHD-8189	N
81A29B	SID-8190A SID-8190B	SID-8190C SID-8190D	AHD-8190	N
81A28	SID-8191A	SID-8191B	AHD-8191	N

10

** EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

* EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

NOTAS:
1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

ACTUALIZADO OCT 2018

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-EAGRUPADOS

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-881.8 GRUPO 1 REV. 3

LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR (DIGITALIZACION)

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
10	JUL.14	PCD-2/30674-2/A1-09	MSG	JRG	–	BPP	–	MOP
9	SEP.11	PCD-2/30674-1/A2-08; NCD-2/31310/A1-08	MSG	JMG	–	JLM	–	MOP
8	FEB.10	NCD-2/2391/A1-06	MCF	JRG	–	VBL	–	MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO DE COMBUSTIBLE

10

ESCALAS: —— PLANO Nº: 2/J-881.8 CLASE: – EDICION: 10

J-881.08-10.DGN