


COMPUERTAS AISLAMIENTO SALAS EQUIPO ELECTRICO EDIFICIO DE CONTROL

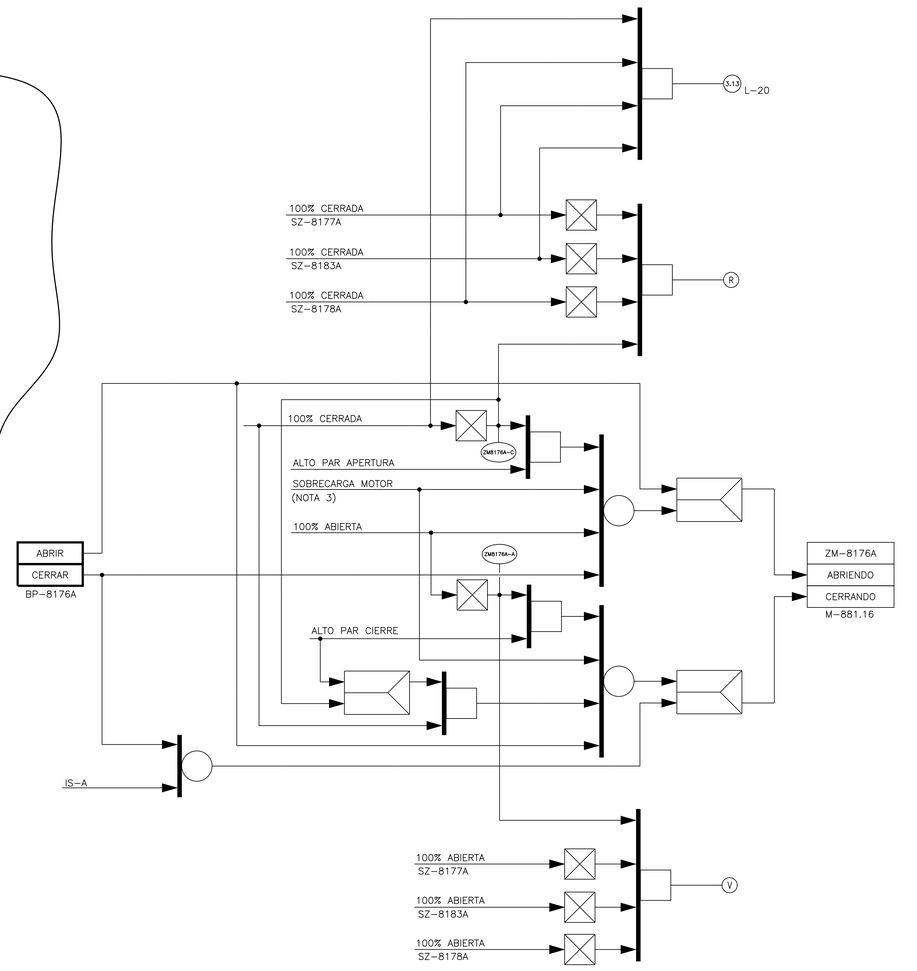

COMPUERTAS DESCARGA UNIDADES A/C SALA DE CONTROL

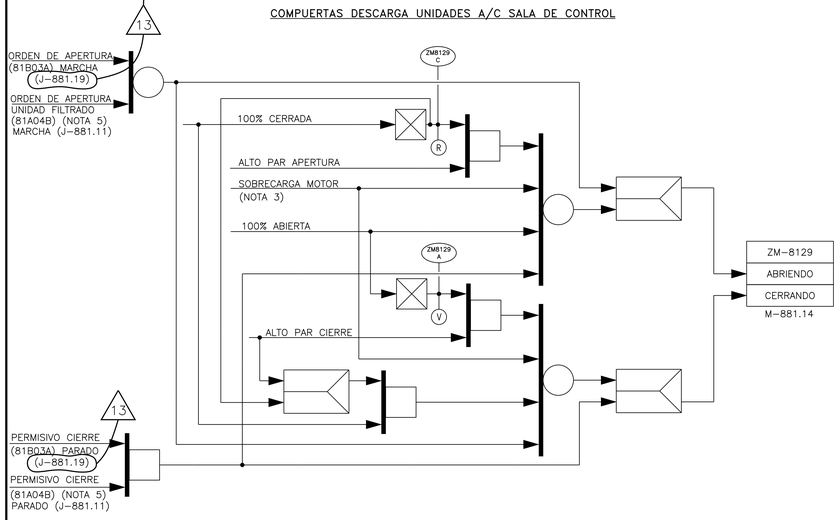

COMPUERTAS DIVERSAS

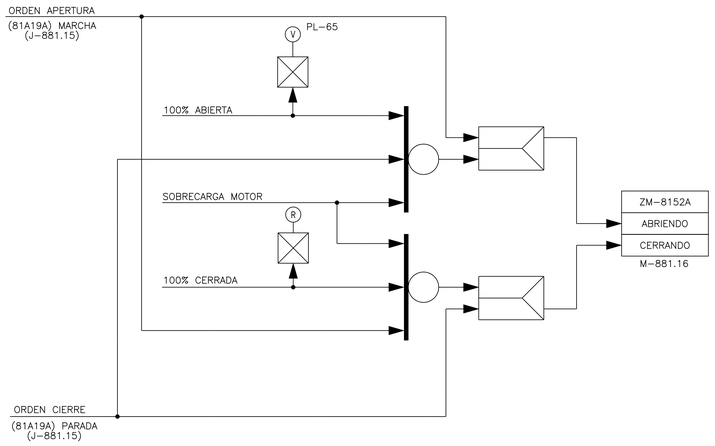

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADORES	
ZM-8176A	BP-8176A	IS-A	SZ-8176A	L-8176-A	3.13-L0020	SI (NOTA 3)	ZM8176A-A	ZM8176A-C
ZM-8177A			SZ-8177A			SI (NOTA 3)	ZM8177A-A	ZM8177A-C
ZM-8178A			SZ-8178A			SI (NOTA 3)	ZM8178A-A	ZM8178A-C
ZM-8183A			SZ-8183A			SI (NOTA 3)	ZM8183A-A	ZM8183A-C
ZM-8176B	BP-8176B	IS-B	SZ-8176B	L-8176-B	7.13-L0020	SI (NOTA 3)	ZM8176B-A	ZM8176B-C
ZM-8177B			SZ-8177B			SI (NOTA 3)	ZM8177B-A	ZM8177B-C
ZM-8178B			SZ-8178B			SI (NOTA 3)	ZM8178B-A	ZM8178B-C
ZM-8183B			SZ-8183B			SI (NOTA 3)	ZM8183B-A	ZM8183B-C

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN DE APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR	
ZM-8129	81B03A (J-881.19)	SZ-8129	L-8129	SI (NOTA 3)	ZM8129-A	ZM8129-C
ZM-8130	81B03B (J-881.19)	SZ-8130	L-8130	SI (NOTA 3)	ZM8130-A	ZM8130-C

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

	COMPUERTA	ORDEN DE APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	PL-65 LAMPARA
M-881.16	ZM-8152A	81A19A (J-881.15)	SZ-8152A	L-8152A
	ZM-8152B	81A19B (J-881.15)	SZ-8152B	L-8152B
	ZM-8194A	81A61A (J-881.13)	SZ-8194A	L-8194A;
	ZM-8194B	81A61B (J-881.13)	SZ-8194B	L-8194B
	ZM-8180E	81A11A (J-881.13)	SZ-8180E	L-8180E
	ZM-8180F	81A11B (J-881.13)	SZ-8180F	L-8180F
	ZM-8180G	81A07A (J-881.13)	SZ-8180G	L-8180G
	ZM-8180H	81A07B (J-881.13)	SZ-8180H	L-8180H
	ZM-8101A	81A77A (J-881.13)	SZ-8101A	L-8101A
	ZM-8101B	81A77B (J-881.13)	SZ-8101B	L-8101B

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- ANULADA

3.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO 2/J-800

4.- ANULADA

5.- SEÑAL SOLO VALIDA PARA COMPUERTA ZM-8130. EN LA COMPUERTA ZM-8129 LA MEMORIA ES SOLAMENTE ENERGIZADA POR LA SEÑAL PROVENIENTE DE LA UNIDAD 81B03A.

ACTUALIZADO ENE-2018

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-881.12 GRUPO 1 REV. 4

EL PLANO REVISION 12 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

* EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

*** EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
13	ENE.18	PCD-2/35477-1/A1-12 PCD-2/35477-2/A2-12	JER	FSS	MCF	MOP
12	JUN.00	REV. MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RGF	F

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO DE CONTROL

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/J-881.12	C	13