
2/J-881.13


COMPUERTAS DIVERSAS

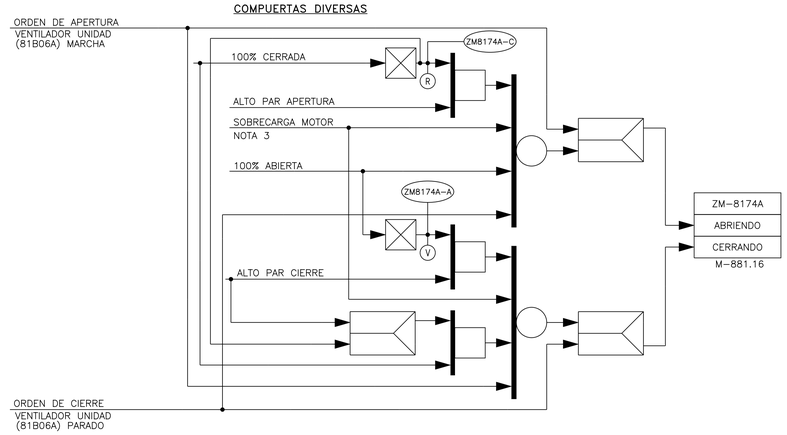

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR	
ZM-8174A	81B06A (J-881.20)	SZ-8174A	L-8174A	SI (NOTA 3)	ZM8174A-A	ZM8174A-C
ZM-8174B	81B06B (J-881.25)	SZ-8174B	L-8174B	SI (NOTA 3)	ZM8174B-A	ZM8174B-C
ZM-8180A	81A10A	SZ-8180A	L-8180A	SI (NOTA 3)	ZM8180A-A	ZM8180A-C
ZM-8180B	81A10B	SZ-8180B	L-8180B	SI (NOTA 3)	ZM8180B-A	ZM8180B-C
ZM-8180C	81A12A	SZ-8180C	L-8180C	SI (NOTA 3)	ZM8180C-A	ZM8180C-C
ZM-8180D	81A12B	SZ-8180D	L-8180D	SI (NOTA 3)	ZM8180D-A	ZM8180D-C


VENTILADORES SALA BATERIAS 125 V. EMERGENCIA

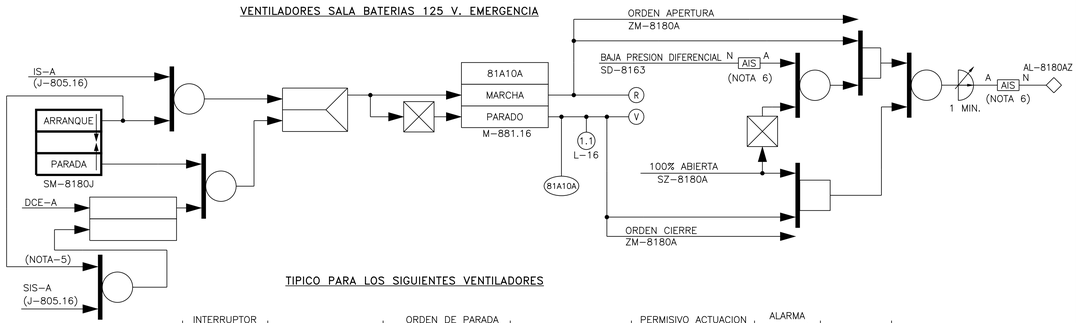

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA REPOSICION	LAMPARAS		PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA (NOTA 6)	ORDENADOR	TREN
81A10A	SM-8180J	IS-A (J-805.16)	DCE-A/SIS-A (25 seg.) (J-805.16)	L-8180J	1.1-L0016	SD-8163 SZ-8180A	AL-8180AZ	81A10A	A
81A12A	SM-8180M			L-8180M	2.1-L0016	SD-8165 SZ-8180C	AL-8180CZ	81A12A	A
81A10B	SM-8180L	IS-B (J-805.16)	DCE-B/SIS-B (25 seg.) (J-805.16)	L-8180L	15.1-L-0016	SD-8164 SZ-8180B	AL-8180BZ	81A10B	B
81A12B	SM-8180N			L-8180N	14.1-L-0016	SD-8166 SZ-8180D	AL-8180DZ	81A12B	B


VENTILADORES DIVERSOS

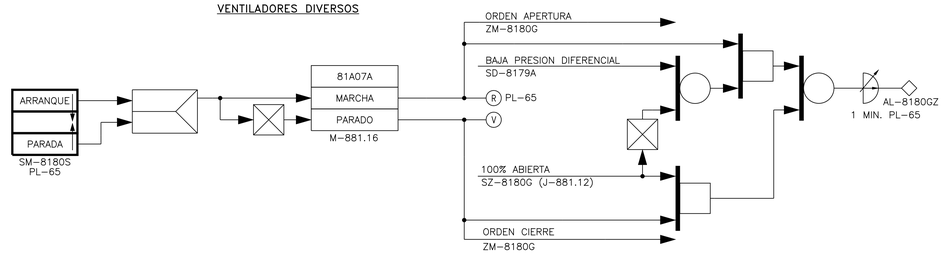

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	PL-65 INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-65 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
81A07A	SM-8180S	L-8180S	SD-8179A SZ-8180G	AL-8180GZ
81A07B	SM-8180T	L-8180T	SD-8179B SZ-8180H	AL-8180HZ
81A11A	SM-8180P	L-8180P	SD-8178A SZ-8180E	AL-8180EZ
81A11B	SM-8180R	L-8180R	SD-8178B SZ-8180F	AL-8180FZ
81A61A	SM-8195A	L-8195A	SD-8137A SZ-8194A	AL-8194AZ
81A61B	SM-8195B	L-8195B	SD-8137B SZ-8194B	AL-8194BZ


HUMIDIFICADORES DE LA SALA DE CONTROL

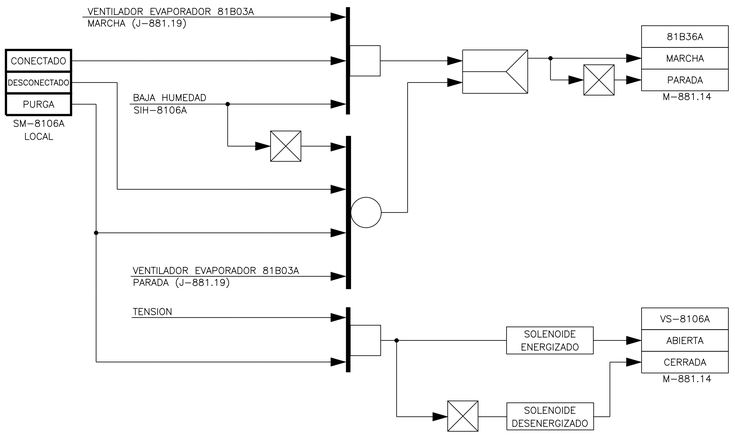

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES HUMIDIFICADORES

HUMIDIFICADOR	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE PARADA/PERMISIVO DE MARCHA	
81B36A	SM-8106A	81B03A	SIH-8106A
81B36B	SM-8106B	81B03B	SIH-8106B


COMPUERTAS RECIRCULACION UNIDADES A/C SALA DE CONTROL

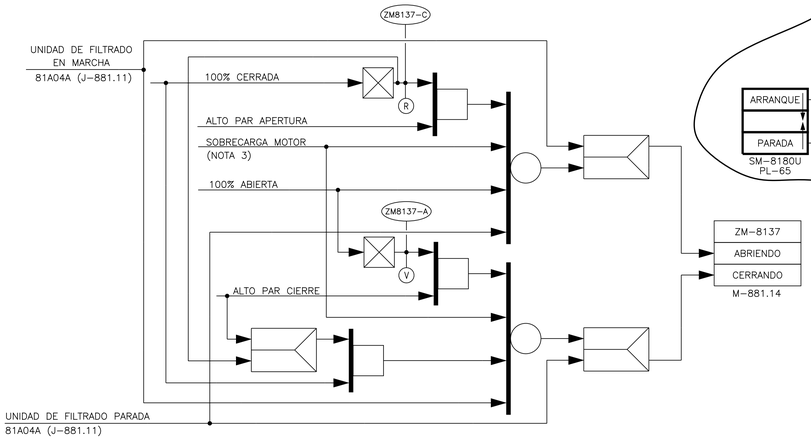

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		TREN
ZM-8137	81A04A	SZ-8137	L-8137	SI (NOTA 3)	ZM8137-A	ZM8137-C	A
ZM-8138	81A04B	SZ-8138	L-8138	SI (NOTA 3)	ZM8138-A	ZM8138-C	B

VENTILADORES DIVERSOS

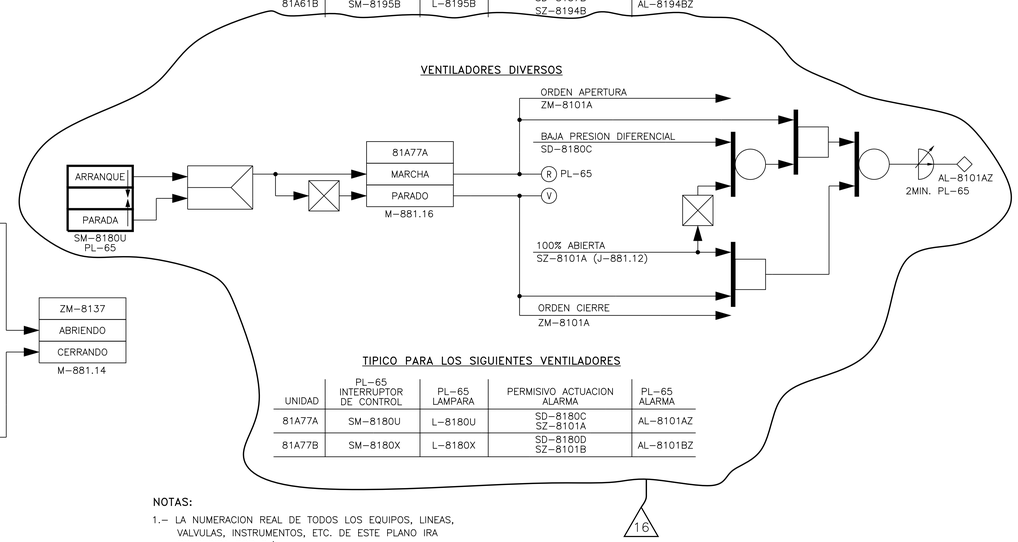

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	PL-65 INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-65 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
81A77A	SM-8180U	L-8180U	SD-8180C SZ-8101A	AL-8101AZ
81A77B	SM-8180X	L-8180X	SD-8180D SZ-8101B	AL-8101BZ

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- ESTA SEÑAL ES MANTENIDA DEBIENDO SER REPUESTA MEDIANTE UN BOTON PULSADOR SITUADO LOCALMENTE.

3.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO 2/J-800

4.- ANULADA

5.- SEÑAL SOLO VALIDA PARA UNIDADES 81A10B Y 81A12B. EN LAS UNIDADES 81A10A Y 81A12A LA MEMORIA ES SOLAMENTE RESETEADA POR LA SEÑAL SIS-A.

6.- PARA NO MODIFICAR EL DISEÑO INICIAL DE PROYECTO, SE SIGUE REALIZANDO PARTE DE LA LOGICA DE GENERACION DE LAS ALARMAS AL-8180AZ/BZ/CZ/DZ SOBRE CIRCUITOS CLASE, AUNQUE NO ES REQUERIDO.

ACTUALIZADO NOV-2019

EL PLANO REVISION 12 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

*** EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

* EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
16	NOV.19	PCD-2/36673/A1-15	JER	FSS	JLM	MOP
15	ENE.18	PCD-2/35477-1/A14-14; PCD-2/35477-2/A15-14 PCD-2/35477-3/A16-14; PCD-2/35477-4/A19-14	JER	FSS	MCF	MOP
14	MAR.09	PCD-2/21989 (H.C.I. Rev.1)	MCF	IOH	JLL	MOP
13	DIC.08	PCD-2/20073/A1-12; PCD-2/21989/A3-12 + H.C.I.	MCF	JRG	JLL	MOP

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-881.13	C	16

LA EDICION 13 PROVIENE DE LA EDICION 12 EMITIDA POR ANA - CNV II

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-881.13 GRUPO I REV. 4

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO DE CONTROL

2J-881.13--16.DGN