

VENTILADORES EXTRACCION SALAS DE BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

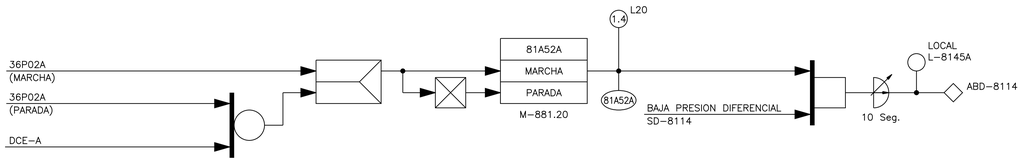

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	ORDEN MARCHA/ PARADA	ORDEN PARADA/ REPOSICION	LAMPARAS LOCAL	LAMPARAS SALA CONTROL	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA	ORDENADOR
81A52A	36P02A (J-836.6)	DCE-A	L-8145A	1.4-L0020	SD-8114	ABD-8114	81A52A
81A52B	36P02B (J-836.2)	DCE-B	L-8145D	9.4-L0020	SD-8115	ABD-8115	81A52B


VENTILADORES EXTRACCION SALA EQUIPO ELECTRICO ED. AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

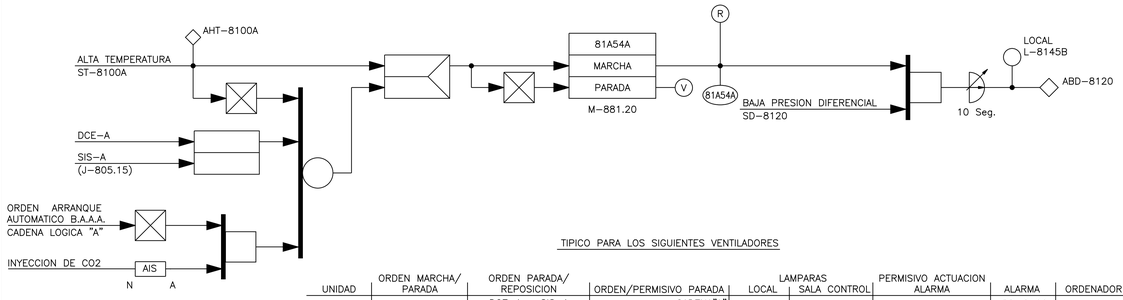

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	ORDEN MARCHA/ PARADA	ORDEN PARADA/ REPOSICION	ORDEN/PERMISIVO PARADA	LAMPARAS LOCAL	LAMPARAS SALA CONTROL	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA	ORDENADOR	TREN
81A54A	ST-8100A	DCE-A (30 seg.) SIS-A (J-805.15)	INYECCION CO2/ CADENA"A" (J-836.6)	L-8145B	L-8100A	SD-8120	ABD-8120 AHT-8100A	81A54A	A
81A54B	ST-8100B	DCE-B (30 seg.) SIS-B (J-805.15)	INYECCION CO2/ CADENA"B" (J-836.2)	L-8145E	L-8100B	SD-8124	ABD-8124 AHT-8100B	81A54B	B

UNIDADES AIRE ACONDICIONADO. SALA EQUIPO ELECTRICO ED. AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

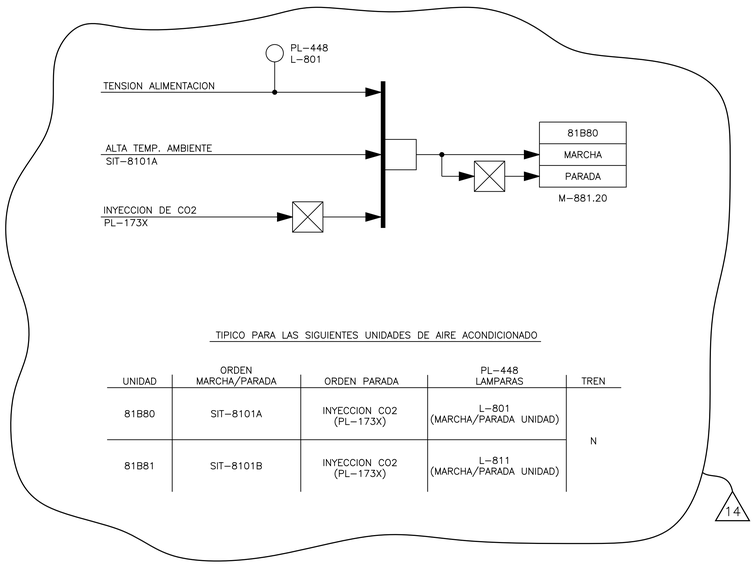


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD	ORDEN MARCHA/PARADA	ORDEN PARADA	PL-448 LAMPARAS	TREN
81B80	SIT-8101A	INYECCION CO2 (PL-173X)	L-801 (MARCHA/PARADA UNIDAD)	N
81B81	SIT-8101B	INYECCION CO2 (PL-173X)	L-811 (MARCHA/PARADA UNIDAD)	

** " EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

* " EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2

AEROTERMO SALA BATERIAS BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

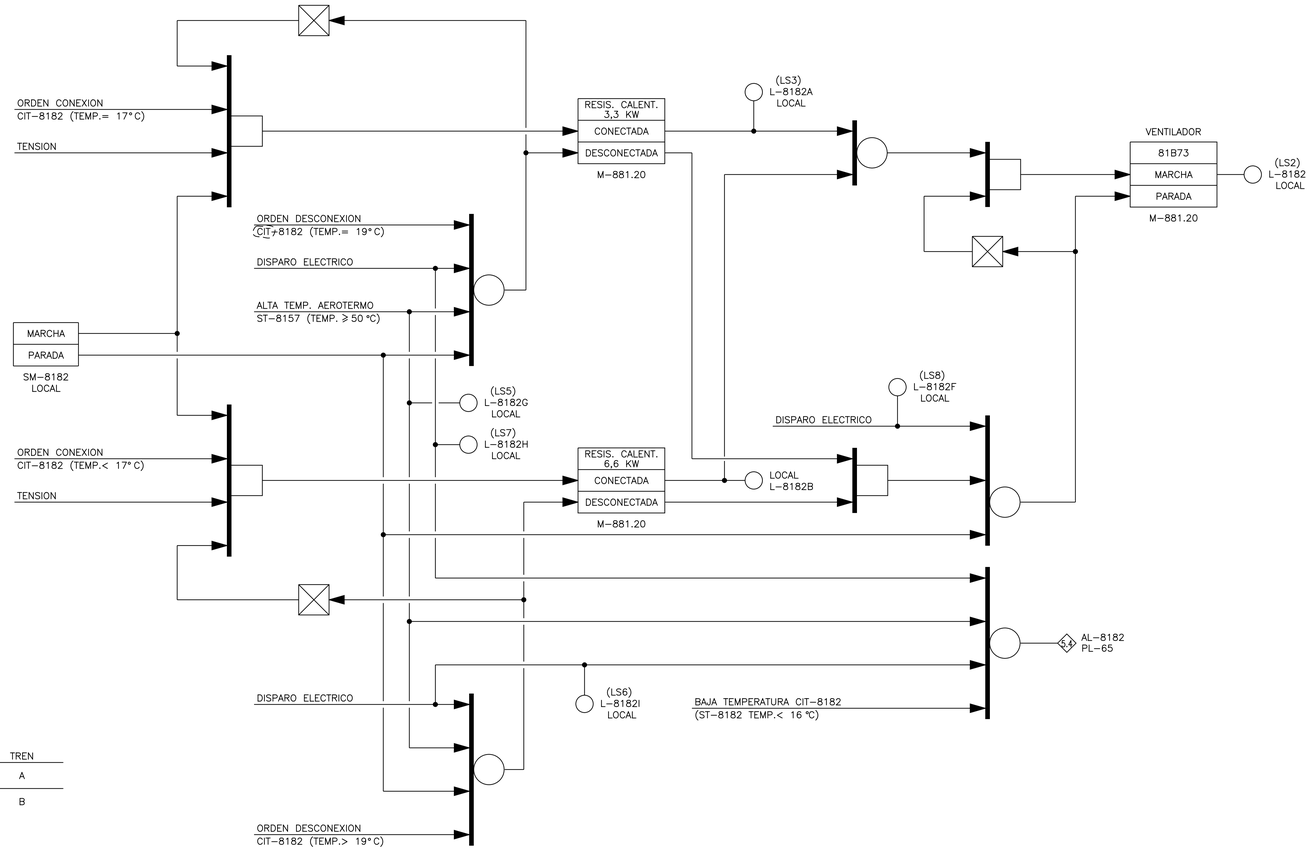


UNIDADES CALENTAMIENTO SALAS EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR



TIPICO PARA LOS SIGUIENTES CALENTADORES

CALENTADOR	ORDEN ARRANQUE/ PARADA
81B55A	ST-8162
81B55B	ST-8163
81B55C	ST-8161
81B56	ST-8160

VENTILADORES SALA BATERIAS EDIFICIO AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

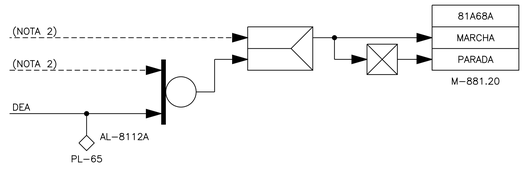

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	ORDEN ARRANQUE/ PARADA	PL-65 ALARMA
81A68A	(NOTA 2)	AL-8112A
81A68B		AL-8112B

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS. LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRAN PRECEDIDAS POR 2/.

2.- LOS VENTILADORES DE LA SALA DE BATERIAS SE ACCIONAN MANUALMENTE DESDE EL CENTRO CONTROL DE MOTORES.

3.- LA BANDA PROPORCIONAL DEL CONTROLADOR SERA AJUSTADA A ±1 °C.

ACTUALIZADO
ER
P.A.
MMO
JUL-2021

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-EAGRUPADOS
ESTE PLANO PROCEDE DEL J-881.16 GRUPO 1 REV. 2

14	JUL.21	PCD-2/35480/A1-11	JAPM	ICG	MCF	MOP
13	JUN.21	POR ACCION EPAC 19/1579/06	–	ACAF	JJJ	JJJ
12	ENE.21	ASC-A/36253-F0/A2-11	JAPM	MMA	ONF	MOP
11	ENE.17	PAC-16/6746/01	JER	JRG	JLM	MOP
EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-881.16	C	14