C/M-1.329.1 H.1 de 5



RELACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPOS

Nº DE EQUIPOS	Nº DE EDIFICIO	NOMBRE EDIFICIOS Y EQUIPOS
	1	EDIFICIO DE TURBINA
	2	EDIFICIO DE CONTENCIÓN
	3	EDIFICIO AUXILIAR
	4	EDIFICIO DE CONTROL
	5	EDIFICIO DE COMBUSTIBLE
	6	EDIFICIO GENERADORES DIESEL
	7	EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIMENTACIÓN AUXILIAR
	8	EDIFICIO ADMINISTRACION Y DIRECCION (COMUN GRUPOS I Y II)
	9	EDIFICIO DE ALMACEN Nº 1
	10	EDIFICIO ALMACENAMIENTO DESECHOS SÓLIDOS (COMÚN GRUPOS I Y II)
	11	CONTROL DE ACCESOS
	13	ÁREA TRATAMIENTO AGUA APORTACION (COMUN GRUPOS I Y II)
	14	ÁREA DESMINERALIZACIÓN DE AGUA APORTACIÓN (COMÚN GRUPOS I Y II) LABORATORIO QUÍMICO
	15	ESTACIÓN BOMBEO AGUA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	16	E.T. Nº 06
	17	CASA DE BOMBAS (TOMA)
	18	POZO CIERRE SIFÓN
43E01A,B	19	TORRES REFRIGERACIÓN AGUA SALVAGUARDIAS TECNOLÓGICAS
TP-1	20	TRANSFORMADORES PRINCIPALES
TAG-1/TAG-2	21	TRANSFORMADORES AUXILIARES
TAA-1/TAA-2	22	TRANSFORMADORES DE ARRANQUE
91T06	23	TANQUE ALMACENAMIENTO CONDENSADO
91T09	24	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA REPOSICIÓN REFRIGERACIÓN DEL REACTOR
14T01	25	TANQUE ALMACENAMIENTO RECARGA
91T01A,B	26	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA DESMINERALIZADA(COMUN GRUPOS I Y II)
73T05,6	27	TANQUE ALMACENAMIENTO ACEITE LUBRICACIÓN
90T02	28	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA REPOSICIÓN (COMÚN GRUPOS I Y II)
93T01A,B	29	TANQUES DE AGUA CONTRA INCENDIOS
74T01A,B	30	TANQUE COMBUSTIBLE GENERADORES DIESEL
91T18	31	TANQUE ALMACENAMIENTO DE SOSA (COMÚN GRUPOS I Y II)
91T16	32	TANQUE ALMACENAMIENTO ÁCIDO SULFURICO (COMÚN GRUPOS I Y II)
61T01	33	TANQUE ALMACENAMIENTO CO2
	35	ÁREA ALMACENAMIENTO DE NITRÓGENO
	36	ÁREA ALMACENAMIENTO DE HIDROGENO
42E02A,B	37	CAMBIADORES CALOR AGUA REFRIGERACIÓN COMPONENTES
42F01A,B	38	BOMBAS AGUA REFRIGERACIÓN COMPONENTES
	39	BALSA DE NEUTRALIZACIÓN
	42	EDIFICIO CALIBRACIÓN
	43	EDIFICIO ANTIGUO CONFIGURACIÓN
	44	EDIFICIO DE PRODUCTOS INFLAMABLES
C/90T38	46	ALJIBE Y CASETA BOMBEO AGUA POTABLE
	47	EDIFICIO DEL SISTEMA CENTRAL DE ALARMAS (C.A.S.)
	50	EDIFICIO TALLERES DE MANTENIMIENTO
	51	MODULOS ÁREA PROTEGIDA - GUARDIA CIVIL
	53	EDIFICIO TALLER CALIENTE (T.D.)
	54	EDIFICIO GRUPO DIESEL ALTERNATIVO (S.B.O.)
	55	EDIFICIO DE GARANTIA DE CALIDAD
	56	SISTEMA DE ÁCIDO SULFÚRICO Y SOSA
	58	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN N2
	60	EDIFICIO DE VESTUARIOS (CONTRATISTAS) ZONA CONTROLADA
	63	EDIFICIO DE OSMOSIS INVERSA
50T11A/B/C 50T12A/B/C	76	TANQUES DE HIDRACINA Y AMONIACO
	77	EDIFICIO DE ASEOS PARA CONTRATISTAS
	80	E.T. Nº 100
	89	E.T. Nº 04
	103	E.T. Nº 14
	106	NUEVO TALLER DE CALIBRACIÓN
	108	NAVE DE FILTROS Y SECADOR DE CALZADOS DE P.R.
C/90T90	109	TANQUE AGUA POTABLE
	110	CASETA PARA ALOJAMIENTO DE LOS SENSÓRES SISMICOS
	111	PLANTA DE SECADO DE LOS LODOS DEL KOAGULATOR
	112	CASETA DESCANSO DE PERSONAL
C/91P92	113	BOMBA ADICIÓN DEMINER. A BALSA SALVAGUARDIAS
	114	DEPOSITO DE ADICIÓN ACIDO CLORHIDRICO A TORRES DE REFRIGERACIÓN
C/92T01A C/92T01B	115	TANQUE DE AMONIACO
	116	EDIFICIO CONTRATISTAS
	121	NUEVOS VESTUARIOS CONTRATISTAS
	122	ALMACÉN PARA EQUIPOS PORTATILES FUKUSHIMA
	123	CASETA CONTROL DE RESIDUOS
60C01D	126	COMPRESOR ALTERNATIVO
C/90T53	128	TANQUE DE RECOGIDA AGUA LIMPIEZA FILTROS ANTRACITA
	129	NUEVO VESTUARIO DE RECARGA
	136	CONTENEDOR ADICION QUIMICA
64T09A/B	138	ESTACION DE HIDROGENO PARA TCV

NOTAS:


1.- LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS EJES DEL EDIFICIO DE CONTENCION(GRUPO-1) ES X=296.187,88 ; Y=4.564.000,57 PARA EL SISTEMA DE COORDENADAS DE DISEÑO ESTE PUNTO TIENE LAS SIGUIENTES COORDENADAS N=1.450.000 ; E=1.750.000 CON EL NORTE DE LA PLANTA DESPLAZADO 35° DEL NORTE GEOGRÁFICO HACIA EL ESTE. X=296.187,88 ; E=1.750.000 ; Y=4.564.000,57 ; N=1.450.000.

2.- EL NIVEL DE LA PLANTA DE OPERACIÓN DE ESTE EDIFICIO ES ELEV.50.00 Y EL NIVEL ALTO DEL TERRENO ES ELEV.49.85.


3.- EXCEPTO EN ESTE PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL EL RESTO DE LOS PLANOS DE LA SECCIÓN MECÁNICA NO LLEVARA EL UNO QUE PRECEDE A LA CIFRA INDICATIVA CORRESPONDIENTE A CADA COORDENADA

SIMBOLOGIA

- (FH) HIDRANTE
- VALVULA NORMALMENTE ABIERTA
- VALVULA NORMALMENTE CERRADA
- TUBERIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS
- PIA

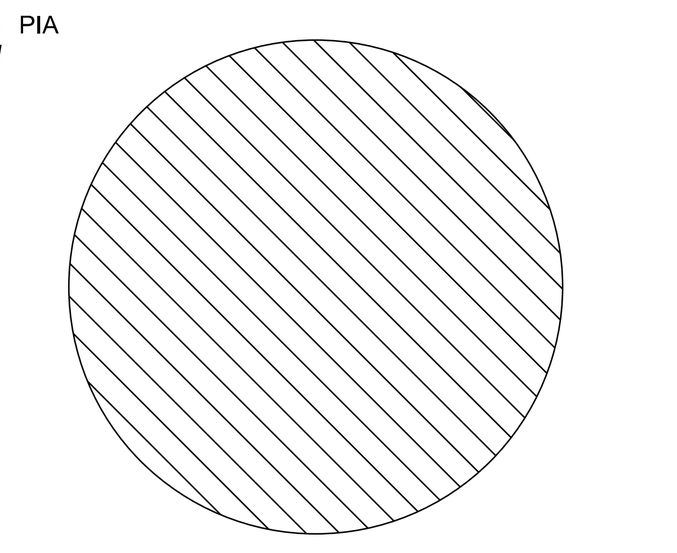

COBERTURA HIDRANTES RADIO= 56 METROS

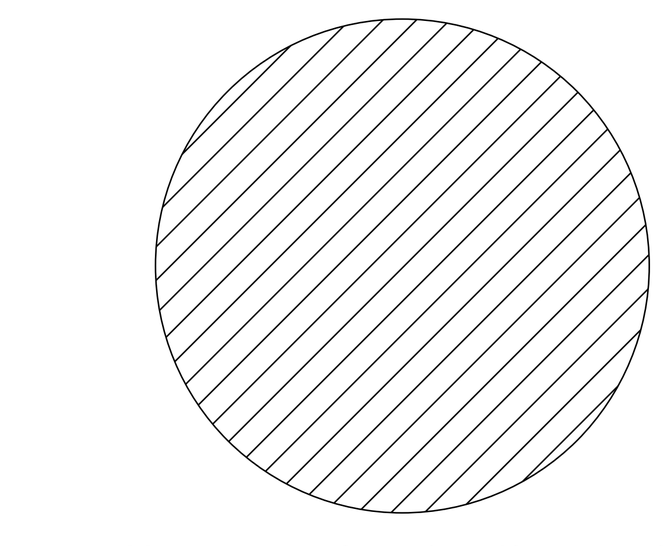

COBERTURA MANGUERAS RADIO= 30 METROS

LA EDICION 1 PROVIENE DE LA EDICION 0 EMITIDA POR ANAV
ESTE PLANO SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y EN REVISION A

EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
1	JUL.25	PAC-23/4594/01 (PLANO NUEVO)	ICG DYNATEC	FOE	JNC
0	FEBR-21	PARA PCD C/37141	CCRM	JJJ	JJJ

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DISPOSICION GENERAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

ESCALAS	PLANO Nº:	HOJA	CLASE	EDICIÓN
-	C/M-1.329.1	1 de 5	-	1

CM-1.329.1-001-01.DGN