
C/M-1.329.1 H.2 de 5

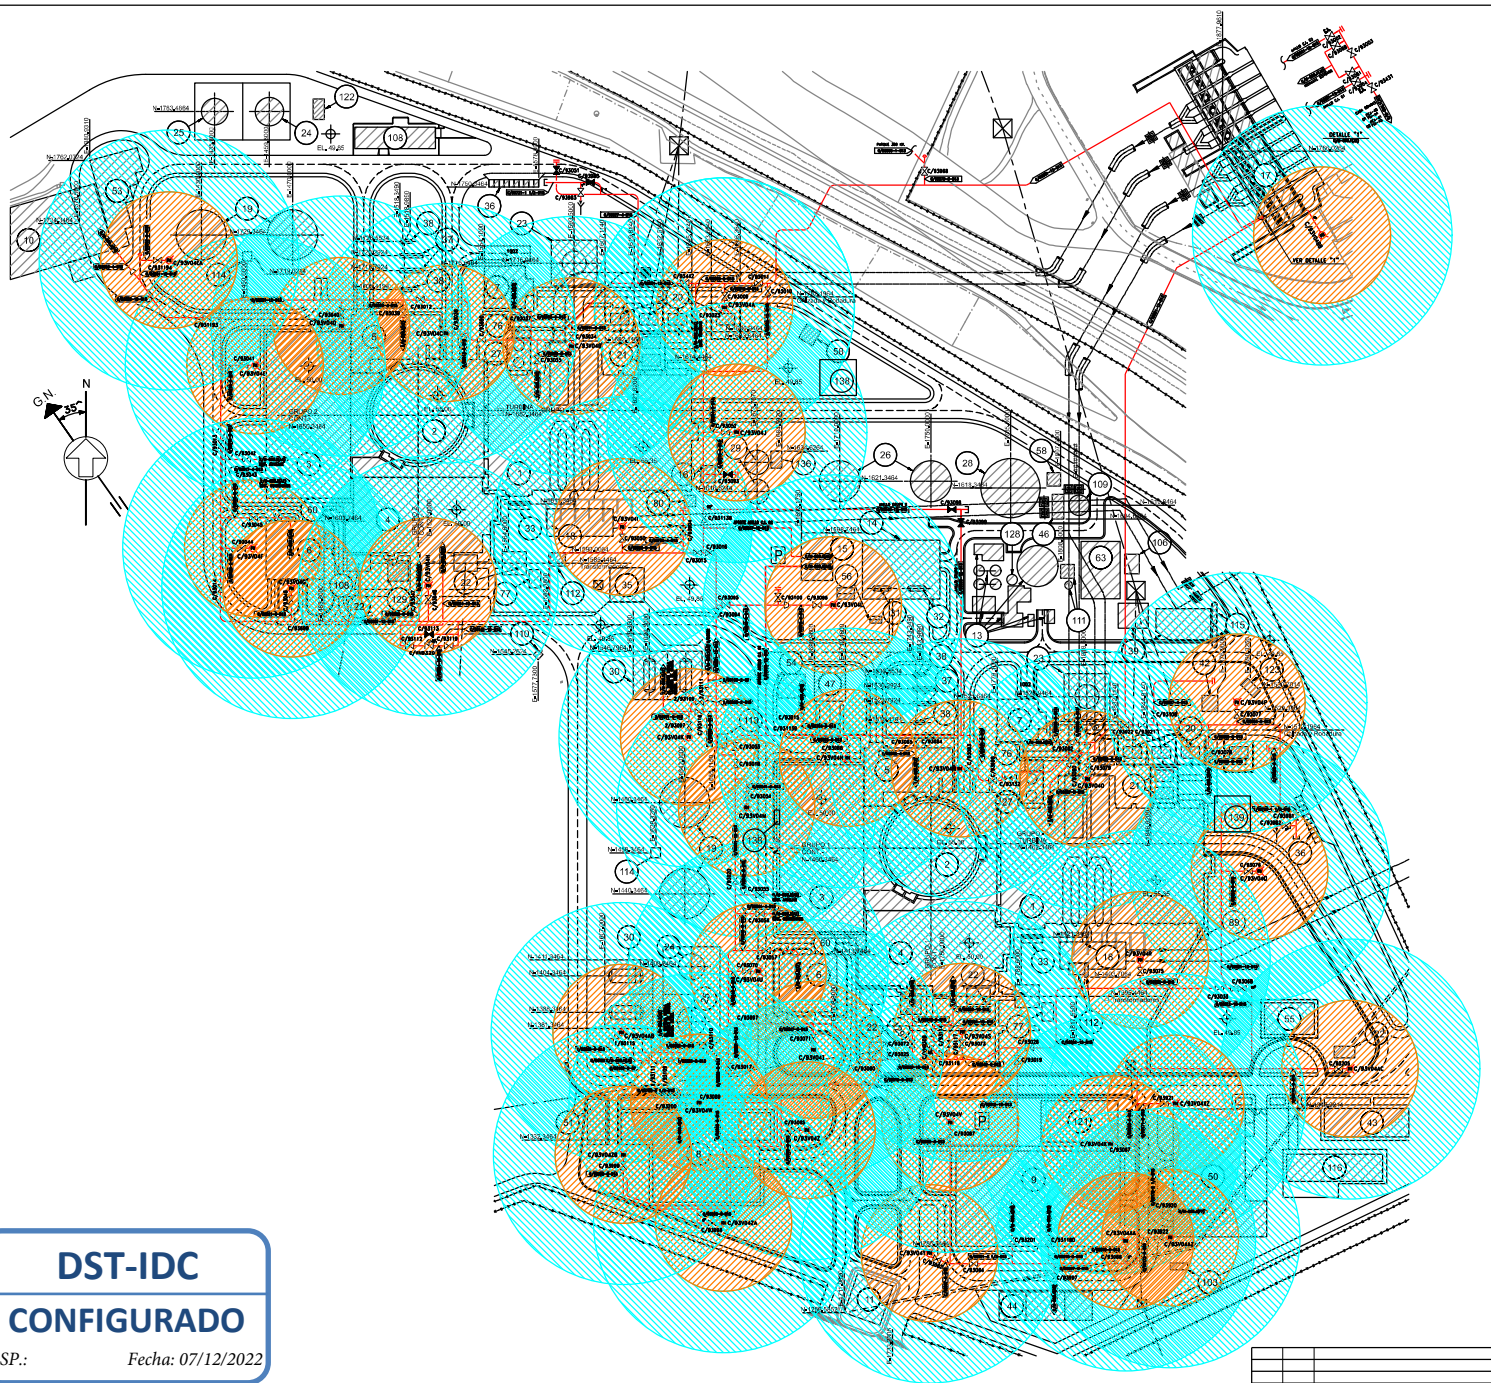

RELACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPOS

	(1)	NOMBRE EDIFICIOS Y EQUIPOS
	1	EDIFICIO DE TURBINA
	2	EDIFICIO DE CONTENCIÓN
	3	EDIFICIO AUXILIAR
	4	EDIFICIO CENTRAL
	5	EDIFICIO DE COMBUSTIBLE
	6	EDIFICIO COMBUSTIBLE DIESEL
	7	EDIFICIO BOMBAS AGUA AMBIENTAL (GRAL) (COMUN GRUPOS I Y II)
	8	EDIFICIO ADMINISTRACION Y OFICINAS (COMUN GRUPOS I Y II)
	9	EDIFICIO DE LA PRESA (COMUN GRUPOS I Y II)
	10	EDIFICIO ALMACENAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS (COMUN GRUPOS I Y II)
	11	CONTROL DE ACCESOS
	12	AREA TRATAMIENTO AGUA EVAPORATIVOS (COMUN GRUPOS I Y II)
	13	AREA DESMINERALIZACION DE AGUA EVAPORATIVOS (COMUN GRUPOS I Y II)
	14	CASETA DE BOMBEO AGUA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	15	DEPOSITO AGUA CONTRAINCENDIOS
	16	CASETA DE BOMBAS
	17	CAJA DE BOMBAS (TOMA)
	18	POZO (BOMBEO)
	19	CIRCUITO REFRIGERACION AGUA SUMINISTRO TECNOLOGICO
	20	TRANSFORMADORES AUXILIARES
	21	TRANSFORMADORES AUXILIARES
	22	TRANSFORMADORES DE SERVICIOS
	23	TANQUE ALMACENAMIENTO CONDENSADO
	24	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TEPIDA (DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR)
	25	DEPOSITO ALMACENAMIENTO RECARGA
	26	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA DESMINERALIZADA (COMUN GRUPOS I Y II)
	27	TANQUE ALMACENAMIENTO AGENTE CLARIFICACION
	28	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TEPIDA (COMUN GRUPOS I Y II)
	29	TANQUES DE AGUA CONTRAINCENDIOS
	30	TANQUE CONJUNTO TRUE DE ALMACENAMIENTO DIESEL
	31	TANQUE ALMACENAMIENTO DE SOSA (COMUN GRUPOS I Y II)
	32	TANQUE ALMACENAMIENTO ACIDO SULFURICO (COMUN GRUPOS I Y II)
	33	TANQUE ALMACENAMIENTO CO2
	34	AREA ALMACENAMIENTO DE HIDRACINA
	35	AREA ALMACENAMIENTO DE HIDROXITO
	36	CAMBIADORES CALOR AGUA REFRIGERACION COMPONENTES
	37	BOMBAS AGUA MOTOR (REFRIGERACION COMPONENTES)
	38	BALSA DE NEUTRALIZACION
	39	EDIFICIO CALDERAS
	40	EDIFICIO ANTIGUO CONTRAINCENDIOS
	41	EDIFICIO DE PROTECCION DE BOMBAS
	42	EDIFICIO DE CLORACION (HIPOCLORITO)
	43	TANQUES DE AGUA POTABLE
	44	EDIFICIO DEL SISTEMA CENTRAL DE ALARMAS (C.C.A.)
	45	EDIFICIO TALLERES DE MANTENIMIENTO
	46	ESCALERA EMERGENCIA EDIFICIO CONTENCION
	47	EDIFICIO TALLER CALDERERIA
	48	EDIFICIO GRUPO DIESEL ALTERNATIVO (EDA)
	49	EDIFICIO DE GARANTIA DE CALIDAD
	50	EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS
	51	EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO DE GASES
	52	EDIFICIO DE CONTROL DE ACCESOS
	53	EDIFICIO ANTIGUO CONTRAINCENDIOS
	54	EDIFICIO DE VIGILANCIA CONTROLADA
	55	EDIFICIO DE CLORACION (HIPOCLORITO)
	56	TANQUES DE HIDRACINA Y AMONIACO
	57	EDIFICIO DE ACCESOS PARA CONTRATISTAS
	58	EDIFICIO 58
	59	EDIFICIO 59
	60	EDIFICIO 60
	61	EDIFICIO TALLER CALDERERIA
	62	EDIFICIO 62
	63	EDIFICIO 63
	64	EDIFICIO 64
	65	EDIFICIO 65
	66	EDIFICIO 66
	67	EDIFICIO 67
	68	EDIFICIO 68
	69	EDIFICIO 69
	70	EDIFICIO 70
	71	EDIFICIO 71
	72	EDIFICIO 72
	73	EDIFICIO 73
	74	EDIFICIO 74
	75	EDIFICIO 75
	76	EDIFICIO 76
	77	EDIFICIO 77
	78	EDIFICIO 78
	79	EDIFICIO 79
	80	EDIFICIO 80
	81	EDIFICIO 81
	82	EDIFICIO 82
	83	EDIFICIO 83
	84	EDIFICIO 84
	85	EDIFICIO 85
	86	EDIFICIO 86
	87	EDIFICIO 87
	88	EDIFICIO 88
	89	EDIFICIO 89
	90	EDIFICIO 90
	91	EDIFICIO 91
	92	EDIFICIO 92
	93	EDIFICIO 93
	94	EDIFICIO 94
	95	EDIFICIO 95
	96	EDIFICIO 96
	97	EDIFICIO 97
	98	EDIFICIO 98
	99	EDIFICIO 99
	100	EDIFICIO 100
	101	EDIFICIO 101
	102	EDIFICIO 102
	103	EDIFICIO 103
	104	EDIFICIO 104
	105	EDIFICIO 105
	106	EDIFICIO 106
	107	EDIFICIO 107
	108	EDIFICIO 108
	109	EDIFICIO 109
	110	EDIFICIO 110
	111	EDIFICIO 111
	112	EDIFICIO 112
	113	EDIFICIO 113
	114	EDIFICIO 114
	115	EDIFICIO 115
	116	EDIFICIO 116
	117	EDIFICIO 117
	118	EDIFICIO 118
	119	EDIFICIO 119
	120	EDIFICIO 120
	121	EDIFICIO 121
	122	EDIFICIO 122
	123	EDIFICIO 123
	124	EDIFICIO 124
	125	EDIFICIO 125
	126	EDIFICIO 126
	127	EDIFICIO 127
	128	EDIFICIO 128
	129	EDIFICIO 129
	130	EDIFICIO 130

SIMBOLOGÍA

- VÁLVULA NORMALMENTE ABIERTA
- VÁLVULA NORMALMENTE CERRADA
- ELEMENTO CONTRA INCENDIOS

COBERTURA HIDRANTES RADIO 30 METROS

COBERTURA MANGUERAS RADIO 30 METROS

DST-IDC

CONFIGURADO

ESP.: *Fecha: 07/12/2022*

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
0	FEB-21	PARA PCD C/37141 (MEJA NUEVA)	CORM	JJJ	JJJ

PLANO NUEVO
P.C.D. Nº I C/37141
ACTIVIDAD Nº I 62M

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ - GRUPO 1 Y 2

DISPOSICION GENERAL
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
COBERTURA DE HIDRANTES Y MANGUERAS

ESCALAS	PLANO Nº:	HOJA	CLASE	EDICIÓN
-	C/M-1.329.1	2 de 5	-	0

A B C D E F G H I J K L M