
	LISTA DE EQUIPOS
N.º APARATO	DENOMINACION
10PO4A	BOMBA DEL SUMIDERO DEL EDIFICIO AUXILIAR
10TO3	TANQUE DE DESCARGA DE LAS VALVULAS DE ALIVIO
11PO1A	BOMBA DE CARGA (DEL REFRIGERANTE REACTOR)
11TO1	TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN
12EO2	ENFRIADOR DE REGENERACION TERMICA
12PO1A-B	BOMBAS DEL ENFRIADOR DE REGENERACION TERMICA
14PO2	BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA
14EO1A	CAMBIADOR DE CALOR RESIDUAL
14PO1A	BOMBA DE EVACUACION DE CALOR RESIDUAL
16PO1A	BOMBA DE ASPERSION DEL RECINTO DE CONTENCION
16TO1	TANQUE ADITIVO QUIMICO PARA LA ASPERSION DEL RECINTO CONTENCION
21PO4A-B	BOMBAS DEL TANQUE DE DRENAJES DE SUELOS
21TO4	TANQUE DE DRENAJES DE SUELOS
83TO3	DEPOSITO EXPANSION PARA AGUA ENFRIADA
81A22A	UNIDAD DE EXTRACCION CONTINUA DE EDIFICIOS AUXILIARES
11TO2	TANQUE DE MEZCLA QUIMICA
11GO4	MEZCLADOR DE ACIDO BORICO
21PO9	BOMBA DE VACIADO DEL SUMIDERO DEL EDIFICIO AUXILIAR

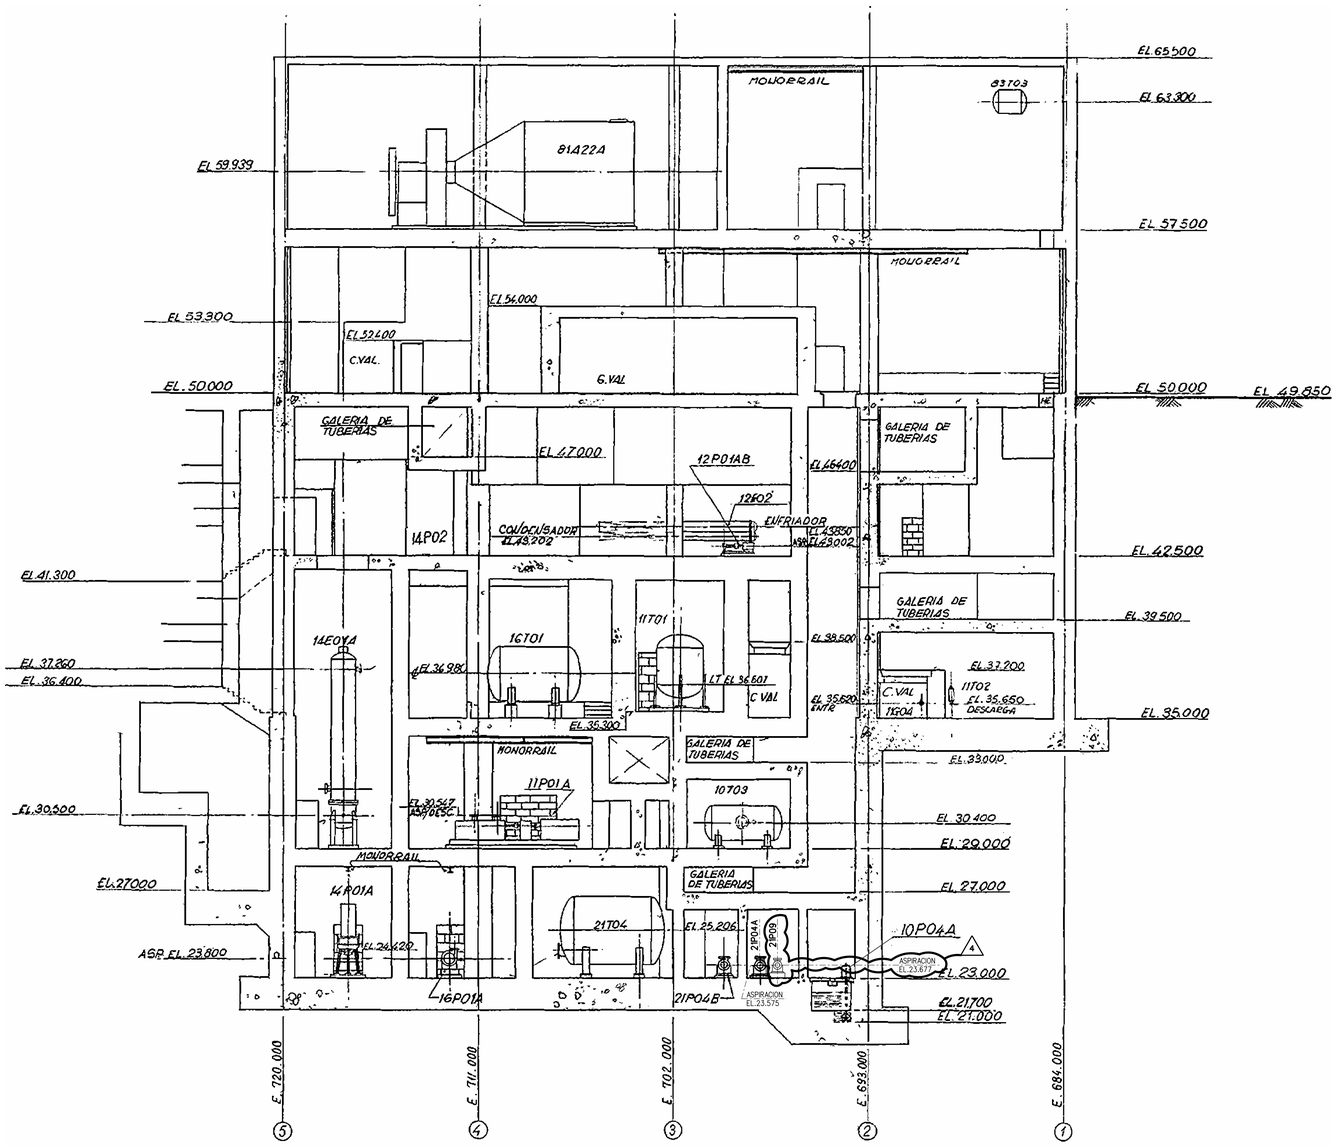

SECCION 3B

M-031
M-031A
M-033
M-033.1
M-035
M-037
M-039

LAS COORDENADAS INDICADAS EN ESTE PLANO SOLO SON VALIDAS PARA USO DIMENSIONAL Y NO CORRESPONDEN A LAS DE ESTE GRUPO (VER COORDENADAS GENERALES EN PLANO C/M-001).

NOTAS:

1- PARA NOTAS GENERALES VER PLANO 2/M-031

2- PARA LISTA PLANOS DE REFERENCIA VER PLANO 2/M-031

3- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 2/.

4- EN EL MURO EJE 2, ELEVACIONES 23, 27, 29 ASI COMO LA ZONA DE ESCALERA DEL EDIFICIO AUXILIAR; SE DISPONE DE UN SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PARA LAS ARMADURAS DEL HORMIGON ARMADO, (SEGUN INFORME DE MONTAJE N 11/0122-12/014).

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-031 GRUPO 1 REV. 1

EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
4	26-11-2020	SE INCLUYE PCD-2/35712-2/A1-03	MRM	RAM	JFC
3	22-11-13	PCD-2/31144/A1-2	FMR	IMV	CAL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse AWA Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ - GRUPO 2

EDIFICIO AUXILIAR

DISPOSICION GENERAL-ZONA 3

FIG. E.S. Nº : 1.2-17 SECCION-3B

ESCALAS	PLANO Nº:	HOJA	CLASE	EDICIÓN
-	2/M-031.2	-	C	4