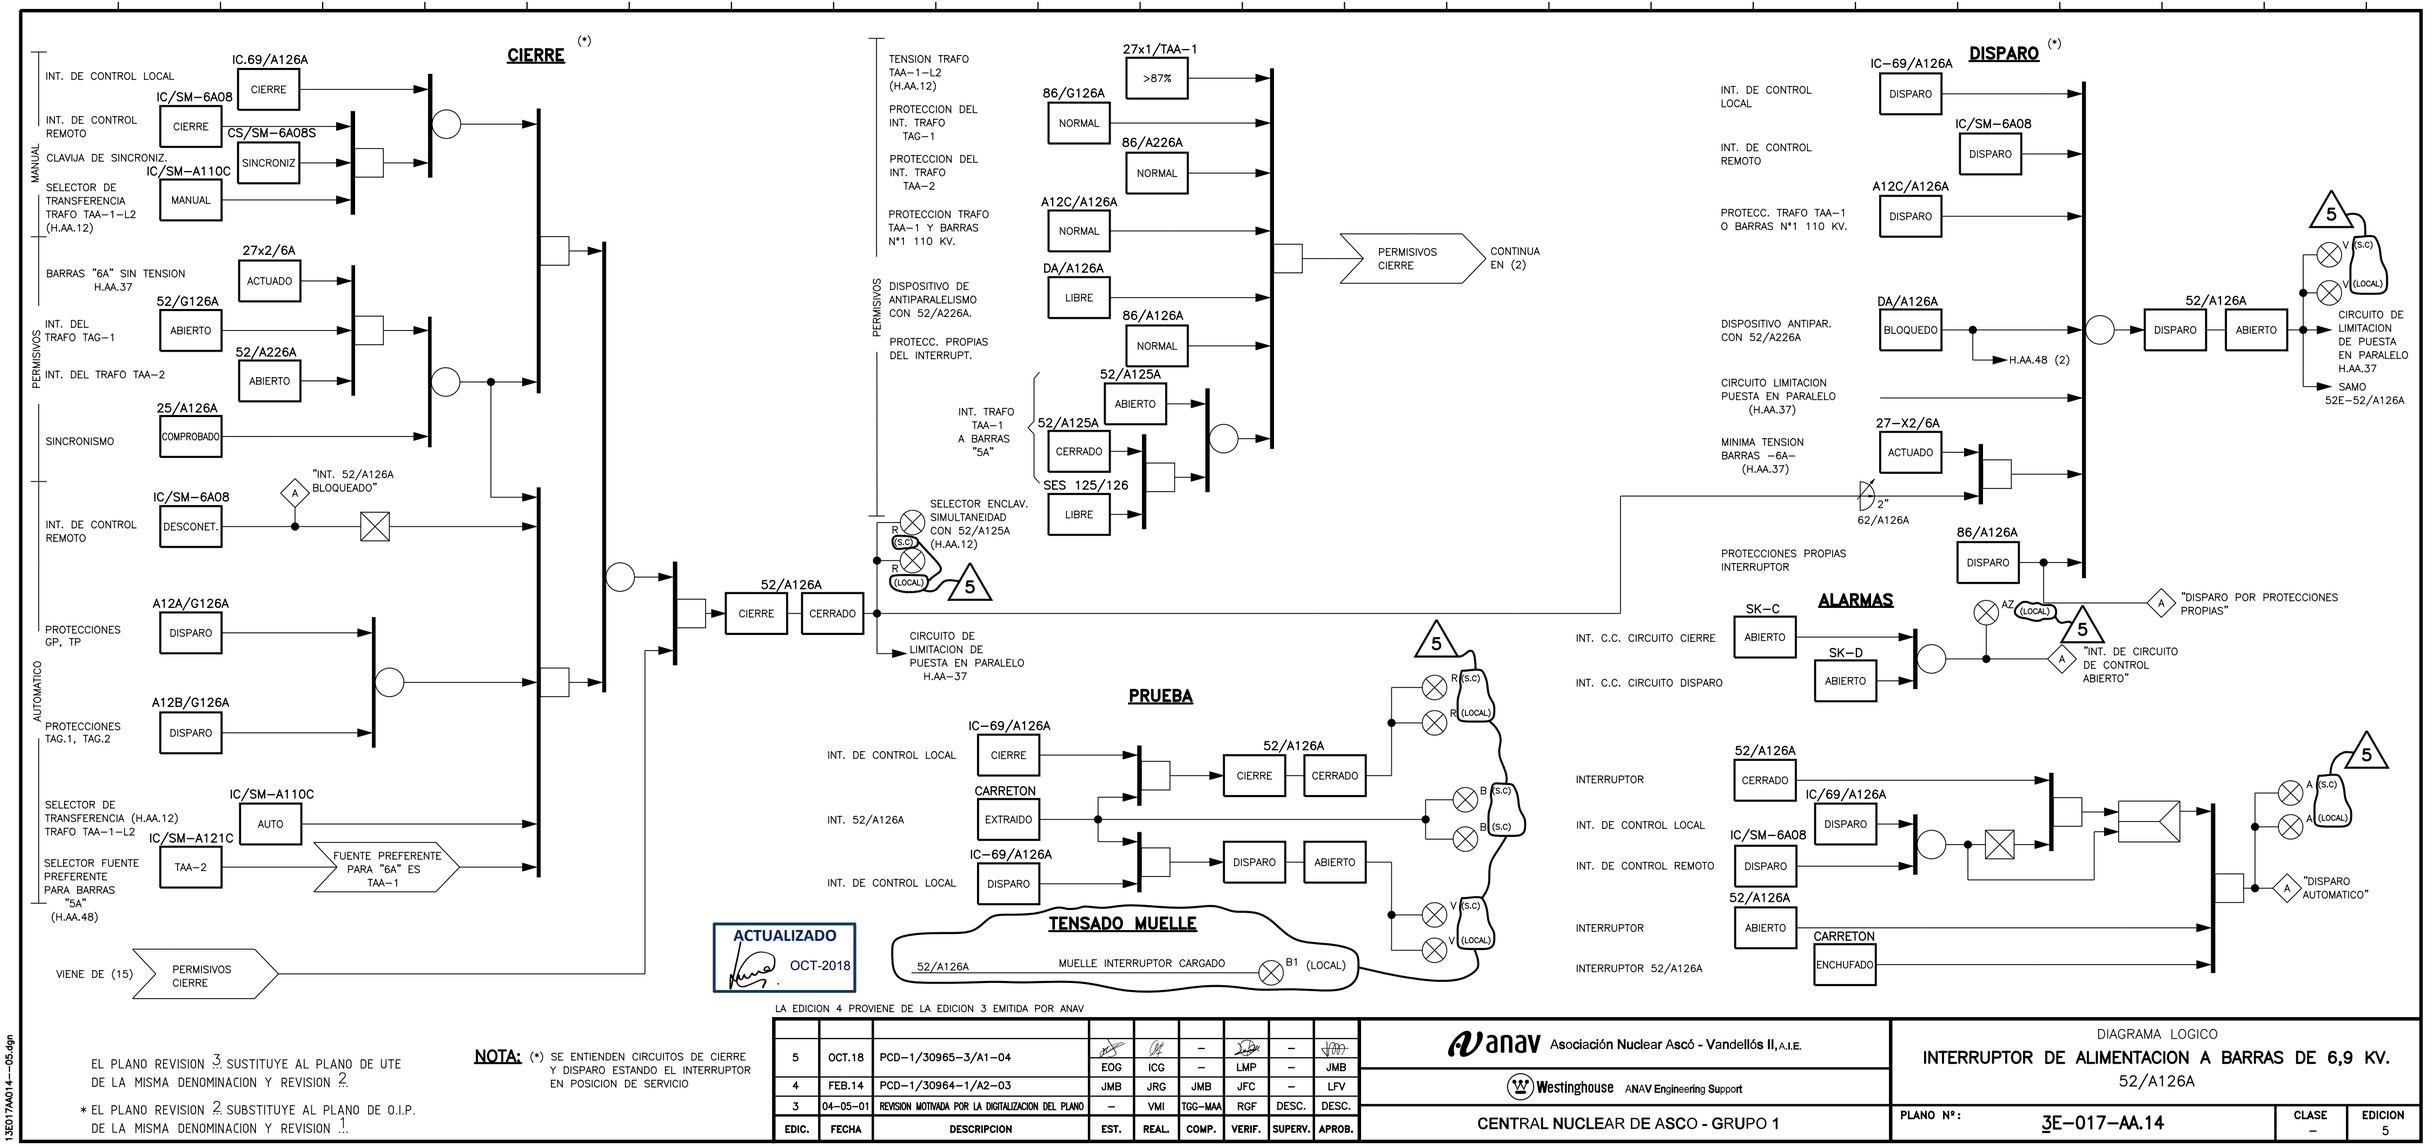


LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR ANAV

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
5	OCT.18	PCD-1/30965-3/A1-04	EOG	ICG	–	LMP	–	JMB
4	FEB.14	PCD-1/30964-1/A2-03	JMB	JRG	JMB	JFC	–	LFV
3	04-05-01	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	VMI	TGG-MAA	RGF	DESC.	DESC.

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

INTERRUPTOR DE ALIMENTACION A BARRAS DE 6,9 KV.

52/A126A

PLANO Nº: 3E-017-AA.14 | CLASE – | EDICION 5

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

* EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

NOTA: (*) SE ENTIENDEN CIRCUITOS DE CIERRE Y DISPARO ESTANDO EL INTERRUPTOR EN POSICION DE SERVICIO

13E017AA014---05.dgn