

C/1E-009.01


ED. TURBINA I




ED. TRATAMIENTO DE AGUA

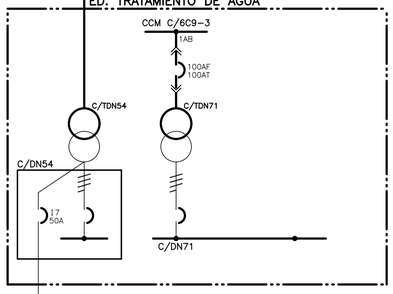


ED. DE OSMOSIS

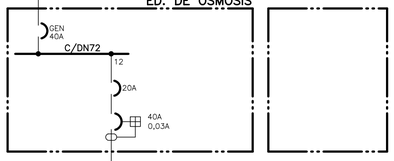


ED. RECUPERACION Y SECADO LODOS




ED. CALIBRACION

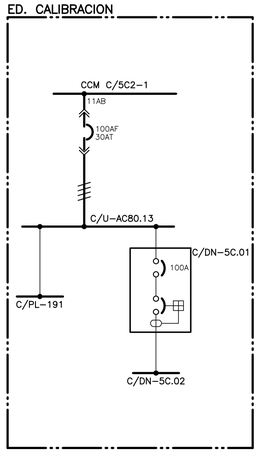


ED. CONTROL I

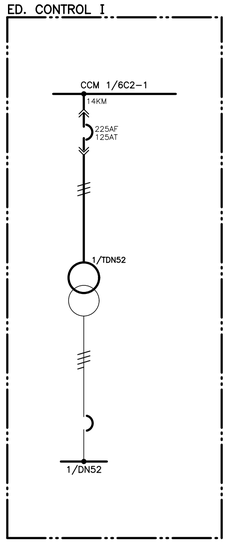


ED. CASA BOMBAS

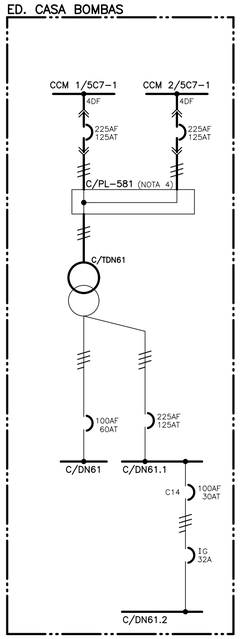


ED. CONTROL II

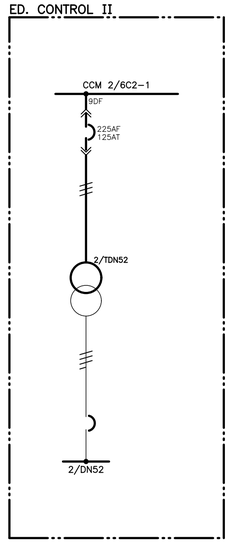

ED. TURBINA II

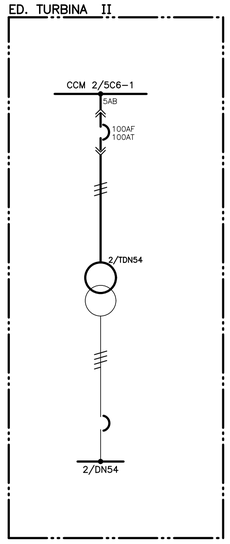


ED. ALMACEN

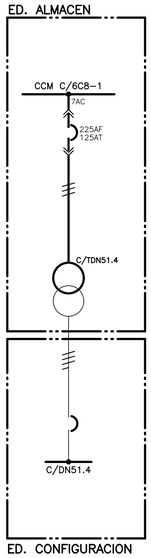


ED. CONFIGURACION

E.T.8 (ESTACION GAVIOTA 25KV/380V)

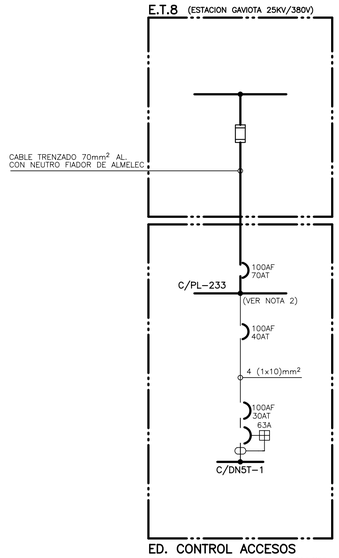

ED. CONTROL ACCESOS RESIDUOS SOLIDOS RADIACT.

EDIFICIO CASA DE BOMBAS

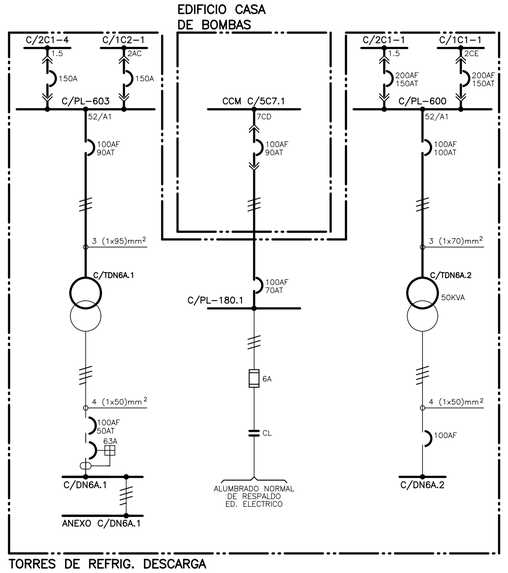

TORRES DE REFRIG. DESCARGA

EQUIPO	DESIGNAC.	SITUACION EDIF.	SITUACION ELEV.	POTENCIA NOMINAL	PLANO DE SITUACION	Nº IDENT. CIRCUITO
TRAFOS ALUMBRADO NORMAL	C/TDN6A.2	T.REF. DESC.	40.000	50 KVA	C/E-6A-50	NRB256AB
	C/TDN51.2	TALLER	50.000	50 KVA	C/E-5A	NAC81EP
				"		
	C/TDN51.4	ALMACEN	50.000	"	C/E-5I	NAC81AE
	TDN52	CONTROL (I)	57.500	"	E-844	NAC81AV
	C/TDN54	TRAT. AGUA	50.000	50 KVA	C/E-862 H.1	NAC80BZ
	C/TDN61	C. BOMBAS	40.000	"	C/E-864 H.2	NAC97AD
	C/TDN6A.1	T.REF. DESC.	40.000	"	C/E-856 H.2	NRB259AF
	C/TDN71	TRAT. AGUA	50.000	"	C/E-862 H.1	NAC81EG
	2/TDN52	CONTROL (II)	57.500	"	2/E-844	NAC81AV
	2/TDN54	TURBINA (II)	46.100	"	2/E-812	NAC80BH
PANEL ALUMBRADO NORMAL	C/DN5C.01	CALIBRACION	51.200	100A	C/E-85G.02	NAC80GJ
	C/PL-533	REC. Y SEC. LODOS	50.000	20A	C/E-5M	ANA
	C/DN51.4	CONFIGUR.	50.000	"	C/E-5I	DOA
	DN52	CONTROL (I)	57.500	"	E-844	"
	C/PL-931	CASA BOMBAS PCI	50.000	32A	C/E-5M	NLD51 D
	C/DN54	TRAT. AGUA	50.000	100A	C/E-862 H.1	DOA
	C/DN5T.1	RES. SOL. RAD.	50.000	"	C/E-857.1	"
	C/DN61	C. BOMBAS	40.000	"	C/E-864 H.2	"
	C/DN71 *	TRAT. AGUA	56.400	"	C/E-862 H.2	"
	2/DN52	CONTROL (II)	57.500	"	2/E-844	"
	2/DN54	TURBINA (II)	46.100	100A	2/E-812	DOA
	C/DN6A.1	T.REF. DESC.	40.000	"	C/E-856 H.2	"
	ANEXO C/DN6A.1	T.REF. DESC.	40.000		C/E-856 H.2	ANAV
	C/DN72	OSMOSIS	50.000	40A	PB-1234-13	"
	C/DN6A.2	T. REF. DESC.	40.000	100A	C/E-6A-50	CAE
PAN. RESPN.	C/PL-180.1	T. REF. DESC.	40.000	100A	C/E-856 H.2	DOA
PANEL ALUMBRADO NORMAL VIALES	C/DN61.1	C. BOMBAS	40.000	125A	E-85J.02	DOA
PANEL ALUMBRADO Z. CANTARAS Y CANAL DE TOMA	C/DN61.2	C. BOMBAS	40.000	32A	E-85J.02	COPISA

21

NOTAS

1.- PARA NOTAS GENERALES, VER PLANO E-009.01
2.- PREVER EN EL PANEL C/PL-233 CONEXIONES PARA INSTALAR EQUIPO DE CONTAJE.
3.- TODOS LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES REPRESENTADOS SON DE 300mA DE SENSIBILIDAD,EXCEPTO LOS QUE TENGAN INDICADO OTRO VALOR.
4.- PANEL DOTADO DE CONMUTACION MANUAL

LA EDICION 20 PROVIENE DE LA EDICION 19 EMITIDA POR WESTINGHOUSE - INITEC
LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO
MMO P.A. de IDR
MMO MAY-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
21	MAY.22	PAC-21/3544/01	MVR	MMA	-	EOG	-	JMB
20	SEP.15	NCD-C/30888-1-03/A3-19	AMM	MAS	-	MNM	-	JCM
19	AGO.13	PCD-C/35250/A1-18	JME	VRA	JME	ABA	-	P.A. JMB
18	MAY.11	MDM-C/30354/A15-17	PM	JRG	PM	JFC	-	LFV
17	JUN.08	PCD-1/20302-5/A4-11	PM	JMG	PM	JGR	-	LFV

*** EL PLANO REVISION 8 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7

* EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

ESQUEMA UNIFILAR DE ALUMBRADO

PLANO Nº: C/1E-009.01 (H. 1 DE 2)

CLASE: -

EDICION: 21

C1E-009.01-001-21.DGN

1 2 3 4 5 6

A B C D E F G H