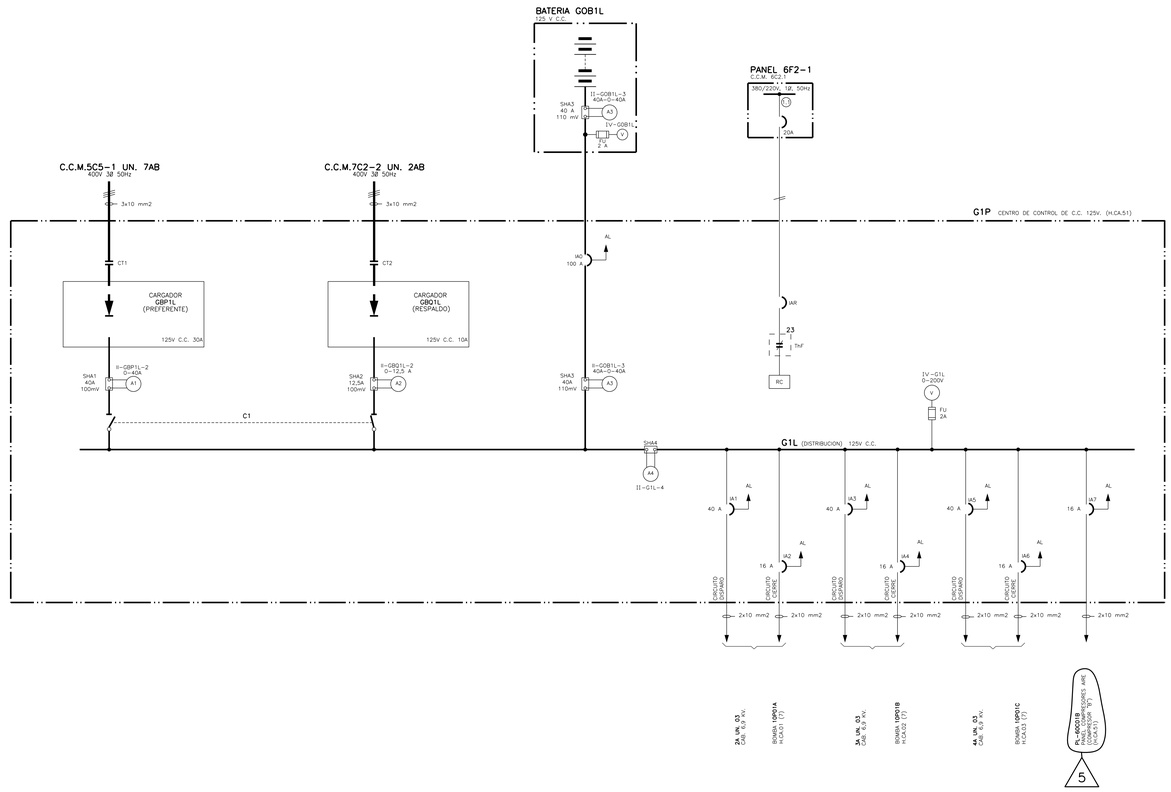


NOTAS:

1.–PANEL DE CLASE NO 1E.

2.–LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, BARRAS, PANELES, ETC. DE ESTE UNIFILAR IRA PRECEDIDA POR 2/.

3.–LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS QUE PROTEGEN LOS CIRCUITOS DE CONTROL DE LAS B.R.R. NO DEBEN VARIAR SUS CURVAS DE DISPARO YA QUE TAMBIEN PROTEGEN LAS PENETRACIONES CORRESPONDIENTES.

EL PLANO REVISION 2 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

*** EL PLANO REVISION 1 SUSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0

ACTUALIZADO
IDR JUN-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
5	JUN.22	PCD-2/35356-2/A1-03	FBL	ICG	–	JME	–	JMB
4	JUL.20	PCD-2/36115/A2-03	ABA	ICG	–	LMP	–	JMB
3	AGO.11	PCD-2/31692/A4-02	JMB	JRG	JMB	AGD	–	LFV
2	SEP-03	CFO. 2-00175 (DIGITALIZACION DEL PLANO)	–	FMM	–	PM	LFV	CSP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

ESQUEMA UNIFILAR
C.C. 125V
CENTRO DE CONTROL G1P

PLANO Nº:	CLASE	EDICION
2/E-008.05	–	5

2E-008.05-145.DGN