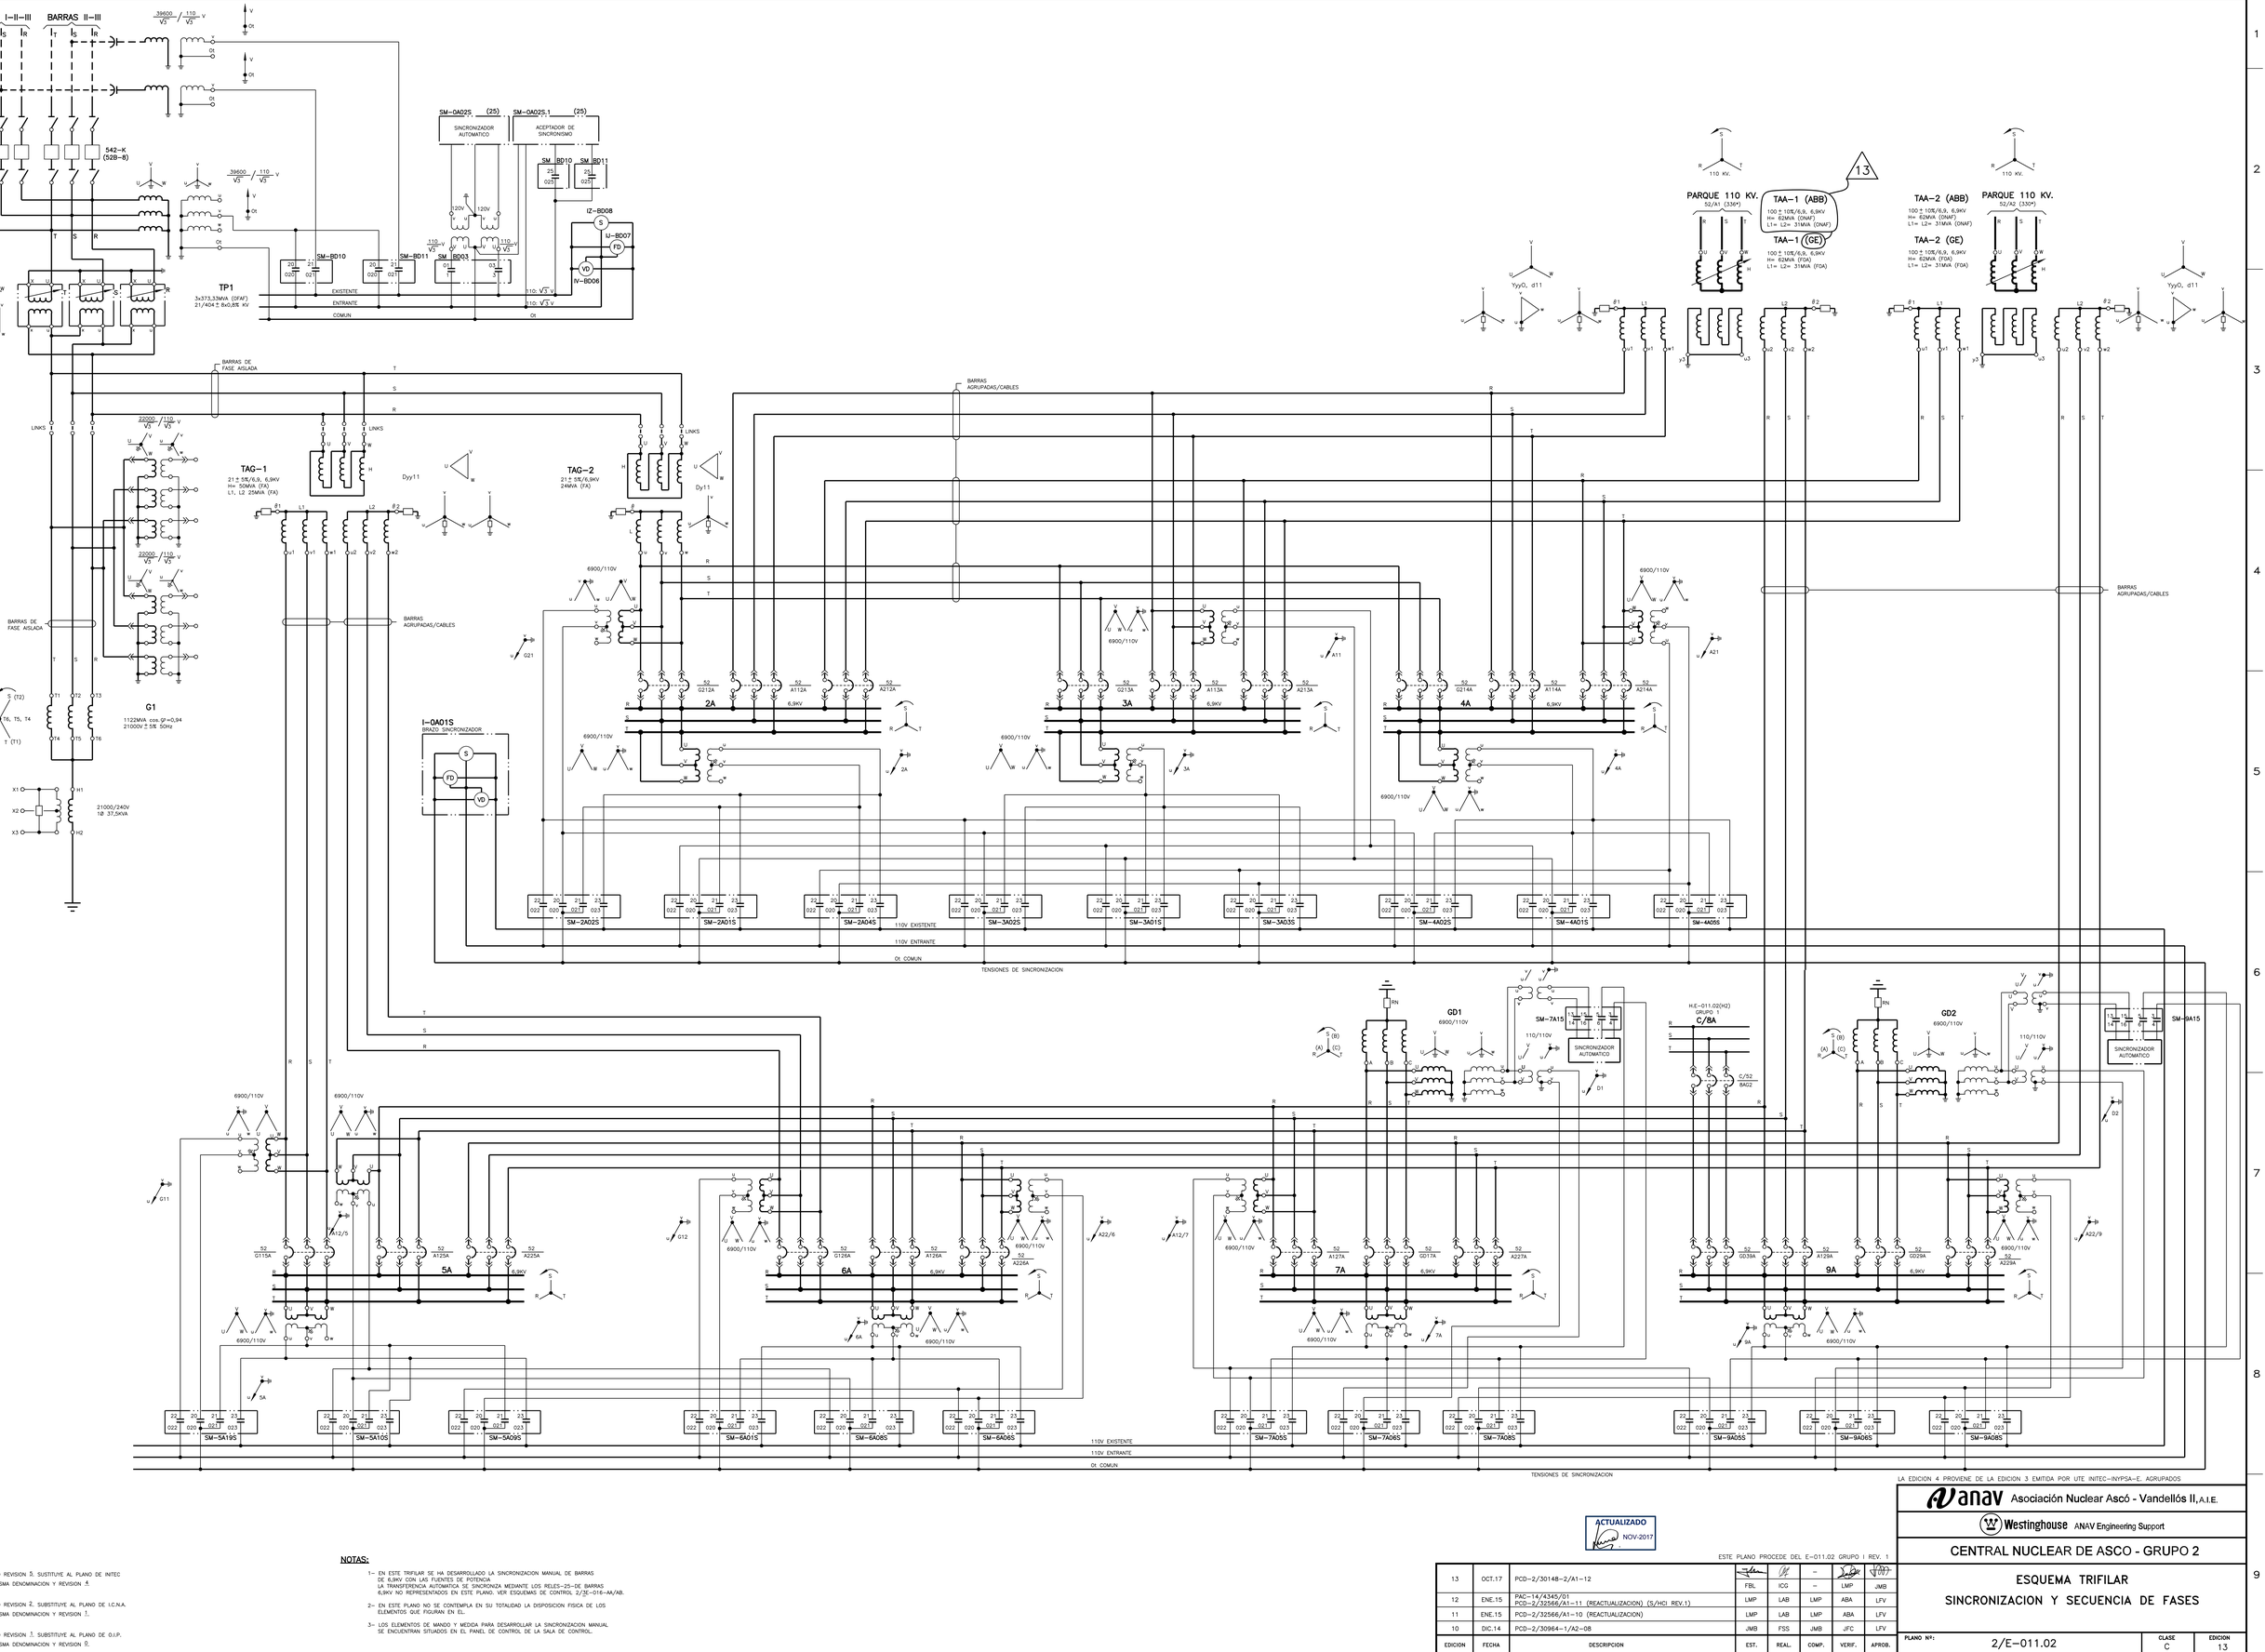


LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E. AGRUPADOS

ACTUALIZADO NOV-2017

ESTE PLANO PROCEDE DEL E-011.02 GRUPO I REV. 1

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
13	OCT.17	PCD-2/30148-2/A1-12	FBL	ICG	–	LMP	JMB
12	ENE.15	PAC-14/4345/01 PCD-2/32566/A1-11 (REACTUALIZACION) (S/HCI REV.1)	LMP	LAB	LMP	ABA	LFV
11	ENE.15	PCD-2/32566/A1-10 (REACTUALIZACION)	LMP	LAB	LMP	ABA	LFV
10	DIC.14	PCD-2/30964-1/A2-08	JMB	FSS	JMB	JFC	LFV

NOTAS:

1- EN ESTE TRIFILAR SE HA DESARROLLADO LA SINCRONIZACION MANUAL DE BARRAS DE 6,9KV CON LAS FUENTES DE POTENCIA LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA SE SINCRONIZA MEDIANTE LOS RELES-25-DE BARRAS 6,9KV NO REPRESENTADOS EN ESTE PLANO. VER ESQUEMAS DE CONTROL 2/SE-016-AA/AB.

2- EN ESTE PLANO NO SE CONTEMPLA EN SU TOTALIDAD LA DISPOSICION FISICA DE LOS ELEMENTOS QUE FIGURAN EN EL.

3- LOS ELEMENTOS DE MANDO Y MEDIDA PARA DESARROLLAR LA SINCRONIZACION MANUAL SE ENCUENTRAN SITUADOS EN EL PANEL DE CONTROL DE LA SALA DE CONTROL.

EL PLANO REVISION 5. SUSTITUYE AL PLANO DE INITEC DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

*** EL PLANO REVISION 2. SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

* EL PLANO REVISION 3. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

ESQUEMA TRIFILAR

SINCRONIZACION Y SECUENCIA DE FASES

PLANO Nº:	CLASE	EDICION
2/E-011.02	C	13

2E011.02-13.DGN