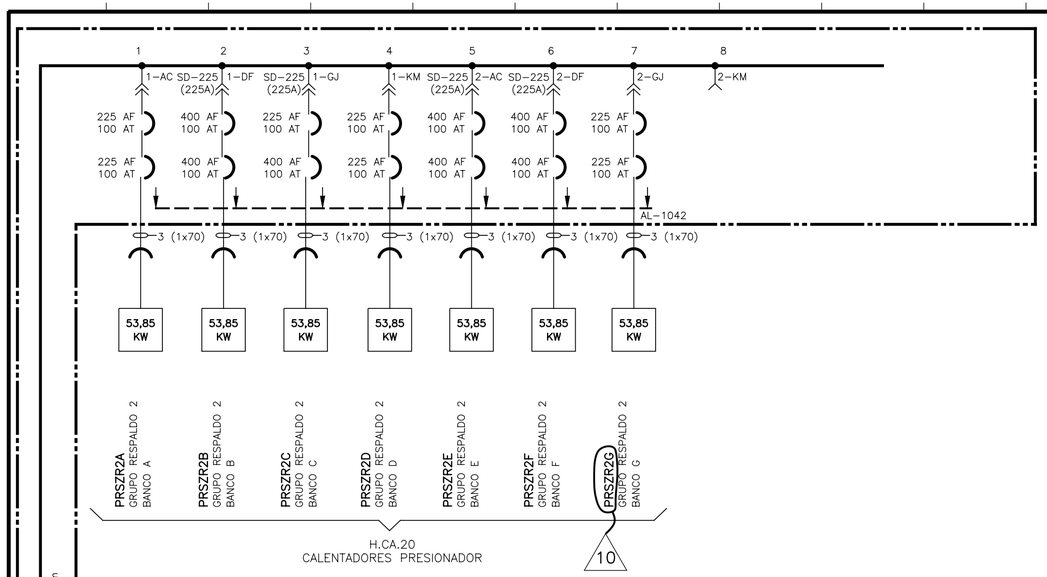


NOTAS:

1- TODOS LOS EQUIPOS SON TRIFASICOS EXCEPTO LOS QUE SE INDICA EXPRESAMENTE

2- SECCIONES DE CONDUCTORES EN mm2.

ACTUALIZADO OCT-2018

EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

* EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
10	OCT.18	PAC-18/3956/01	LMP	ICG	–	CGB	–	JMB
9	FEB-13	MDM-1/31036/A1-08	JMB	JPP	JMB	ABA	–	LFV
8	OCT-12	MDM-1/30842/A2-07 Y MDM-1/30948/A3-07	PM	RSM	PM	JMB	–	LFV
7	17-05-01	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RCB-DGV	RGF	CDM	ABI

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

SITUACION: AREA 216 PENETRACIONES ELECTRICAS EL. 36.00

ESQUEMA UNIFILAR

CENTROS DE CONTROL DE MOTORES

BARRAS "7C1-2"

CALENTADORES PRESIONADOR GRUPO RESPALDO 2

PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
3E-004.28	–	10

13E-004.28---10.dgn