
E.008.03

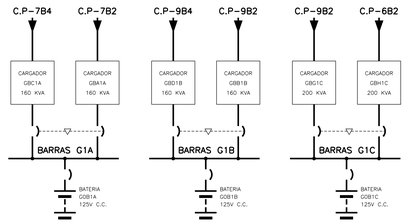

DETALLE DE ALIMENTACION A BARRAS 125V C.C.
NO INCLUYE PANEL DE PRUEBAS

NOTAS

1.– LA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL SE REALIZARA POR LA PARTE SUPERIOR
2.– PANEL DE CLASE SISMICA-2.
3.– LOS AMPERIMETROS SITUADOS EN EL PANEL DE CONTROL P.3 CONECTADOS A LOS SHUNTS SERAN SUMINISTRO DEL FABRICANTE DE ESTOS PANELES DE C.C.
4.– PARA ESQUEMAS DE CONTROL Y CABLEADO VER 3E–016–AF
5.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS BARRAS PANELES ETC. DE ESTE UNIFILAR IRA PRECEDIDA POR 1/
6.– ENCLAVAMIENTOS:
A1 – B1
A2 – B2
A1 // A2
B1 // B2
A3 ANADE UN PERMISIVO
A4 – B4
A5 – B5 Y T1
C1.A–D1.A
C1.B–D1.B
C2.A–D2.A
C2.B–D2.B
7.– EL INTERRUPTOR 829 QUEDA ENCLAVADO ABIERTO CON LLAVE EXTRAIDA
8.– ANULADA
9.– BARRAS EXTRAIBLES PARA LA UNION DEL EMBARRADO GENERAL (TREN "A"), CON LOS EMBARRADOS DEL TREN "A" o "B", EN RECARGA Y SEGUN SEA EL CASO.

A.– CABLE AISLADO Y DESCONECTADO

*** "EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9 "

* "EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6 "

SIMBOLOS

D.T. DETECTOR TIERRAS
AL LAS ALARMAS VAN TODAS AL CUADRO GENERAL DE LA SALA DE CONTROL
ENCLAVAMIENTO MECANICO
PARADA O DESCONECTADO
MARCHA O CONECTADO
ENCLAVAMIENTO POR LLAVE

LA EDICION 18 PROVIENE DE LA EDICION 17 EMITIDA POR UTE INITEC–INYPSA–E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO IDR JUL-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
25	JUL.23	CT–A/230106067 (S.HCI T.MONTAJE)	MVR	JMG	–	FBL	JMB
24	OCT.21	PCD–1/35356–2/A1–22	FBL	ICG	–	JME	JMB
23	NOV.17	MODIFICACION DOCUMENTAL CORRECCION POTENCIA GBC1A, GBA1A, GBD1B Y GBB1B.	FBL	LAB	–	MVR	JMB
22	JUN.16	PCD–C/30888–A/A1–21	–	LLD	–	JJJ	JJJ
21	ABR–11	PCD–1/22299–2/A16–19	JMB	IOH	JMB	ABA	LFV

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

ESQUEMA UNIFILAR C.C. 125V
BARRAS G1C

PLANO Nº: E–008.03 | CLASE C | EDICION 25

E–008.03–25.DGN