
E-008.05

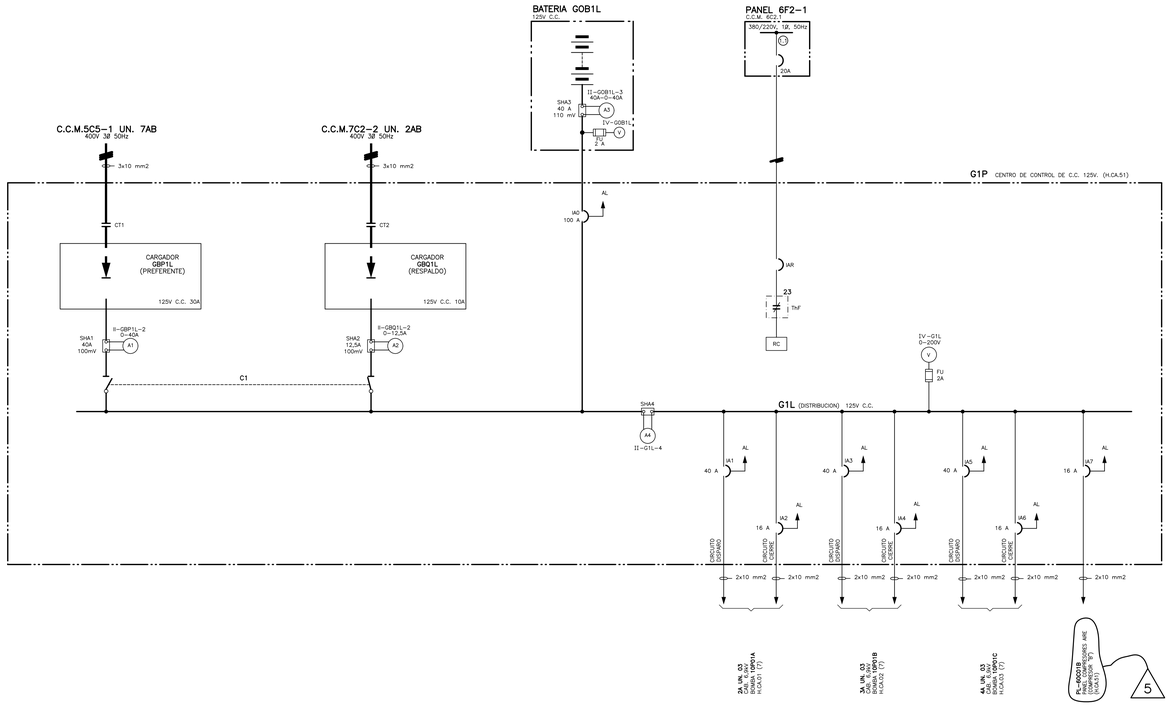

NOTAS:

1.–PANEL DE CLASE NO 1E.

2.–LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, BARRAS, PANELES, ETC. DE ESTE UNIFILAR IRA PRECEDIDA POR 1/...

3.–LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS QUE PROTEGEN LOS CIRCUITOS DE CONTROL DE LAS B.R.R. NO DEBEN VARIAR SUS CURVAS DE DISPARO YA QUE TAMBIEN PROTEGEN LAS PENETRACIONES CORRESPONDIENTES.

EL PLANO REVISION 1 SUSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0.

ACTUALIZADO MAR-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
5	OCT.21	PCD-1/35356-2/A1-03	FBL	ICG	–	JME	–	JMB
4	ABR.19	PCD-1/36115/A2-03	ABA	ICG	–	LMP	–	JMB
3	SEP.11	PCD-1/31692/A4-02	JMB	JMG	JMB	AGO	–	LFV
2	SEP-03	COMPLETADO EMD-1/6182	PM	JGV	PM	JMB	LFV	P.A. JAB

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

ESQUEMA UNIFILAR
C.C. 125V
CENTRO DE CONTROL G1P

PLANO Nº:	CLASE	EDICION
E-008.05	–	5

I.E.-008.05-05.DGN